

OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ - DSP

SEZNAM DOKLADŮ

- 1. Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí**
- ze dne 21.12.2015, č.j. SMB/46361/2015/319/2015-kasp
- 2. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí** - ze dne 9.12.2015, č.j. DOP/46358/2015/16/2015-krej
- 3. Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí** - ze dne 11.12.2015, č.j. ŽP/44494/2015/386/2015-pa
- 4. Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Kosovská 16, 586 01 Jihlava**
– ze dne 19.11.2015, č.j. KSAUSPO/13530/2015
- 5. Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, Žižkova 57, 587 33 Jihlava** – ze dne 10.12.2015, č.j. KUJI 75555/2015/OZPZ 976/2015 Ku
- 6. Policie České republiky, Krajské ředitelství Vysočiny, ÚO Žďár nad Sázavou, dopravní inspektorát,** – ze dne 9.12.2015, č.j. KRPJ-123338-1/ČJ-2015-161406
- 7. Hasičský záchranný sbor JMK, ÚO Žďár nad Sázavou, Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou** – ze dne 20.11.2015, č.j. HSJI-5930-2/ZR-2015
- 8. Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava**
- ze dne 13.11.2015, č.j. KHSV/23218/2015/ZR/HOK/Roh
- 9. Povodí Moravy, závod Dyje, Dřevařská 11, 601 75 Brno**
- ze dne 29.9.2015, č.j. PMO47915/2015-203/Van
- 10. Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Svatoplukova 84, 615 00 Brno**
– ze dne 1.10.2015, č.j. MOCR 15407-7/2015-6440
- 11. Agentura logistika, ul.Dobrovského, 779 00 Olomouc**
– ze dne 2.12.2015, č.j. 50-2/2015-5512OL
- 12. Archeologický ústav AVČR, Čechyňská 363/19, 602 00 Brno**
- ze dne 25.9.2015, č.j. 3809/15
- 13. BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava**
– ze dne 24.11.2015, č.j. 055150013
- 14. Technické služby VM s.r.o., Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí** – ze dne 23.11.2015
- 15. Vodárenská akciová společnost a.s., divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou** - ze dne 14.1.2016, č.j. ZR/5497/2015-Še
- 16. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.118, Nové Město na Moravě** - ze dne 24.9.2015, č.j. P11356-16078159

17. E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám.118, Nové Město na Moravě - ze dne 5.10.2015, č.j. F5310-16083340

18. CETIN, a.s., Olšanská 2681/5, 130 00 Praha - ze dne 18.11.2015,

19. RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská 499/1, 657 02 Brno
- ze dne 6.1.2016, č.j. 5001223805

20. Nej TV a.s., pobočka Nový Bydžov, Jana Žižky 627, 504 01 Nový Bydžov
- ze dne 13.8.2015, č.j. VM 050/15

21. Content, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno
- ze dne 13.8.2015, č.j. 5762/15/OVP/N

22. T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčková 2144/1, 140 00 Praha
- ze dne 13.8.2015, č.j. E17639/15



MĚSTO VELKÉ MEZIŘÍČÍ

STAROSTA

Váš dopis značky/ze dne: /27.11.2015

Číslo jednací: SMB/46361/2015 /319/2015-kasp

Vyřizuje/telefon: Ing. Martin Kašpar/566 781 215

Ve Velkém Meziříčí dne: 21.12.2015

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Šumavská 31
602 00 Brno

Město Velké Meziříčí (dále jen „město“) **souhlasí** s projektovou dokumentací na akci „**OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ**“.


Upozornění: v místě, kde je plánována okružní křižovatka se nachází Metropolitní síť Velké Meziříčí. Vyjádření k existenci a vytyčování této sítě zajišťuje společnost CONTENT, s.r.o., IČ: 63492164 se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, provozovna: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí.

S pozdravem

Ing. Radovan Necid
starosta



KOORDINAČNÍ SITUACE
OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ
M 1:250

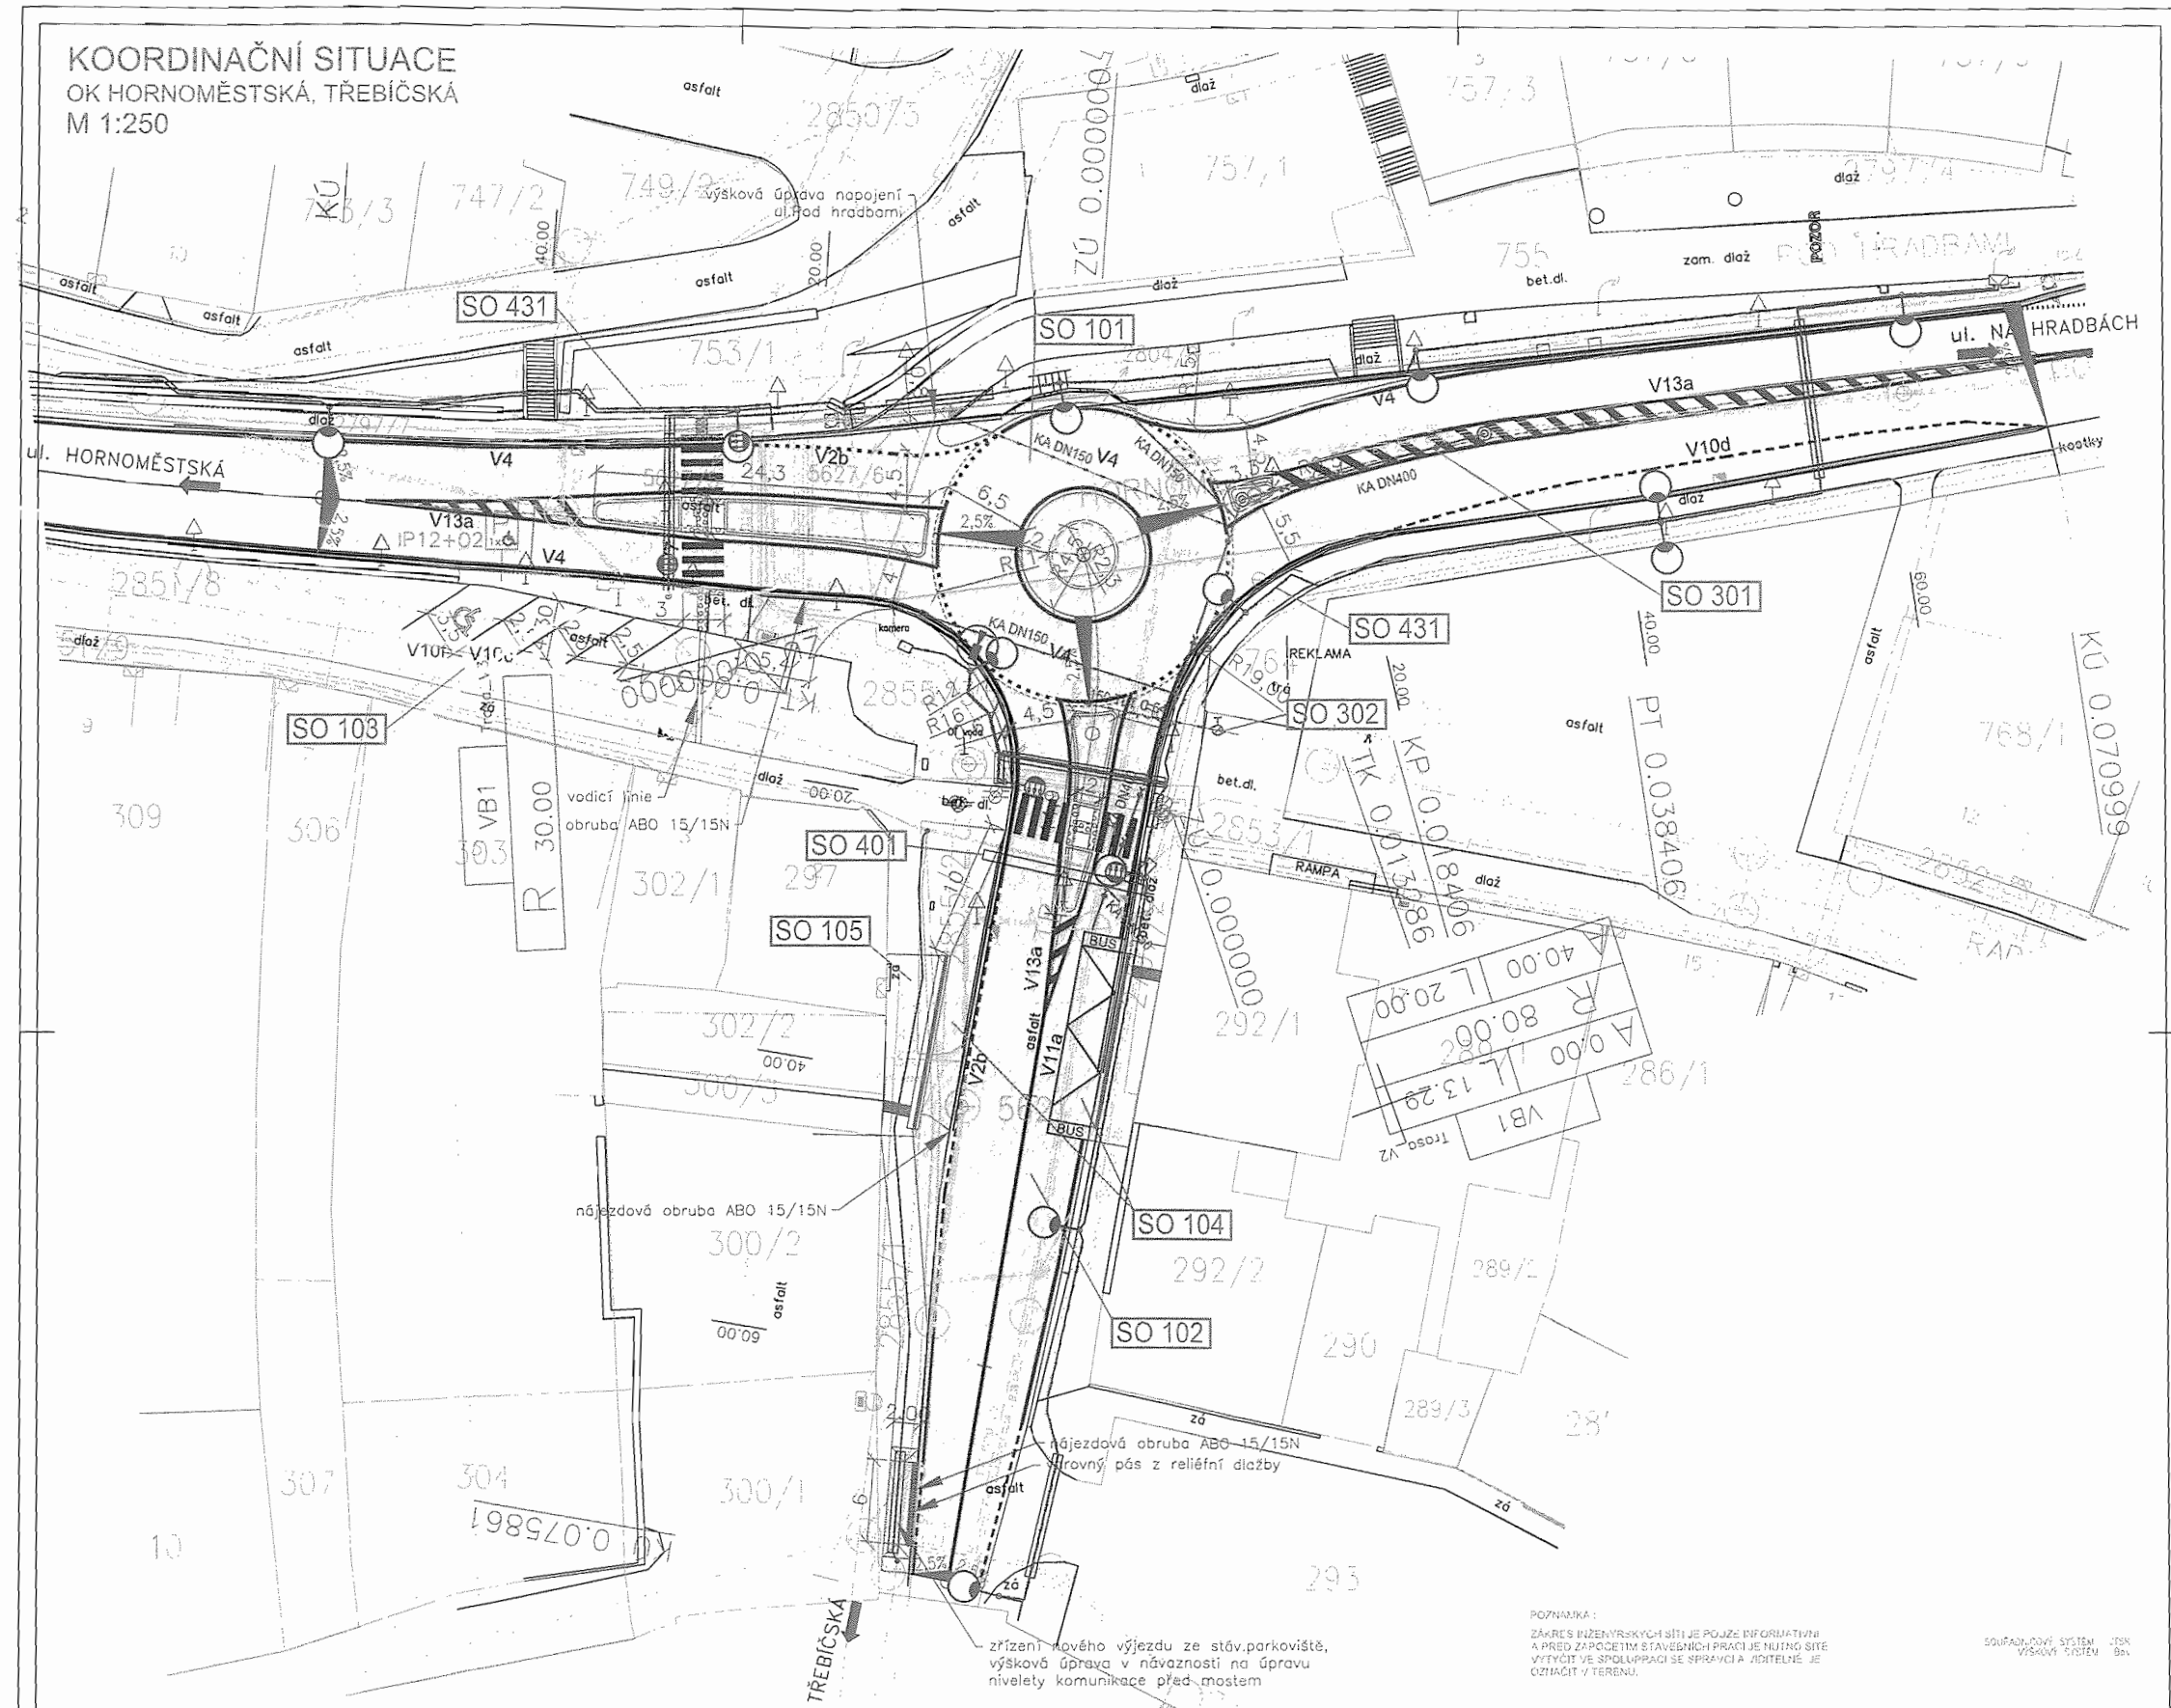

zřízení nového výjezdu ze stáv.parkoviště,
výšková úprava v návaznosti na úpravu
nivelety komunikace před mostem

POZNÁMKA:
ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ JE POUZE INFORMATIVNÍ
A PŘED ZAPOČETÍM STAVEBNÍCH PRACÍ JE NUTNÉ SÍTE
VYTYČIT VE SPOLUPRÁCI SE SPRÁVCÍ A JADITELNÉ JE
OZNAČIT V TERÉNU.

SOUŘADNOVÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bm

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

POPIS I.S.	STÁVAJÍCÍ	NAVŘZENÉ	LEGENDA ZNAČEK
VEDENÍ NN			
VEDENÍ NN VĚR.OSVĚTLENÍ			
VEDENÍ VN			
VEDENÍ VN VĚR.OSVĚTLENÍ			
VEDENÍ TEL			
KABELY NN			
KABELY VN			
KABELY VN VĚR.OSVĚTLENÍ			
KABEL TEL MÍSTNÍ			
KABEL TEL DÁLKOVÝ			

LEGENDA PLOCH:

	POVRCH Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK
	POVRCH Z ASFALTOBETONU
	POVRCH ZE ZÁMKOVÉ DLAŽBY TL.60CM
	OHUMISOVÁNÍ

LEGENDA OBJEKTŮ:

SO 101	OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA
SO 102	STAVEBNÍ ÚPRAVY UL.TŘEBÍČSKÁ
SO 103	PARKOVIŠTĚ NA UL.HORNOMĚSTSKÁ
SO 104	AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY
SO 105	CHODNÍKY

B

DSP

2008 PROJEKTANT Ing.R.Dmec	NAVRHL/VYKONAL Ing.P.Komendov	TECHNICKÁ KONTROLA Ing.R.Dmec	
VL.ND. PROJEKT Ing.R.Dmec	APRIL/CAD		
SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o. Suzánská 31, 602 00 Brno			
KRAJ - VYSOČINA	VLNĚ MEZKČ	VLNĚ MEZKČ	
OBLESATEL - M. VELKÝ MEZKČ			
FORMÁT - A4	DATA - 10/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY - 11/15	

2

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ
ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Číslo jednací: DOP/46358/2015 /16/2015-krej

Dne: 09.12.2015

Vyřizuje: Emil Krejska

Telefon: 566 781 061

E-mail: krejska@velkemezirici.cz

Datová schránka: gvebwhm

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno

Věc: Vyjádření k dokumentaci

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, obdržel žádost o vyjádření k projektové dokumentaci: **OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA**, vypracované: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Ing. Drnec, Ing. Komendová.

Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 40 odst. 4, písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 13/1997 Sb.) posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb. a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vydává

stanovisko

k předložené akci:

- 1) Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, k předložené projektové dokumentaci **OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA**, vypracované: SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, Ing. Drnec, Ing. Komendová, nemá zásadních připomínek.
- 2) Předložená projektová dokumentace postrádá trvalé svislé dopravní značení.
- 3) Bude respektována vyhláška č. 104/1997 Sb. (§ 16 příprava staveb, výstavba a stavební úpravy.)
- 4) Stavba musí být provedena v souladu s ČSN 736101– projektování silnic a dálnic, ČSN 736110– projektování místních komunikací, ČSN 736102 – projektování křižovatek na pozemních komunikacích i v souladu se všemi dalšími souvisejícími českými technickými normami.
- 5) O povolení uzavírky komunikací a stanovení přechodného dopravního značení v rámci stavebních prací bude požádán náš úřad nejpozději 30 dnů před požadovaným termínem uzavření. Součástí žádosti bude grafický návrh uzavírky a objízdných tras včetně vyjádření příslušného orgánu Policie ČR.
- 6) Při práci na komunikaci musí být užito přechodné dopravní značení v souladu s TP 66 – zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, § 77 odst. 1 písm. c).
- 7) **Trvalé svislé i vodorovné dopravní značení v rámci předmětné stavby komunikace bude stanoveno našim úřadem před jejím dokončením, nejdéle před zahájení zkušebního provozu na ní.**

Emil Krejska

úředník odboru dopravy
a silničního hospodářství

Digitálně podepsal Emil Krejska

Datum: 09.12.2015 10:37:07 +01:00

MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIRŘÍČÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Číslo jednací: ŽP/44494/2015/386/2015-pa

Dne: 11.12.2015
Vyřizuje: Mgr. Jan Palas
Telefon: 566 781 087
E-mail: palas@velkemezirici.cz
Datová schránka: gvebwhm

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Souhrnné vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení „OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ“, k.ú. Velké Meziříčí

Odbor životního prostředí Městského úřadu Velké Meziříčí se vyjadřuje z těchto hledisek:

1. Ochrana ovzduší

Kontaktní osoba: Mgr. Jan Palas, tel. 566 781 087

Bez připomínek.

2. Ochrana přírody a krajiny

Kontaktní osoba: Ing. Petr Jiřikovský, tel. 566 781 086

Bez připomínek.

3. Odpadové hospodářství

Kontaktní osoba: Bc. Zdislava Fialková, tel. 566 781 083

Zhotovitel bude postupovat dle pokynů uvedených ve smlouvě s investorem, tj. městem Velké Meziříčí.

4. Ochrana pozemků určených k plnění funkcí lesa

Kontaktní osoba: Ing. Jaroslav Tunkr, tel. 566 781 088

Bez připomínek.

5. Ochrana zemědělského půdního fondu

Kontaktní osoba: Vladimír Rybár, tel. 566 781 081

Bez připomínek.

6. Vodní hospodářství

Kontaktní osoba: Mgr. Yvona Vránová, tel. 566 781 084, Ing. Eva Křivská, tel. 566 781 085

- Záměr bude předem projednán s provozovatelem vodovodu a kanalizace.
- Orgánem příslušným k vydání stavebního povolení SO 301 a SO 302 je Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, k žádosti o stavební povolení budou doloženy náležitosti dle vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
- Přeložku je možno provést jen s písemným souhlasem vlastníka vodovodu, tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou. Žádost o souhlas musí obsahovat stanovisko provozovatele vodovodu, tj. VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem a ani je nenahrazuje. Vzhledem k tomu, že není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení, nelze se proti němu odvolat.

otisk razítka

Mgr. Jan Palas v. r.
úředník odboru životního prostředí

Digitálně podepsal Mgr. Jan Palas
Datum: 11.12.2015 08:22:30 +01:00

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace



Kosovská 16, 586 01 Jihlava

ODDĚLENÍ TECHNICKO-SPRÁVNÍ, JIHLAVSKÁ 1, 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU

Šilniční projekt s.r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA
KSAUSPO/13520/2015

VYŘIZUJE
GAJDORUS

ŽDÁR n/S.
19.11. 2015

Vyjádření k projektu stupeň DSP – V. Meziříčí OK– ulice
Hornoměstská , Třebíčská,

K předloženému projektu nemáme připomínky. Projektová dokumentace s námi již byla v minulosti konzultována.

S projektem ve stupni DSP na výše uvedenou stavbu souhlasíme.

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 16, 586 01 Jihlava
IČO: 00000000
zapsaná v obchodním rejstříku, číslo 565 591 011
žďár nad Sázavou

Ing. Miloš Štěpánek
vedoucí technicko- správního oddělení
pracoviště Žďár n. Sázavou

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
 Odbor životního prostředí a zemědělství
 Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
 Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Silniční projekt spol. s.r.o.
 Šumavská 31
 602 00 Brno

(datovou schránkou)

Váš dopis značky/ze dne 13. 11. 2015	Číslo jednací KUJI 75555/2015 OZPZ 976/2015 Ku	Vyřizuje/telefon Petra Kulková 546 602 519	V Jihlavě dne 10. 12. 2015
---	--	--	-------------------------------

„OK Hornoměstská, Třebíčská“

Odbor životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „KrÚ OŽPZ“) obdržel dne 13. 11. 2015 podání společnosti Silniční projekt spol. s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ 46968822, zastupující investora stavby – Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí, IČ 00295671, kterým požádala o vyjádření k výše uvedené stavbě. Součástí žádosti byla průvodní zpráva, přehledná situace, koordinační situace a vzorové řezy.

Předmětem stavby je modernizace křižovatky ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod Hradbami v intravilánu města Velké Meziříčí. V návaznosti na modernizaci křižovatky na okružní dojde také k úpravám ulice Třebíčská, parkoviště na ul. Hornoměstská, vybudování autobusových zastávek pro mimoměstskou linku a chodníků, rekonstrukci kanalizace a vodovodu, přeložce kabelů CETIN a. s, sloupů veřejného osvětlení a vybudování nasvětlení přechodů a okružní křižovatky.

SO 101 OKRUŽNÍ KŘÍŽOVATKA

Nová okružní křižovatka se bude nacházet na silnici II/602. Návrh přestavby respektuje stávající polohu komunikací – jak směrově, tak výškově. Poloha křižovatky zůstane zachována. Dojde k odfrézování stávajícího asfaltobetonového povrchu, který bude nahrazen povrchem novým. Středový ostrov okružní křižovatky bude ozeleněný, jeho vnější pás bude ze žulových kostek. Základní rozměry: průměr středového ostrova 4,60 m, šířka jízdního pásu 6,50 m, vnější průměr jízdního pásu 22,00 m.

SO 102 STAVEBNÍ ÚPRAVY UL. TŘEBÍČSKÁ

Ve směru od okružní křižovatky po ulici Třebíčská bude vybudován výjezd z parkoviště na ulici Třebíčská. Stávající povrch bude odfrézován. Dělicí ostrůvek bude zbudován z dlažebních kostek. Šířka jízdního pásu na výjezdu z křižovatky bude 4,50 m, na vjezdu 3,50 m.

SO 103 PARKOVIŠTĚ NA UL. HORNOMĚSTSKÁ

Předmětem tohoto objektu je zřízení sjezdu z parkoviště před hotelem „U Bílého koníčka“. Součástí objektu je vyznačení parkovacích míst vodorovným značením V 10c.

SO 104 AUTOBUSOVÉ ZASTÁVKY

Tento objekt řeší výstavbu autobusových zastávek pro mimoměstskou dopravu na ul. Třebíčská. Pro zastávku ve směru z města do Třebíče je navržen autobusový záliv, zastávka směrem od Třebíče do města je pak navržena z důvodu nedostatku místa přímo ve vozovce. Povrch zálivu navržen ze žulových kostek, povrch zastávky ve vozovce zůstane asfaltobetonový a zastávka bude označena vodorovným značením. Délka zálivu bude 2,3 m, zastávky ve vozovce 3 m.

SO 105 CHODNÍKY

Jedná se o chodníky přiléhající k nově zřizovaným autobusovým zastávkám. V místě zastávky umístěné na vozovce bude stávající chodník pouze přeskládán. V místě autobusového zálivu na výjezdu z města směrem na Třebíč dojde částečně k přeskládání a částečně k vybudování chodníku nového. Dále se jedná o chodníkové ostrůvky v rámci přechodů pro chodce. Chodníky budou v místech autobusových zastávek a v místech přechodů doplněny o signální a varovné pásy z reliéfní, barevně odlišné dlažby.

SO 301 REKONSTRUKCE KANALIZACE

Tento objekt řeší přeložku stávající jednotné kanalizace v délce 51,40 m. Nové potrubí bude provedeno z kameniny KA DN 400. Součástí objektu bude přepojení 3 stávajících uličních vpustí a napojení 1 nové uliční vpusti. Uliční vpusti budou se sifonem a s protizápachovou uzávěrou. Stávající šachta Š899 bude přesunuta do dělicího ostrůvku na ulici Pod hradbami.

SO 302 REKONSTRUKCE VODOVODU

Předmětem tohoto objektu je přeložka stávajícího vodovodního potrubí LT 150x, které bude nahrazeno potrubím 150 TLT C 64 a to v délce cca 12,6 m. Zároveň bude přemístěn stávající hydrant mimo vozovku.

SO 401 PŘELOŽKA KABELŮ CETIN

Předmětem objektu je návrh přeložek sdělovacích kabelů CETIN, které jsou ve střetu se stavbou okružní křižovatky v ul. Hornoměstská, Třebíčská. Ke střetu dojde v místě křížení s ul. Třebíčskou (rozšíření komunikace) a v místě autobusového zálivu v ul. Třebíčská. Narušeny budou pouze metalické sítě, ke střetu s optickými sítěmi nedochází.

SO 431 PŘELOŽKA SLOUPŮ VO, NASVĚTLENÍ PŘECHODU A OK

V rámci výstavby okružní křižovatky v ul. Hornoměstská, Třebíčská bude vybudována nová osvětlovací soustava veřejného osvětlení (VO) a budou osvětleny přechody pro chodce. Vybudování nového veřejného osvětlení vyvolává nutnost přeložit stávající nadzemní optický kabel Content a přeložit kamerovou soupravu v křižovatce včetně přívodního kabelu.

1. Vyjádření z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o EIA“):

KrÚ, OŽPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, s přihlédnutím k níže uvedenému stanovisku orgánu ochrany přírody a krajiny dle § 45i odst. 1) zákona č. 114/1992 Sb., kde se vylučuje, že by záměr mohl mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, uvádí, že předložená dokumentace neobsahuje záměry uvedené v příloze č. 1 k zákonu o EIA podléhající zjišťovacímu řízení nebo posouzení, ani záměry, jejichž provedení by mohlo významně ovlivnit životní prostředí. Negativní vlivy stavby na životní prostředí jsou nevýznamné, jak svým rozsahem, tak svou závažností. Stavba „OK Hornoměstská, Třebíčská“ tudíž **nepodléhá zjišťovacímu řízení a posouzení záměru z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat. Rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Zpracovala: Ing. Čadová

2. Vyjádření z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

KrÚ, OŽPZ jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle § 77a zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění konstatuje, že nejsou dotčeny zájmy z hlediska zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů v kompetenci krajského úřadu.

Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření (stanovisko) orgánů ochrany přírody dle § 76 a § 77 zákona, jež jsou kompetentními orgány z hlediska povolení ke kácení dřevin a obecné ochrany přírody.

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000):

KrÚ, OŽPZ jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů, po posouzení uvedeného záměru vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti

Odůvodnění:

Vzdálenost EVL od daného záměru, jejich předmět ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměru na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Vypracovala: Ing. Kulková DiS.

3. Vyjádření z hlediska zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyjádření z hlediska vodního zákona je v působnosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, v tomto případě Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, který je podle § 106 vodního zákona příslušným vodoprávním úřadem.

Zpracoval: Mgr. Mikyna

4. Vyjádření z hlediska zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy lesů podle § 47 odst. 1) písm. b) zákona o lesích sděluje následující:

Vzhledem k tomu, že z předložených pokladů nevyplývá, že by stavbou mělo dojít k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu 1 ha a více, nemá krajský úřad, státní správa lesů k tomuto záměru připomínek. V případě, že by stavbou docházelo k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa v rozsahu do 1 ha nebo se realizovala ve vzdálenosti do 50 m od pozemků určených k plnění funkcí lesa (což z předloženého patrně není), byl by k záměru příslušný vyjadřovat se, ve smyslu § 14 odst. 2 zákona o lesích, obecní úřad obce s rozšířenou působností - Městský úřad Velké Meziříčí, státní správa lesů.

Zpracoval: Ing. Bartoš

5. Vyjádření z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen „zákon o ochraně ZPF“)

KrÚ, OŽPZ, jako příslušný správní orgán dle § 13 odst. 1) písmene b) zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění, na základě dodatečně předloženého záborového elaborátu zjistil, že stavbou nedojde k dotčení zemědělských pozemků, náležejících do ZPF. Stavba se nedotkne zákonem chráněného zájmu.

Vypracoval: Ing. Gottfried

otisk úředního razítka

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Polní hlášení

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou
Dopravní inspektorát

6

Č.j.: KRPJ-123338-1/ČJ-2015-161406

Žďár nad Sázavou dne 9. prosince 2015

Silniční projekt spol. s r.o.
Šumavská 31
60200 Brno

1. „Okružní křižovatka II/602 a MK, Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská – Třebíčská“ DSP

Stanovisko:

(ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, jako orgán vykonávající státní správu ve věcech provozu na pozemních komunikacích a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, v souladu s ustanovením §124 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, a v souladu s ustanovením §1 zákona č. 12/1997 Sb., o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, a jako orgán sloužící veřejnosti, jehož úkolem je mj. chránit bezpečnost osob a majetku a veřejný pořádek v souladu s ustanovením §2 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, k Vaší žádosti o vyjádření k výše uvedené akci sděluje, že **souhlasí** s Vámi PD předmětné stavby pro stavební řízení (stavební povolení).

2. Místní a přechodná úprava DZ v rámci akce „Okružní křižovatka II/602 a MK, Velké Meziříčí, ul. Hornoměstská – Třebíčská“

Vyjádření:

(ve smyslu § 77 odst. 1 písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou **souhlasí** s Vámi předloženým návrhem místní a přechodné úpravy (ve smyslu § 77 odstavec 1 písmeno c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích), dle předložené situace DZ.

Pro provedení a umístění dopravního značení požadujeme soulad s námi odsouhlasenou situací a soulad s platnými právními a technickými předpisy.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP
komisař




Strana 1/4

npor. Bc. Zdeněk Kubík
vedoucí oddělení

nám. Republiky 69
591 20 Žďár nad Sázavou

Tel.: +420 974 282 259
Fax: +420 974 282 928
Email: milan.prokop@pcr.cz

PŘECHODNÉ ZNAČENÍ
OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ
M 1:1000




SO101


DSP

CELKOVÝ NÁVRH MÍSTNÍ ÚŘAD MÍSTNÍ ÚŘAD		TECHNICKÁ KONTROLA MÍSTNÍ ÚŘAD MÍSTNÍ ÚŘAD		SEZNAM PRŮJEKTU Seznam S. 002 00 000	
PRŮJ. MÍSTNÍ DOKUMENTY: MÍSTNÍ ÚŘAD		PRŮJ. MÍSTNÍ DOKUMENTY: MÍSTNÍ ÚŘAD		PRŮJ. MÍSTNÍ DOKUMENTY: MÍSTNÍ ÚŘAD	
OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ					
PŘECHODNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - část					
				06a	

PŘECHODNÉ ZNAČENÍ
OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ
M 1:1000

DETAIL A



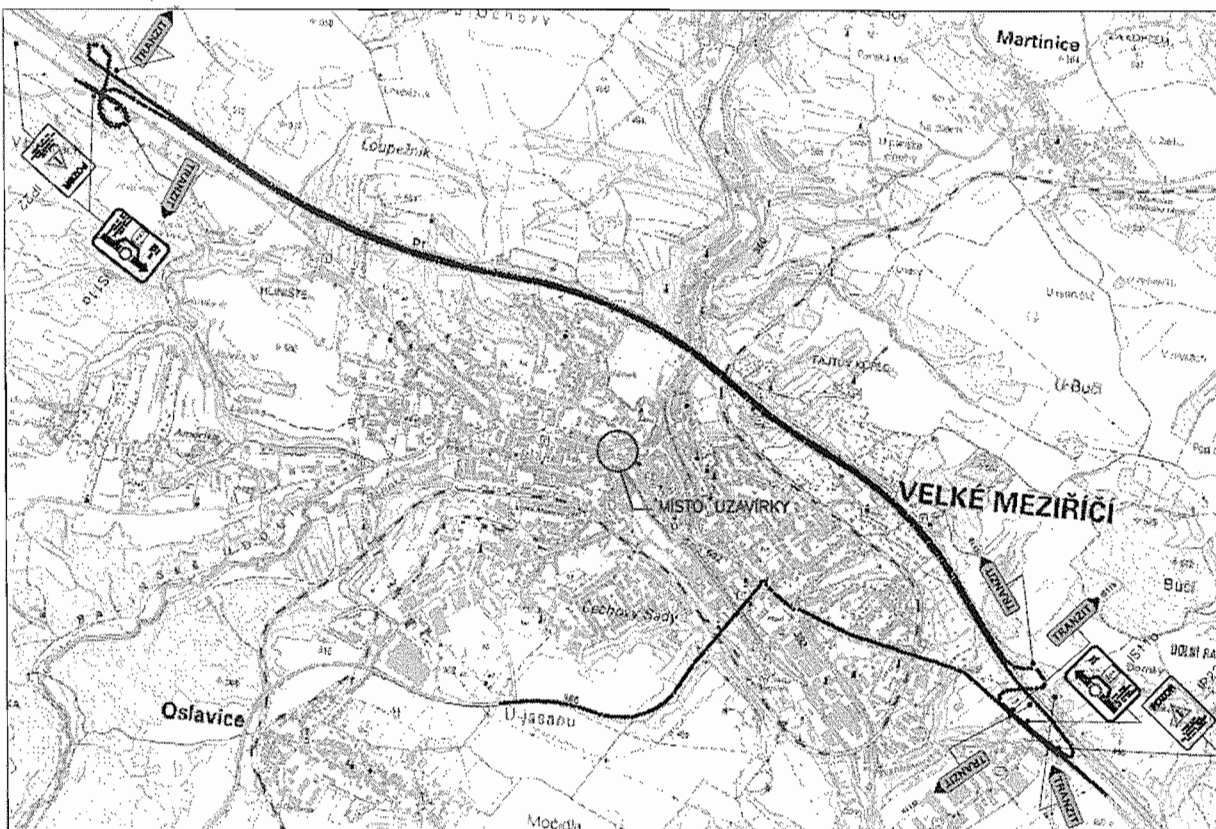



(7)

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Město Velké Meziříčí
Radnická 29
594 01 Velké Meziříčí

VYŘIZUJE: nrap. Martin Střecha
TEL: 950291111
E-MAIL: martin.strecha@hasici-vysocina.cz
20.11.2015

Č.j.:HSJI-5930-2/ZR-2015

Počet listů: 1
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: OK Hornoměstská, Třebíčská
Místo stavby: Hornoměstská, Třebíčská Velké Meziříčí
Stavebník - investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. P. Komendová, PBŘ ze dne (verze): 10/2015

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 16.11.2015 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko


V prostoru křižovatky bude provedena nová okružní křižovatka. Součástí stavby bude zřízení autobusových zastávek a úprava přilehlých parkovacích ploch. Bude provedena přeložka sloupu veřejného osvětlení.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.:

Ze dne: 2015-11-13

Naše značka: KHSV/23218/2015/ZR/HOK/Roh

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Šumavská 524/31

Vyřizuje: Ing. Josef Roháček

Telefon: 566 650 830

E-mail: josef.rohacek@zr.khsjih.cz

Brno

602 00

IDDS: u3t2c68

Datum: 8. prosince 2015

Okružní křižovatka Hornoměstská, Třebíčská Velké Meziříčí – projektová dokumentace ke stavebnímu řízení – s t a n o v i s k o orgánu ochrany veřejného zdraví

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **z á v a z n é s t a n o v i s k o**:

S návrhem projektové dokumentace stavby „Okružní křižovatka Hornoměstská, Třebíčská Velké Meziříčí“ v k.ú. Velké Meziříčí pro účely vydání stavebního povolení se **souhlasí**.

O d ů v o d n ě n í

Na základě žádosti investorem zplnomocněné osoby – SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o., IČ: 46968822, doručené prostřednictvím datové schránky dne 14.11.2015 posoudila oprávněná úřední osoba KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci ke stavebnímu řízení, zpracovanou v říjnu 2015 projekčním oddělením pod vedením Ing. Rudolfo Drncem. Investorem stavby je Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 13 Velké Meziříčí.

Předmětem projektové dokumentace je rekonstrukce /modernizace/ stávající průsečné křižovatky silnice II/602 procházející ulicí Hornoměstská s komunikací na ulici Třebíčská a napojující se komunikace ulice Pod Hradbami v intravilánu města Velké Meziříčí. V prostoru stávající průsečné křižovatky bude zbudována okružní křižovatka. V návaznosti na modernizaci křižovatky na okružní dojde také k úpravám parkoviště na ulici Hornoměstská. Na ulici Třebíčská projekt také navrhuje vybudování autobusových zastávek pro mimoměstskou linku a úpravu chodníků. Dále bude vybudován sjezd z parkoviště před hotelem U Bílého koníčka. PD řeší také přeložku stávající jednotné kanalizace v délce 51,40 m a přeložku stávajícího vodovodního potrubí LT 150x, které bude nahrazeno potrubím TLT C 64 a to v délce cca 12,6m. Dále jsou zde řešeny také přeložky veřejného osvětlení a sdělovacích kabelů společnosti CETIN, a.s. Okružní křižovatka s jednopruhovým jízdním okružním pásem s vnějším průměrem $D = 22$ m s návrhovou rychlostí 30 km/h je stavbou trvalého charakteru, budovanou za účelem zajištění plynulosti dopravy. Průměr středového ostrova je 4,60 m. Šířka jízdního pásu je 6,50 m. Přestavbou dojde k předpokládanému snížení hlukové a emisní zátěže obyvatel okolní zástavby, zvýšení bezpečnosti dopravy v prostoru křižovatky. Pozitivní vliv se odrazí na plynulosti dopravy bez tvoření větších popojíždějících kolon automobilů. Povrch vozovky bude z asfaltového betonu ACO 11S 40mm.


Projekt jako takový nepřináší do území nový dopravní cíl, který by znamenal zvýšení dopravních intenzit. Umístění OK je situováno do prostoru stávající průsečné křižovatky. Bude položen nový kryt vozovky, což přispěje ke snížení hlukové zátěže okolních objektů.

Výše uvedený návrh stavby není v rozporu se zájmy v oblasti ochrany veřejného zdraví ve smyslu požadavků zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a předpisů souvisejících, a proto se s dokumentací předmětné stavby vyslovuje souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Josef Roháček

vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou



Silniční projekt spol. s r.o.
Šumavská 31
602 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘÍZUJE	MÍSTO/DATUM
-	PM047915/2015-203/Van	Ing. Hana Vaňková Fajtllová	Brno
31. 8. 2015		+420 541 637 275	29. 9. 2015
		vankova@pmo.cz	

OK Hornoměstská, Třebíčská

(k.ú. Velké Meziříčí, ORP Velké Meziříčí, kraj Vysočina, ČHP 4-16-02-0460)

Charakteristika akce:

Dne 4. 9. 2015 nám byla předložena žádost o vyjádření k DÚR a DSP (srpen 2015). Investorem je město Velké Meziříčí, projektantem Silniční projekt s.r.o. Brno (Ing. P. Komendová).

Záměrem je rekonstrukce křižovatky v intravilánu města, na styku ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod Hradbami (SO 101, okružní, průměr 22 m, středový ostrov 8 m, kryt asfaltobeton). Součástí bude provedení autobusových zastávek v ulici Třebíčská (SO 103, mimo městská doprava, autobusový záliv), zřízení sjezdu na stávající parkoviště v ulici Hornoměstská a Třebíčská (SO 102, SO 104) a přeložka sloupu VO (SO 431). Odvodnění bude řešeno stávajícím systémem do uličních vpustí dešťové kanalizace.

Dotčené pozemky p.č. 5627/1, 2804/8, 2804/7, 5621, 2851/8, 2851/9, 2855/3, 2855/2, 2855/1, 300/1, 2797/2 a 764 v k.ú. Velké Meziříčí.

Záměr leží ve vyhlášeném záplavovém území VVT Balinka.

Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Balinka

- Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující —

s t a n o v i s k o :

a) z hlediska plánování v oblasti vod není uvedený záměr v rozporu se zájmy hájenými plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů vodního toku, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Bude zabráněno napadání materiálu do vodního toku.



2. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť nad Oslavou (Třebíčská 188, 675 71 Náměšť nad Oslavou – Jura, DiS., tel.: 568 620 083, e-mail: jura@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací.

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb. v platném znění.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
[Podpis]

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Kopie

Provoz Náměšť nad Oslavou



MINISTERSTVO OBRANY ČR
SEKCE EKONOMICKÁ A MAJETKOVÁ
ODBOR OCHRANY ÚZEMNÍCH ZÁJMŮ A ŘÍZENÍ PROGRAMŮ NEMOVITÉ INFRASTRUKTURY
Teplého 1899, 530 02 Pardubice, datová schránka hjyaavk

MOCR 15407-7/2015 - 6440

V Pardubicích dne 1. října 2015

Sp.zn. 45036/2015-8201-OÚZ-PCE

Výtisk jediný

Počet listů: 1

Počet stran: 2

Silniční projekt spol. s.r.o.
Šumavská 31

602 00 Brno

Věc: „OK Hornoměstská, Třebíčská, p.p.č. 5627/1,2804/8,2804/7,...a další v k.ú. Velké Meziříčí”

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákon č. 222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platném znění, Vám sděluji výsledek vyhodnocení výše uvedené akce a vydávám:

z á v a z n é s t a n o v i s k o

České republiky - Ministerstva obrany, jejímž jménem jedná na základě pověření ministra obrany ze dne 11. září 2015 a ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice, Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Sekce ekonomické a majetkové, Bc. Pavla Hromádková, se sídlem Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Realizace akce se povoluje při dodržení údajů projektové dokumentace (situování, výška, rozsah apod.) a níže uvedených podmínek, které požadují zahrnout do výrokové části rozhodnutí.

Stanovisko platí dva roky za předpokladu, že nedojde ke změnám v hlavních parametrech stavby. Nebude-li stavba v termínu zahájena, musí být požádáno o nové rozhodnutí (včetně nového předložení dokumentace) nejméně 60 dnů před ukončením platnosti.

Stanovisko platí současně pro všechny další stupně projektu i pro veškeré další řízení (vodoprávní, veřejnoprávní apod.). Na jeho základě lze vydat územní rozhodnutí, vodohospodářské rozhodnutí, případně i stavební povolení. Investor (projektant) má právo k jeho rozmnožení a použití pro všechny potřebné účely, je však povinen předat ho v opise všem dalším složkám, které budou na akci spoluúčastné, aby se zabránilo zbytečnému projednávání.

Toto závazné stanovisko není souhlasem vlastníka pozemků a nemovitostí ve vlastnictví ČR-MO s výše uvedenou akcí dle § 85 a § 109 zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že jsou navrhovanou stavbou (rekonstrukcí, ...) dotčena jakákoliv vlastnická práva k nemovitostem ve vlastnictví ČR, ke kterým má Ministerstvo obrany příslušnost hospodaření, kontaktujte v souladu s vlastnickým právem na listu vlastnictví Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem MO, Odbor územní správy majetku Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice.

Podmínky:

1. Bude - li povolení stavby vedeno dle § 117 stavebního zákona v platném znění, je nezbytné, aby vydání certifikátu autorizovaného inspektora bylo provedeno jen na základě závazného stanoviska

Ministerstva obrany, neboť se daná akce nachází v území vymezeném MO v souladu s § 175 stavebního zákona.

2. Po dobu realizace akce požaduji zachovat průjezdnost silnice II/602 v celém profilu, její případná omezení a objízďkové trasy je třeba odsouhlasit s Agenturou logistiky - Regionálním střediskem vojenské dopravy, ul. Dobrovského 6, 779 00 Olomouc, kpt. Ing. Jaroslav Hrudíčka, tel.č. 973 401 551.

V řešené lokalitě se nenachází vojenské inž. sítě.

Vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Pardubice
Bc. Pavla Hromádková

Vyřizuje: Romana Čapská, tel: 973 245 973

Při další případné korespondenci, týkající se uvedené věci, uveďte naši spisovou značku a žádosti zasílejte doporučenou poštou.



A500X00WZF2U

11

Agentura logistiky
ul. Dobrovského 6, Olomouc 779 00

Č.j.: 50-2/2015-5512OL

V Olomouci dne 2. prosince 2015

Výtisk č. 1

Počet listů: 1

Přílohy: 0

SILNIČNÍ PROJEKT spol. s r.o.

Ing. Petra KOMENDOVIČ

Šumavská 31

602 00 B R N O

Věc: Žádost o vyjádření

Na základě dokumentace ze dne 27. listopadu 2015, ve které nás žádáte o vyjádření k projektové dokumentaci pro účely stavebního povolení na stavbu „**OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ**“ Vám sděluji, že z hlediska zájmů vojenské dopravy nemám žádné návrhy ani připomínky a s vydáním stavebního povolení v souladu s doloženou dokumentací souhlasím.

Před zahájením akce požaduji zaslat přesný termín stavby.

V souladu s § 175 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu Vám vydá souhrnné stanovisko za Ministerstvo obrany ČR Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů. Vyjádření Regionálního střediska vojenské dopravy Olomouc se stává jeho nedílnou součástí.

Kontaktní osoba: praporčík David REGMUND, tel. 973 401 554, fax 973 401 556.

Náčelník Regionálního střediska vojenské dopravy
major Ing. Milan PALKOVIČ



ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AKADEMIE VĚD ČESKÉ REPUBLIKY, BRNO, v. v. i.
ČECHYŇSKÁ 363/19
602 00 BRNO
<http://www.arub.cz>

SILNIČNÍ PROJEKT, spol. s r. o.
Šumavská 31
602 00 Brno

Váš dopis značky

ze dne
2. 9. 2015

Naše značka
3809/15

Vyřizuje
Mgr. Lenka
Macháňová

V Brně dne
25. 9. 2015

Vyjádření k projektové dokumentaci pro stavbu „OK Hornoměstská, Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí, okr. Třebíč

Archeologický ústav Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., nemá k výše uvedené stavbě zásadních námitek. Upozorňujeme však, že se uskuteční na území s archeologickými nálezy, kde se archeologické nálezy prokazatelně vyskytují nebo je lze s velkou pravděpodobností očekávat. Dotčené území je chráněno jako veřejný zájem podle zvláštních právních předpisů (zejména dle § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění). Má-li dojít při provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy k jakýmkoliv zásahům pod povrch terénu (hloubení výkopů apod.), je třeba předpokládat narušení nebo odkrytí archeologických nálezů a situací, čímž vzniká nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu. Z výše uvedeného zákonného ustanovení pak stavebníkovi vyplývají následující povinnosti:

Stavebník je dle § 22 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění povinen písemně ohlásit termín zahájení zemních prací již od doby přípravy stavby, nejpozději však s předstihem 30 dnů před započítím Archeologickému ústavu Akademie věd ČR, Brno, v. v. i., a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu na dotčeném území. Výzkum je prováděn na základě dohody uzavřené mezi investorem stavby a Archeologickým ústavem AV ČR nebo oprávněnou organizací. Úhrada nákladů záchranného archeologického výzkumu se řídí ustanovením § 22, odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

S pozdravem

ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV
AV ČR, BRNO, v. v. i.
602 00 Brno, Čechyňská 363/19
Česká republika

doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc.
ředitel

Formulář Oznámení stavební činnosti Archeologickému ústavu AV ČR:
<http://www.arub.cz/informace-pro-stavebniky.html>

Telefon
515 911 101

FAX

e-mail
sekretariat@arub.cz

IČO, DIČ
68081758
CZ68081758

Bank. spojení: ČSOB Brno-město
240602780/0300

NIPÍ BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s.

Havlíčková 4481/44, 586 01 Jihlava

IČ 27163059, DIČ CZ27163059, www.nipi.cz, nipi@nipi.cz, banka 2400856296/2010

Zřizovatel obecně prospěšné společnosti: Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.

Silniční projekt spol. s r.o.

Šumavská 31

602 00 Brno

Vaše žádost ze dne, značka:
11.11.2015Naše značka:
055150013Vyřizuje:
Ing. Irena StrmiskováBrno dne:
24.11.2015**Věc: OK Hornoměstská, Třebíčská****Stanovisko k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební povolení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Velké Meziříčí

Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1, 594 13 Velké Meziříčí

Projektant: Ing. R. Drnec

Č. zakázky: 33/15

Datum: 10/2015

Předmětem předložené dokumentace je modernizace křižovatky ulic Hornoměstská, Třebíčská a Pod hradbami. Stavba obsahuje okružní křižovatku, stavební úpravy ul. Třebíčská, parkoviště na ul. Hornoměstská, autobusové zastávky, chodníky, přeložky sítí a sloupů VO a nasvětlení přechodu. Ze 4 parkovacích stání bude 1 vyhrazeno pro zdravotně postižené. Přechod pro chodce je již řešen jako bezbariérový včetně signálních a varovných pásů. Nástupní hrana zastávek je 20 cm nad terénem.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci máme následující připomínku:

Nástupišť autobusů se vybavují vodíci linií a signálním pásem. Signální pás označuje místo odbočení z vodíci linie k místu nástupu do prvních dveří.

Závěr: Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu při splnění uvedené připomínky.

Proti vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení nemáme námitek.



Technické služby VM s.r.o.



14

Silniční projekt spol. s r.o.
Šumavská 31


602 00 Brno

Vyjádření k dokumentaci:

Technické služby VM s.r.o. souhlasí s akcí OK Hornoměstská, Třebíčská ve Velkém Meziříčí za následujících podmínek:

1. Toto vyjádření bude součástí územního rozhodnutí a stavebního povolení odboru výstavby MěÚ Velké Meziříčí.
2. V uvedeném prostoru se nachází podzemní vedení veřejného osvětlení, před zahájením prací požádáte o vytýčení a před záhozem přizvete zástupce TS ke kontrole, kontaktní osoba pan František Burian, tel. 724027502
3. V případě znemožnění svozu nádob na PDO, provede dodavatel v den svozu přiblížení k nejbližší sjízdné komunikaci.

Ve Velkém Meziříčí 23. 11. 2015


ing. Jaroslav Mynář
jednatel

TECHNICKÉ SLUŽBY VM S.R.O.
KARLOV 1398/54
594 01 VELKÉ MEZIRÍČÍ
DIČ: CZ25509659

Adresa: Karlov 1398/54, 59401 Velké Meziříčí			
Bankovní spojení: Komerční banka	Číslo účtu: 2705448402670100	IČ: 25509656	DIČ: CZ25509659
Registrována v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl C, číslo vložky 28946	Telefon: 566782601		e-mail: ts@vm.cz

Silniční projekt, spol. s r. o.
Šumavská 31
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/5497/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 14. 1. 2016

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „OK Hornoměstská, Třebíčská“, k. ú. Velké Meziříčí

Investor: Město Velké Meziříčí, Radnická 29/1, 594 01 Velké Meziříčí

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Petrou Komendovou, zakázkové číslo 33/15 (*datum 10/2015, datum aktualizace projektu dne 14. 1. 2016 – zasláno na e-mail semrinc@vaszr.cz*) řeší tyto stavební objekty:

- SO 101 Okružní křižovatka
- SO 102 Stavební úpravy ul. Třebíčská
- SO 103 Parkoviště na ul. Hornoměstská
- SO 104 Autobusové zastávky
- SO 105 Chodníky
- SO 301 Rekonstrukce kanalizace (*řeší samostatné vyjádření VAS ze dne 11. 1. 2016, č. j. ZR/5553/2015-Ma*)
- SO 302 Rekonstrukce vodovodu (*řeší samostatné vyjádření VAS ze dne 11. 1. 2016, č. j. ZR/5553/2015-Ma*)
- SO 401 Přeložka kabelů Cetin
- SO 431 Přeložka sloupů VO a nasvícení přechodu

(dále jen stavba).

- *Ve státních silnicích se použije celolitínový samonivelační poklop a rám z tvárné litiny. Výška rámu 160 mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 (státní silnice III. třídy) nebo E600 (státní silnice I. a II. třídy) o průměru 600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti samovolnému uzavření. Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem. Tlumicí vložka mezi rámem a víkem poklopu musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“). Pro usazení a správnou funkci tohoto typu poklopu je nutné v konstrukci šachty použití minimálně jednoho vyrovnávacího prstence výšky 40 mm pevně spojeného s kónusem alespoň 20 mm vrstvou speciální malty s pevností min. 45 MPa. Přípustná tolerance usazení poklopu v komunikacích je +0 mm až -5 mm podle normy.*
- *V silnicích se stříkaným asfaltem a v místních komunikacích se použije kruhový poklop celolitínový z tvárné litiny s rámem litinobetonovým výšky 160 mm. Víko poklopu bez odvětrání s logem SVK Žďársko třídy D400 o průměru 600 mm s bezpečnostní aretací víka při otevření v 90 ° proti samovolnému uzavření. Víko poklopu musí mít zajištění proti otevření minimálně 2 pružnými prvky, tak aby systém působil vycentrovaně (tj. i na nájezdové straně poklopu). Zajištění proti krádeži provedeno nerozebíratelným spojením víka s rámem. Tlumicí vložka mezi rámem a víkem poklopu musí být z vhodného materiálu odolného vůči olejovým a rozmrazovacím látkám (vložka nesmí být z plastových a kompozitových materiálů). Konstrukce vložky musí zajišťovat tlumení vertikálního i horizontálního pohybu víka (tvar „L“). Na spojení poklopu s vyrovnávacím prstencem nebo s kónusem použít alespoň 2 cm vrstvu speciální malty s pevností min. 45 MPa. Přípustná tolerance usazení poklopu v komunikacích je +0 mm až -5 mm podle normy.*

Základní zásady postupu zabudování samonivelačního poklopu při nové komunikaci:

- *Zakrýt vrchní díl šachty a položit základní asfaltovou vrstvu.*
- *Zabudovat vyrovnávací prstenec 140 mm pod úroveň vozovky (tolerance ± 10 mm). Pomocí nafouknutého bednění spojit prstenec a okolí vysoko-pevnostní zálivkovou hmotou s min. pevností 45 MPa.*
- *Vložení kruhového bedněního přípravku.*
- *Penetrace povrchu. Nasypání horkého asfaltu a postupné hutnění sbíječkou s plochou koncovkou. Vyjmutí bedněního kruhového přípravku a vložení poklopu do otvoru. Zatlačení poklopu tak, aby byl pod budoucí výškou vozovky 10 mm.*
- *Finišer zakryje poklop konečnou vrstvou a válec zhutní a zavibruje.*
- *Ihned po zaválcování odkrýt vrstvu asfaltu nad poklopem, nadzdvihnout poklop, podsypat nepoužitou asfaltovou směsí, zahutnit pýchem, zaválcovat a zavibrovat.*

2.7. **Do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenáže a trativody. Navržené uliční vpustí musí být vybaveny sifonem a zápachovou uzávěrkou.**

2.8. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ❑ vodovod ve správě VAS a vodovodní přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu vodovodů Velké Meziříčí, pana Baráka
- ❑ kanalizace ve správě VAS a kanalizační přípojky (na veřejném prostranství) - mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Klimeše.

O vlastních kontrolách musí být sepsány zápisy – **příloha č. 1.1. a 1.2.. VAS požaduje, aby na příloze č. 1.2. byl uveden i datum předání a převzetí stavby a záruční doba na stavbu z důvodu kontroly nivelety osazení poklopů šachet ve správě VAS před ukončením záruční doby stavby komunikace.**

2.9. K provedení případného odbočení pro navržené kanalizační přípojky k navrženým / rekonstruovaným uličním vpustím (navrtáním na stávající nerekonstruovanou kanalizaci ve správě VAS v úseku mezi kanalizačními šachtami) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, kontaktní osoba - pan Klimeš.

2.10. Montážní práce kanalizačních přípojek (dle předložené projektové dokumentace se jedná o 3 ks navazující na odbočení z rekonstruované kanalizace) k navrženým / rekonstruovaným uličním vpustím výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí, pana Klimeše (upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu):

- ❑ ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáží, těsností kanalizačních přípojek. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz ***formulář č. 2.1.*** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu kanalizací a ČOV Velké Meziříčí o odstranění závad.

2.11. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „OK Hornoměstská, Třebíčská“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „OK Hornoměstská, Třebíčská“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

2.12. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladů uvedených v bodě 2.8. a 2.10. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.12. prosím předávejte:

- ❑ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ❑ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ❑ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ❑ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu, „OK Hornoměstská, Třebíčská“, VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:


stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby „OK Hornoměstská, Třebíčská“ do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (včetně výškové polohy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS osazených do nové nivelety upraveného terénu) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn).
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 581 21 Žďár n. Sázavou

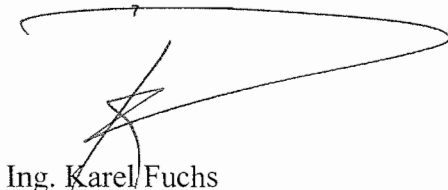

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Přílohy k bodu vyjádření č. 2.8. a 2.10.

Na vědomí

VAS, provoz vodovodů Velké Meziříčí + SW EVP ID stavby 4795

VAS, provoz kanalizací a ČOV Velké Meziříčí + SW EVP ID stavby 4795

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Zápis o dodržení ochranného pásma kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Formulář č. 2.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby kanalizační přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž kanalizační přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.

Silniční projekt, spol. s r. o.
Šumavská 31
602 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/5553/2015-Ma
Vyřizuje: Mahel Jiří
Tel.: 566 651 162
Datum: 11. 1. 2016

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání stavebního povolení

Dne 23. 12. 2015 požádal Silniční projekt, s.r.o., Šumavská 31, 600 00 Brno o stanovisko k projektové dokumentaci „**Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - OK Hornoměstská - Třebíčská**“ a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání stavebního povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 3468)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - OK Hornoměstská - Třebíčská
Projektant: Silniční projekt, s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno
Druh dokumentace: Projekt pro stavební řízení - z. č. 33/15. z 10/2015, paré č. 7
Kanalizace
Vodovod
Investor: SVK Žďársko

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

SO 301 Rekonstrukce kanalizace

Tento objekt řeší rekonstrukci stávající jednotné kanalizace DN 500 ŽB a DN 400 BT na ul. Třebíčská a Pod hradbami. Rekonstrukce bude provedena **z kameninového potrubí DN 400 v celkové délce 51,5 m**. Zrušené potrubí bude zafoukáno struskocementovým popílkem.

Rekonstrukce jednotné kanalizace bude provedena z kameninového potrubí DN 400 v celkové délce 51,5 m. Šachta Š898 bude vybourána a nahrazena novou prefabrikovanou šachtou (stávající poklop šachty je zaasfaltovaný, kóta dna je pouze orientační). Šachta Š899 bude přesunuta do dělicího ostrůvku na ulici Pod hradbami. Rekonstrukce bude ukončena vybudováním nové šachty Š1593, na kterou bude navazovat stávající potrubí DN 400 BT. Napojení na stávající potrubí bude provedeno prodloužením potrubí DN 500 KT před šachtu Š898 a za šachtu Š1593 potrubím DN400 KT v délce 1,0 m, propojením na stávající potrubí BT pomocí nerezové pružné spojky FLEX-SEAL typu SC s vyrovnávacími kroužky BC.

Kameninové potrubí bude v celé délce obetonováno. Na upravené dno se položí hutný štěrk fr. 8 - 16 mm tl. 100 mm a betonové lože z betonu C12/15 tl. 100 mm se žlábkem pro hrdla tl. 100 mm. Následně se provede obetonování potrubí z betonu pevnostní třídy C12/15. Zásyp rýhy bude hutný sypanou zemínou na 92% PS po vrstvách max. 300 mm. Zásyp pod úrovní pláň v tl. 500 m bude proveden vykopnou zemínou se zhutněním na 102% PS.

Revizní šachty Š898, Š899 a Š1593 jsou navrženy jako prefabrikované kruhové s vyložení se žlábkem z kameniny:

Rušené stávající potrubí DN 400 a DN 500 bude zafoukáno struskocementovým popílkem v celkové délce 56,9 m. Dále bude vybourána šachta Š898 v celé délce a zrušena stávající šachta Š899. Šachta Š899 bude ubourána min. 1,0 m pod terén a zasypána nesoudržným materiálem. Stávající poklop a rám bude předán provozovateli kanalizace.

Dále dojde k přepojení 3 stávajících uličních vpustí a napojení 1 nové uliční vpusti. Přípojky od vpustí budou z kameninového potrubí DN 150 uložené na betonové sedlo. Uliční vpusti budou opatřeny sifonem s protizápachovou uzávěrou. **Vpusti a přípojky budou součástí objektu komunikací.** Přípojky od uličních vpustí budou napojeny na stoku předem vysazenými odbočnými tvarovkami 90°. **Odbočení bude součástí tohoto objektu SO 301.**

Průtok splaškových vod během rekonstrukce kanalizace bude zamezen přehrazením nebo ucpáním potrubí a přečerpáváním do předchozí šachty.

Dále dojde k výměně a výškové úpravě 7 poklopů stávajících kanalizačních šachet (1 ul. Hornoměstská, 1 na ul. Pod Hradbami a 5 na ul. Třebíčská). Tato výměna je součástí objektů SO 101 a SO 102. Poklopy budou osazeny do nové nivelety komunikací.

SO 302 Rekonstrukce vodovodu

Předmětem tohoto objektu je přeložka stávajícího vodovodního litinového potrubí DN 150, které bude nahrazeno potrubím **DN 150 TLT C 64, a to v délce cca 12,0 m.** Zároveň bude přemístěn stávající hydrant mimo vozovku.

Přeložka vodovodu bude provedena z tvárné litiny (TLT) DN 150 splňující normu ČSN EN 545 třídy C64 v délce 12,0 m. Dále bude zrušen podzemní hydrant ve vozovce a osazen na novém potrubí mimo komunikaci. Hydrant bude podzemní. Před hydrantem bude na potrubí umístěno šoupě DN 80 se zemní soupravou a poklopem.

Stávající vodovod, který bude zrušen v rámci nového potrubí bude vyjmut v délce 12,0 m. Rušený hydrant ve vozovce bude demontován a navrácen VAS, divize Žďár nad Sázavou.

1.3. Stanovisko k technickému řešení projektu

S navrženým řešením dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí.

2. Stanovisko k uvedení stavby do provozu

Při písemném předání a převzetí dokončené stavby vodovodu a kanalizace provozovateli k uvedení stavby do provozu požaduje VAS, předat od investora tyto technické a provozní doklady:

1. Doklady uvedené v čl. 3.
2. Podklady pro zařazení do evidence majetku (rozdělení majetku podle klasifikace stavebních děl CZ CC včetně doplnění o ostatní náklady investora).
3. Protokol o vytyčitelnosti signalizačního vodiče (vodovod, výtlačná potrubí na kanalizacích).
4. Stavební deník - originál.
5. Vodoprávní, stavební doklady s nabytím právní moci.
6. Záznam z prohlídky prům. kamerou kanalizace i s protokoly v programu CITI.
7. Seznam očíslovaných odbočení k přípojkám, které byly provedeny v rámci stavby, i s uvedením č. popisného, popř. č. parcely nebo uliční vpustě.
8. Geometrický plán pro zřízení věcného břemene - 6 paré.

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Velké Meziříčí - rekonstrukce vodovodu a kanalizace - OK Hornoměstská - Třebíčská“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.

VAS, divizi Žďár n. Sáz. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:


1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
8. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
9. Protokoly o zkouškách vodotěsnosti kanalizačního potrubí včetně šachet.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č.7/99.
12. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č.5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.
13. Doklad o převzetí nivelety poklopů následným zhotovitelem komunikace.

Upozorňujeme: přepojované kanalizační přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou

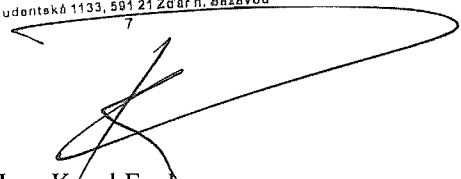
Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
VAS, ČOV Velké Meziříčí
VAS, TÚ, Ing. Kalábová, p. Klímová



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Ing. Petra Komendová
Šumavská 31
602 00 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město na Moravě
Vratislavovo nám. 118
Nové Město
www.eon.cz

Petra Hořínková
T +420-54514-5727
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356-16078159

Nové Město, 24.09.2015

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Město Velké Meziříčí
Název stavby: OK Hornoměstská, Třebíčská
Místo stavby: K.ú. Velké Meziříčí

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb.,

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16078159

o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Vaše žádost byla předána na Regionální správu, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák,** tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.



9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 24.09.2016.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítkované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- červeně plně podzemní vedení VN
- červeně čárkovaně nadzemní vedení VN
- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN
- fialově plně zrušené podzemní vedení

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Tel: 378 66 11 11, 378 66 22 22

111

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

** Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Ing. Petra Komendová
Šumavská 31
602 00 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa Nové Město
na Moravě
Vratislavovo nám. 118
592 31 Nové Město n. M.
www.eon.cz

Ing. František Novotný
T +420-566655708
frantisek.novotny@eon.cz

Naše značka
F5310-16083340

Nové Město n. M., 05.10.2015

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Podzemní vedení VN
Podzemní vedení NN

Jedná se o akci: „OK Hornoměstská, Třebíčská“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, K.ú. Velké Meziříčí.

Zemní kabely vysokého napětí musí zůstat mimo komunikaci a obrubníky objezdu – min 1m (severní část oblouku kruhového objezdu)

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.

- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák,** tel.: 602563438, email: pavel.klusak@eon.cz.
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy

ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 24.09.2015.

- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.

Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.

- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Ing. František Novotný,
tel.: 566655708,
email: frantisek.novotny@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.



E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Nové Město



006



Ing. Ondřej Tichý

SPOJING-projekční kancelář

Mostecká 15

614 00 Brno

Váš dopis: xxxxxxxxxxxxxxxx
Vyřizuje: jméno / telefon

Naše značka: XXXXX
Datum: 18.11. 2015

[Souhlas s projektovou dokumentací]

Souhlasíme s projektovou dokumentací na stavbu Velké Meziříčí, okružní křižovatka Hornoměstská, Třebíčská, SO 401 přeložka kabelů CETIN, a.s.

Souhlasíme s navrženým technickým řešením, překládkou kabelů CETIN, a.s, dle předložené PD.

Ve Žďáře nad Sázavou

Richard Kafka

Specialista provozu sítě - SMČ

► Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

nám.Republiky 1/1488 591 01 Žďár nad Sázavou

m: +420 602528190

richard.kafka@cetin.cz

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Osvobození 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
142

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000
Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,
reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623
www.cetin.cz



SILNIČNÍ PROJEKT, s.r.o.
Šumavská 31
60200 Brno

naše značka
5001223805

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
06.01.2016

Věc:

OK HORNOMĚSTSKÁ, TŘEBÍČSKÁ

K.ú. - p.č.: Velké Meziříčí

Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území se v současné době nachází STL a NTL plynovodní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

K plynovému zařízení umístit těleso komunikace v souladu s ČSN 73 6005.

Úhel křížení kanalizace s plynárenským zařízením bude 90 stupňů. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů!

Dojde-li realizací kanalizace při křížení, nebo při souběhu ke kolizi se stávajícím STL plynárenským zařízením (viz. ČSN 73 6005 - nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí, případně nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí), vyvolá investor kanalizace jednání o přeložce stávajícího plynárenského zařízení.

Případná přeložka bude provedena na náklady investora. Dle zákona č. 458/2000 Sb. se vlastnictví plynovodního vedení a zařízení po provedení přeložky nemění.

Sloupky a další objekty budou umístěny dle zákona č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 mimo ochranné pásmo plynovodního vedení a zařízení, tj. min. 1 m od okraje tohoto vedení a zařízení.

Podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. pro souběh a křížení plynárenského zařízení a silových kabelů:

SOUBĚH (dle ČSN 73 6005):

NTL plynovody (0 # 0,05) bar:

do 1 kV = 0,4 m
do 10 kV = 0,4 m
do 35 kV = 0,4 m
do 220 kV = 0,4 m

STL plynovody (0,05 # 4) bar

do 1 kV = 0,6 m
do 10 kV = 0,6 m
do 35 kV = 0,6 m
do 220 kV = 0,6 m

VTL plynovody (4 # 40) bar

do 1 kV = 4 m*)
do 10 kV = 4 m*)
do 35 kV = 4 m*)
do 220 kV = 4 m*)

*) V odůvodněných případech je možno vzdálenost snížit až na 3 m. Při uložení kabelů do chráničky odolné proti

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

mechanickému poškození je možno tuto vzdálenost ještě snížit u vedení nn na 0,6 m a u vn na 1 m.

KŘÍŽENÍ:

Kabel bude uložen výhradně do betonové tvárnice chráničky nebo korýtky. Přesah betonové chráničky u NTL a STL plynovodů musí být minimálně do vzdálenosti 1 m na obě strany plynovodu. U VTL plynovodů musí být přesah minimálně 2 m od potrubí na obě strany. Případný spoj betonové chráničky musí být v co největší vzdálenosti od plynovodu. Mezi betonovou chráničkou a plynovodem musí být zhutněná vrstva písku.

V případě křížení stejnosměrných silových kabelů s PE plynovody, musí být navíc provedena ještě tepelná ochrana plynovodu. Tuto ochranu je možno zabezpečit některým z následujících způsobů:

- Plynovod se v místě křížení obalí dvojitou vrstvou geotextilie (Izochran) a do připraveného zhutněného lože je provedeno obetonování plynovodu po celém obvodu v tloušťce cca 0,1 m. Přesah této tepelné ochrany musí být 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Tento způsob ochrany je vhodný zejména u křížení s jedním kabelem nebo při křížení kabelu s PE přípojkou v blízkosti objektu.

- V místě křížení se na zhutněný obsyp provedený 0,1 m nad plynovod uloží betonové desky tloušťky min. 5 cm. Přesah tepelné ochrany musí být minimálně 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu. Šířka betonových desek musí být taková, aby deska přesahovala dimenzi PE potrubí minimálně o 0,15 m na obě strany. Případné spáry (při použití více betonových desek) je třeba překrýt dlaždicí nebo cihlou. Toto řešení se použije v případech, kdy se v jednom místě vyskytuje více kabelů (příčemž jeden z nich je silový stejnosměrný). Pokud požadovaná délka tepelné ochrany obecně přesáhne 2 m, je vhodnější použít variantu ochrany pomocí betonových desek, a to z důvodu možnosti případného bezproblémového zásahu na plynovodu.

- Pokud by měla nově budovaná plynovodní přípojka, napojovaná na ocelový hlavní řád, křížit v těsné blízkosti objektu silový stejnosměrný kabel, je možno použít ocelovou přípojku s 3-vrstvou PE izolací. V místě křížení se na přípojce provede obalení polyamidovou tkaninou opatřenou cementovou maltou (Ergelit) v tloušťce min 2 cm. Přesah této ochrany musí být opět 0,5 m na obě strany od betonové chráničky kabelu.

V případech křížení silového stejnosměrného kabelu s plynovodní přípojkou nebo vnějším domovním plynovodem v blízkosti objektu musí být obsyp i zásep plynovodu u obvodové zdi proveden z materiálu lehce prostupného pro plyn a vrchní zpevněná vrstva musí mít dostatečný odstup od objektu tak, aby mohl být odvětrán případný únik plynu. Přitom prostup přípojkou nebo domovního plynovodu do objektu musí být plynotěsný a musí splňovat požadavky čl. 5.2 TPG 704 01.

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., RO Morava 1 (Lukáš Kameník, tel. 532228231):
Bez připomínek

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy

navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnazení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásepů výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásepem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese



The energy to lead

www.rwe-distribuce.cz/cs/kontakt-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení", případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001223805 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

®

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001223805 ze dne 06.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí, K.ú.: Velké Meziříčí.




Legenda:

	linie plynovodu
	NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Příloha: Detailní zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001223805 ze dne 06.01.2016.


Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí, K.ú.: Velké Meziříčí.

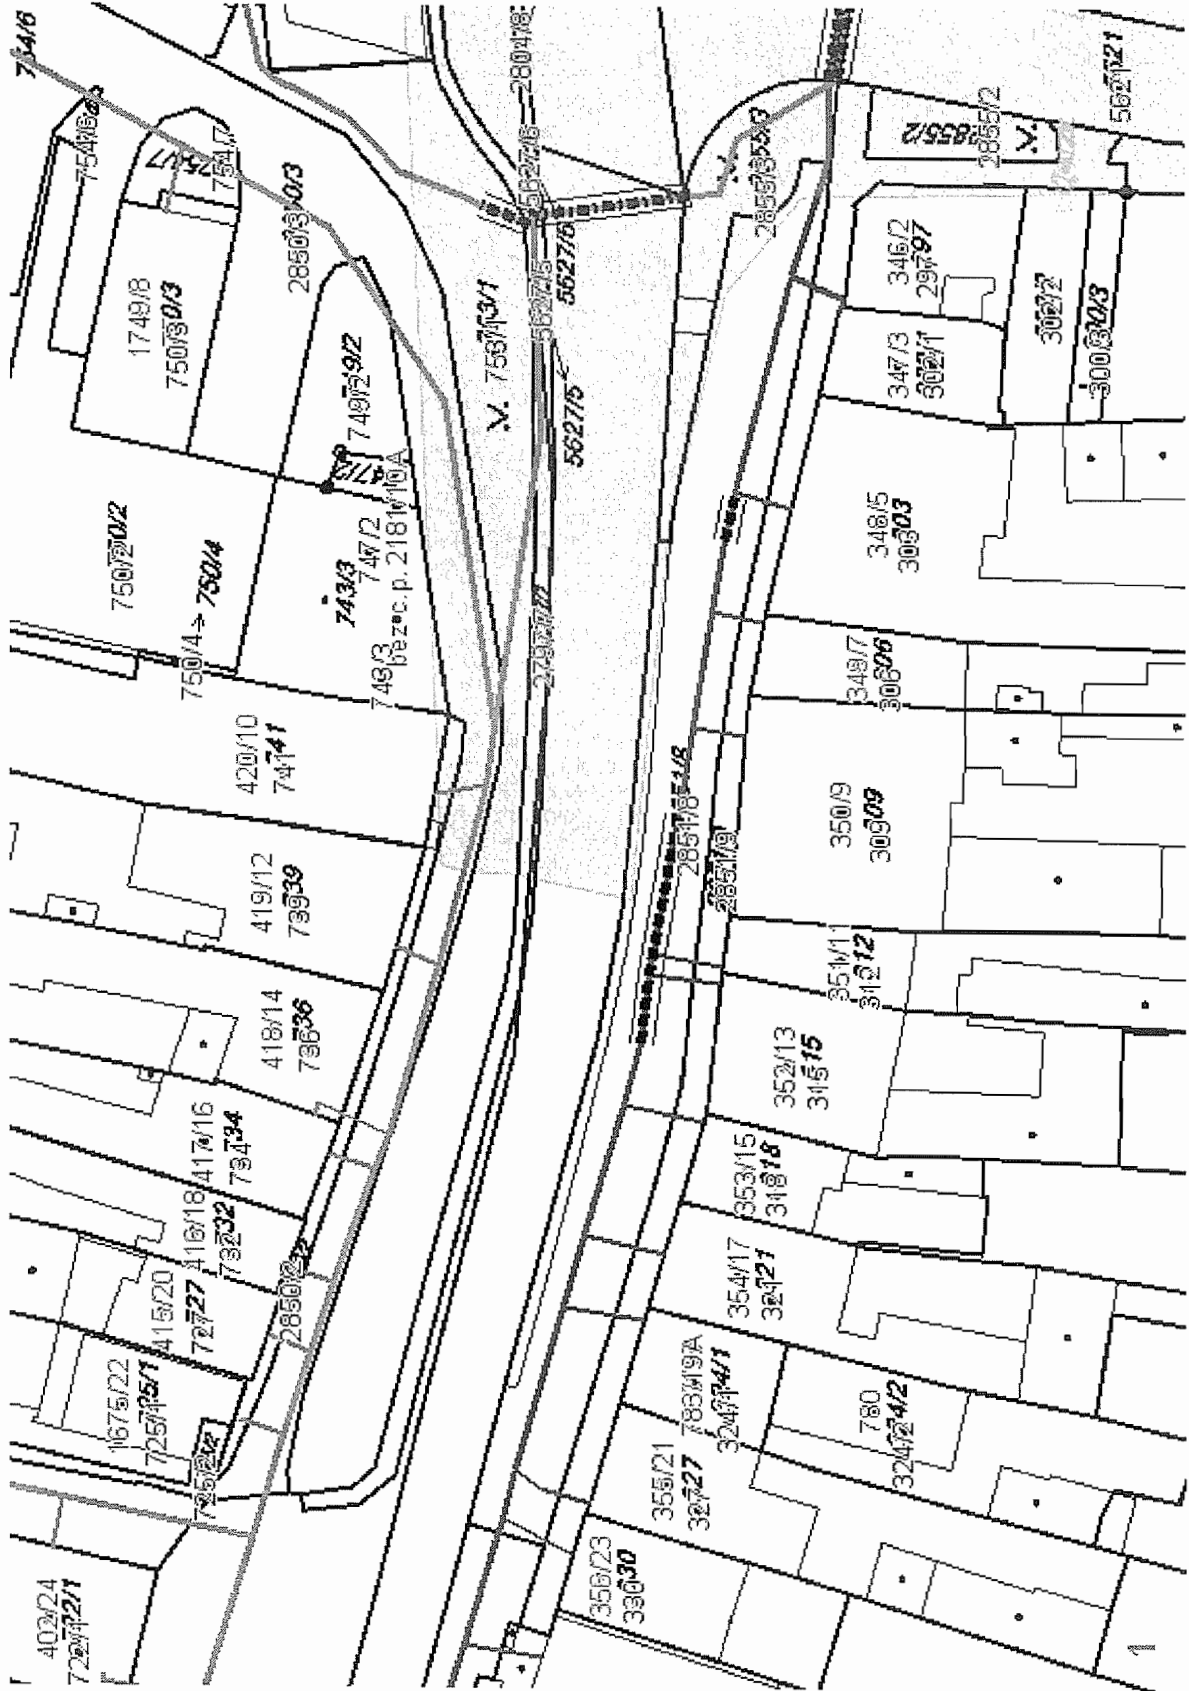

Legenda:

	linie
	plynovodu NTL
	STL
	VTL
	VVTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikorozní ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany

Provozovatel D5: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Město Velké Meziříčí, Radnická 1/29, 59413 Velké Meziříčí. K.ú.: Velké Meziříčí.





VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Nej TV a.s. (dále jen „Vyjádření“)

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Důvod vydání *Vyjádření*: Stanovisko o existenci sítí pro PD

Platnost tohoto *Vyjádření* končí dne: 13.8.2016

Žadatel	Silniční projekt spol. s r.o. Šumavská 524/31 602 00 Brno IČ: 46968822 DIČ: 46968822 ing. Jan Svánovský 603746621 svanovsky@silproj.cz dne 13.8.2015	
Stavebník		
Název akce	OK Hornoměstská, Třebíčská	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Velké Meziříčí
	Kat. území/č. parcely	Velké Meziříčí Viz. zakresl. zájmového území v mapě KN
	Upřesnění místa	Viz. zakresl. sítí Nej TV a.s.
Akci dotčené mapové listy dokumentace		

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání *Vyjádření*. Na základě určení a vyznačení zájmového území Žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Nej TV a.s. následující *Vyjádření*:

Dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen SEK) společnosti Nej TV a.s., jejíž existence a poloha je zakreslena v příložené Situaci trasy SEK společnosti Nej TV a.s., případně je upřesněna v textu tohoto *Vyjádření*. Ochranné pásmo SEK je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení SEK a není v příložené situaci/ situacích společnosti Nej TV a.s. vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

1/ *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené Žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený Žadatelem.

Vyjádření pozbývá platnosti:

- Uplynutím vyznačené doby platnosti *Vyjádření*
- Změnou rozsahu zájmového území
- Změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v Žádosti

2/ Stavebník, nebo jím pověřený subjekt, je povinen poté, kdy zjistil, že dojde ke střetu se SEK nebo Ochranným pásmem, dodržovat ustanovení všeobecných podmínek ochrany SEK společnosti Nej TV a.s. a vyzvat společnost Nej TV a.s. ke stanovení konkrétních podmínek v případě nutného přeložení SEK prostřednictvím pracovníka, pověřeným ochranou sítě (dále jen „POS“):

Štěpán Matl, tel.: +420 602724061, e-mail: matl@nejtv.cz

3/ Přeložení SEK zajistí společnost Nej TV a.s., Stavebník, který vyvolal přeložku SEK, je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Nej TV a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku na úrovni stávajícího technického řešení. **Pro přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností Nej TV a.s. Smlouvu o realizaci přeložky SEK.**

4/ Pro vytyčení podzemního vedení SEK (dále jen PVSEK) je stavebník, nebo jím pověřený subjekt, povinen kontaktovat POS, u objednávky na vytyčení nutno uvést Čís. jednací tohoto vyjádření, vytyčení nutno objednat 14 dní před zahájením jakýchkoliv činností.

5/ Společnost Nej TV a.s. prohlašuje, že Žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré dostupné informace o SEK.

6/ Žadatel se převzetím tohoto *Vyjádření* zavazuje, že poskytnuté informace a data použije pouze k účelu, pro který mu byly poskytnuty, že je nebude neoprávněně rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak využívat bez souhlasu poskytovatele a je si vědom své odpovědnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů při porušení těchto povinností.

Přílohy Vyjádření:


- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Nej TV a.s.
- Žádost a zakres: 2 listy
- Zákers sítí Nej TV a.s. v měřítku 1:500 : 1 list

Při dodržení výše uvedených podmínek společnost Nej TV a.s. souhlasí s provedením stavby.

Vyjádření vydala společnost Nej TV a.s. v Novém Bydžově dne: 13.8.2015

Nej TV a.s.
Evidence sítí
nám. Svobody 526
739 61 Třinec

Vyřizuje: Libor Kašpar
Tel.: +420 733 119380
E-mail: lkaspar@nejtv.cz



Zákres síti Nej TV a.s. v zájmovém území v měřítku 1:500



Silniční projekt spol. s.r.o.
Svánovský Jan, Ing.
Šumavská 524/31
602 00 Brno
IČ: 46968822

Váš dopis
značky/dne

147689

Naše
značka

09/08/15

Místo, dne

Velké Meziříčí, 24.8.2015

Věc: **Vyjádření na akci:**
„OK Hornoměstská, Třebíčská“

Investor: Silniční projekt spol. s.r.o.

Při této stavbě **dojde ke střetu** s vedením Metropolitní sítě města VM a vedením optické sítě společnosti CONTENT, s.r.o., (sítě elektronických komunikací – SEK) poloha tohoto vedení je zakreslena v příloženém výkresu. Jedná se o HDPE trubky 40mm s optickým kabelem.

S akcí souhlasíme za těchto podmínek:

Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK.

Před realizací požadujeme vytýčit toto zařízení (p. Hubl, 777 702 116).

Při stavbě musí být podzemní kabelové komory na HDPE trubkách ponechány v zeleném pásmu – v opačném případě budou tyto komory vyměněny za komory s pojezdovým poklopem, nebo přesunuty.

Při stavbě nových zpevněných ploch, které jsou navrženy v místě vedení HDPE trubek, budou tyto uloženy v hloubce min. 0,9m a budou umístěny do betonových žlabů TK1 (tyto budou podbetonovány) v celé délce nové zpevněné plochy.

Při křížení nového vedení se zařízením SEK bude zařízení SEK umístěno do vhodné chráničky s přesahem min. 1,0m na každou stranu.

Zabezpečení/přeložení SEK zajistí CONTENT, s.r.o.. Stavebník, který vyvolal překládku/zabezpečení SEK je povinen uhradit společnosti CONTENT, s.r.o. veškeré náklady na nezbytné úpravy SEK.

Před záhozem SEK bude provedena jejich kontrola (p. Hubl, 777 702 116). O této kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku. Po dokončení stavby bude naší společností vydán závěrečný zápis, který bude použit ke kolaudaci.

Platnost tohoto vyjádření je do 24.8.2016.

CONTENT, s.r.o.

Příkop 838/6, 602 00 Brno, tel.: 566 521 721
IČ: 63492164 * DIČ: CZ63492164

Jindřich Hubl

Případné dotazy či požadavky prosím volejte na telefon 566 521 721 nebo 777 702 116 nebo emailem na hubl@content-vm.cz



Vyřizuje: Jokl Petr
E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Silniční projekt spol. s r.o.
Ing. Jan Svánovský
Šumavská 524/31
60200 Brno

Naše značka: E17639/15

V Praze dne: 13.8.2015

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: OK Hornoměstská, Třebíčská

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomíčkova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681

.....
Ochrana sítí
Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán



Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: E17639/15
Název stavby /akce: OK Hornoměstská, Třebíčská
Datum podání žádosti: 13.8.2015
Důvod žádosti: Jiný důvod
Popis jiného důvodu žádosti: Zpracování projektu / předprojektová příprava
Výška nad terénem (metry): 0
Poznámka:

Žadatel

Firma / organizace: Silniční projekt spol. s r.o.
IČ: 46968822
DIČ:
Kontaktní osoba: Ing. Jan Svánovský
Adresa: Šumavská 524/31
Město / obec: Brno
PSČ: 60200
Stát:
E-mail: svanovsky@silproj.cz
Telefonní číslo: +420603746621

Stavebník

Firma / organizace:
Kontaktní osoba:
Adresa:
Město / obec:
PSČ:
Stát:
E-mail:
Telefonní číslo:


Odeslání stanoviska

E-mail: svanovsky@silproj.cz

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

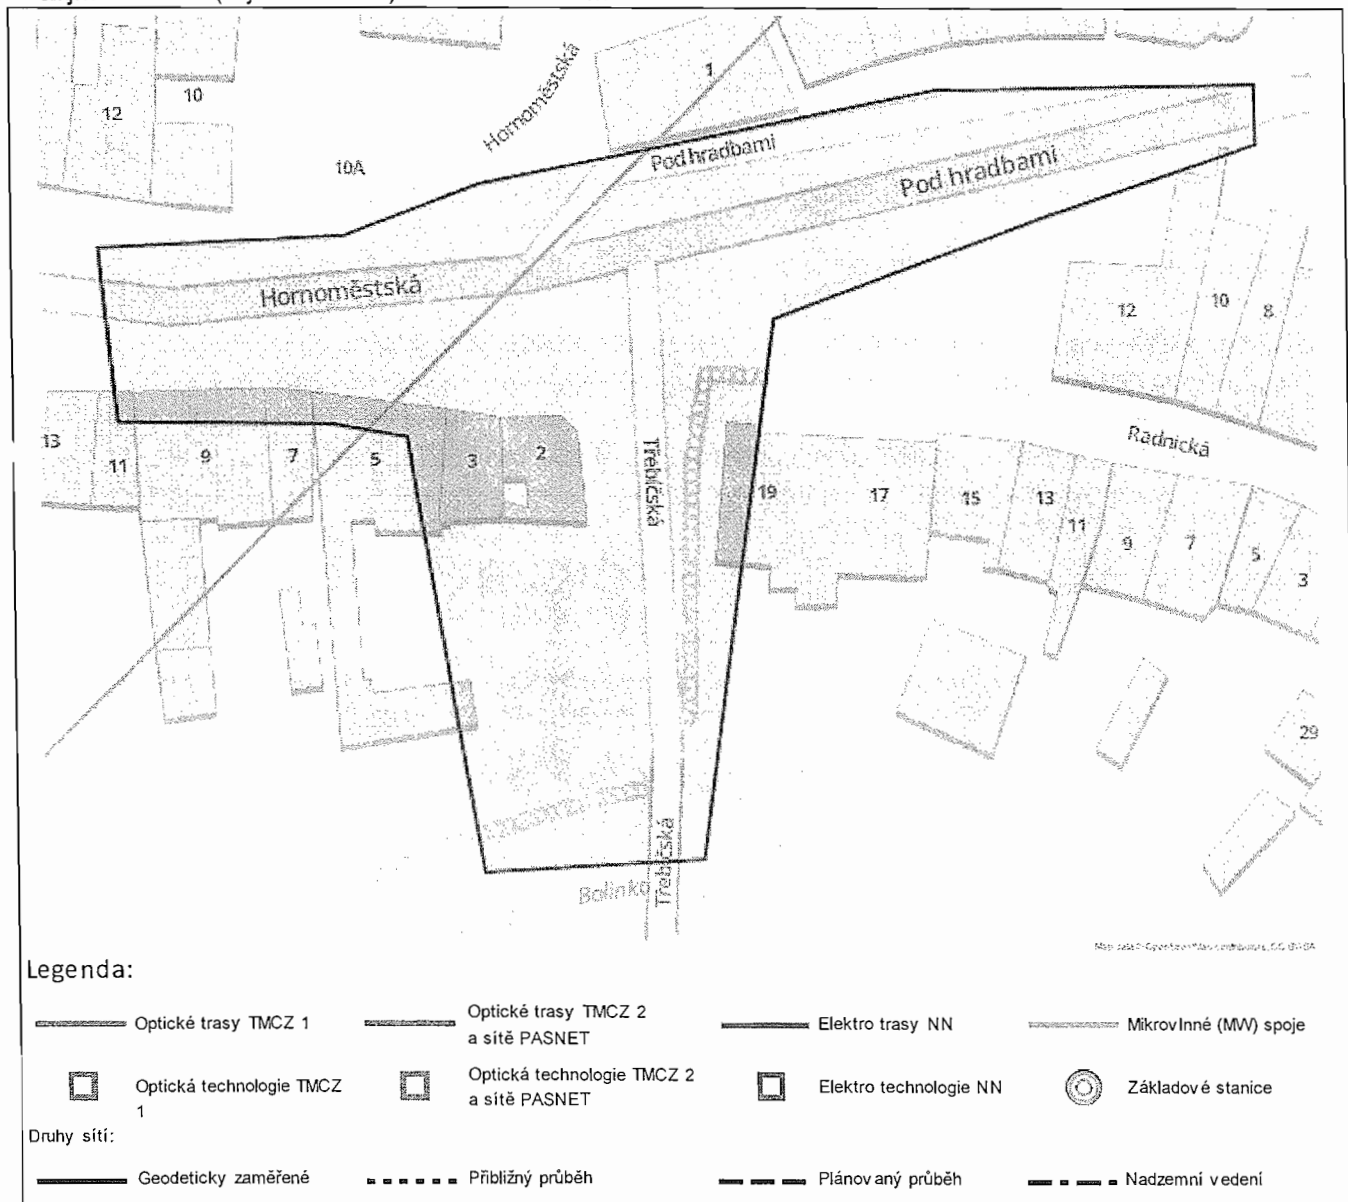

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-639467.7119 -1138156.4429,-639467.3151 -1138131.0429,-639431.001 -1138133.6226,-639410.5619 -1138128.4632,-639342.4979 -1138122.7085,-639295.6666 -1138127.2726,-639296.4604 -1138135.8054,-639328.2104 -1138142.3539,-639370.2791 -1138152.6726,-639390.3213 -1138229.071,-639422.2697 -1138227.2851,-639425.0479 -1138173.9054,-639425.4447 -1138163.5867,-639436.3588 -1138160.4117,-639467.7119 -1138156.4429))