


SO 02 - REKONSTRUKCE VODOVODU
UL. LANICE - UL. JIHLAVSKÁ
160/9.5 PE 100 RC SDR 17 PN 10 dl. 401,5 m

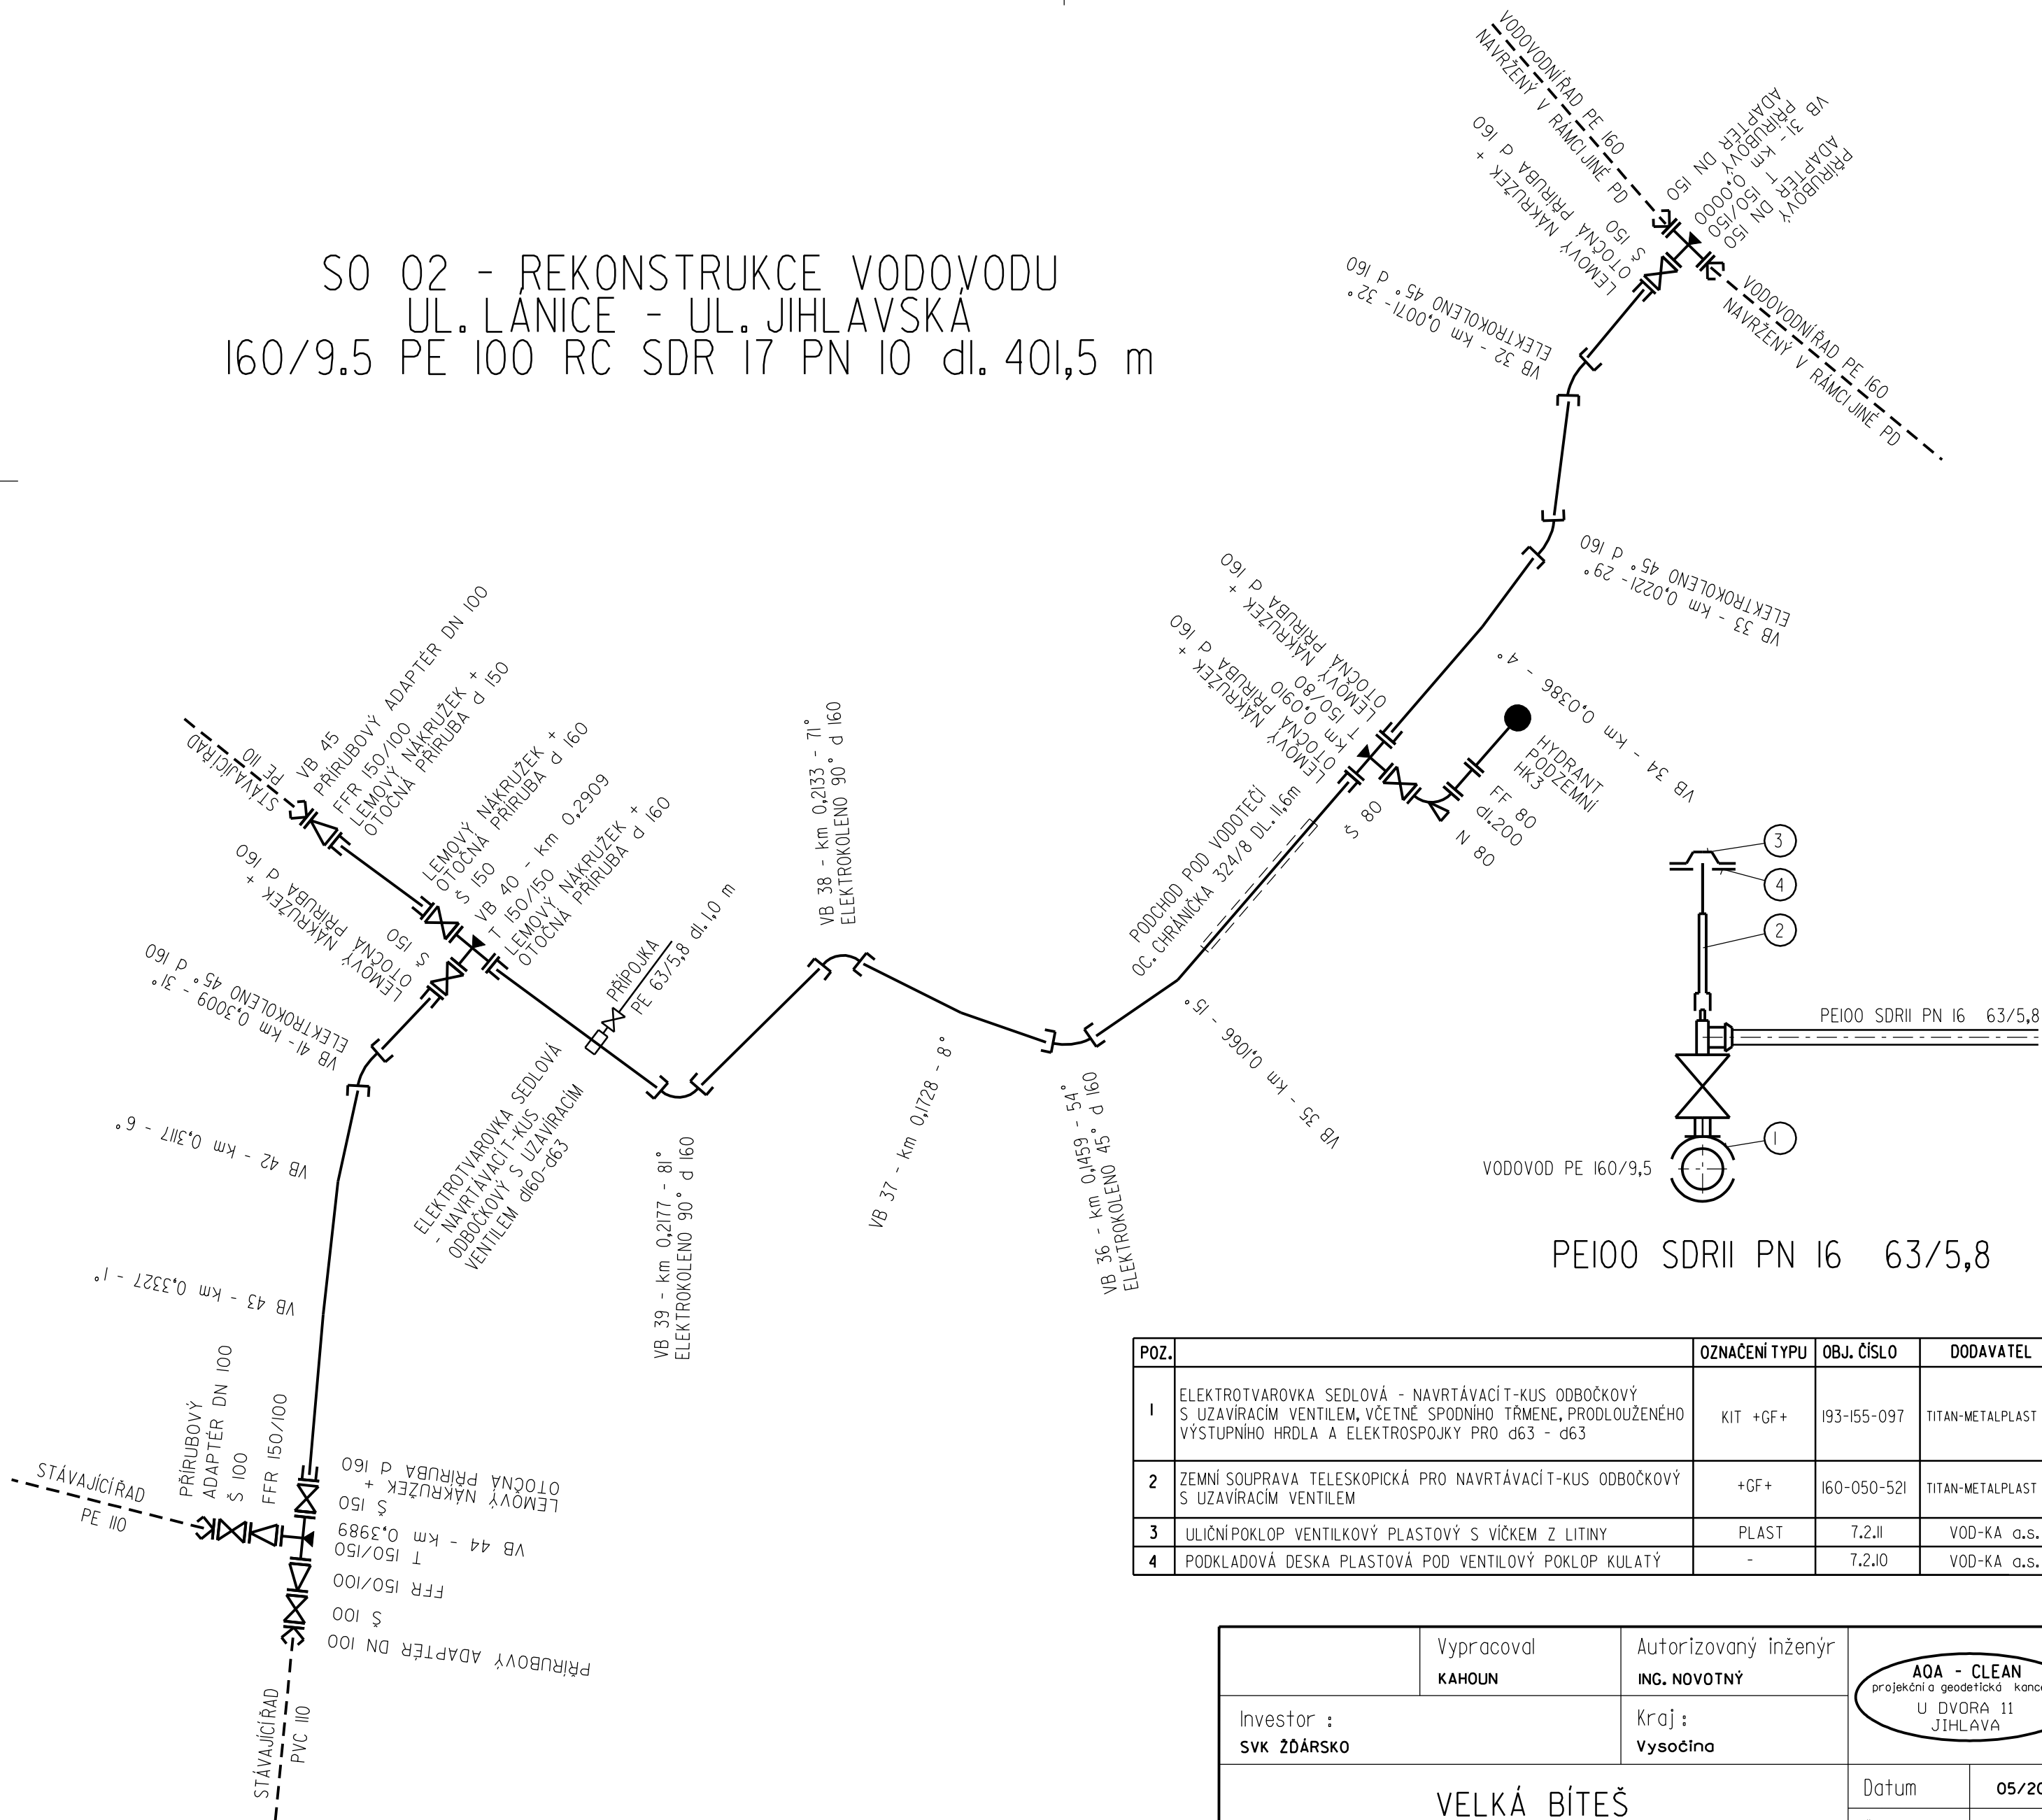

POZ.		OZNAČENÍ TYPU	OBJ. ČÍSLO	DODAVATEL
1	ELEKTROTVAROVKA SEDLOVÁ - NAVRTÁVACÍ-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM, VČETNĚ SPODNÍHO TRMENE, PRODLOUŽENÉHO VÝSTUPNÍHO HRDLA A ELEKTROSPÓJKY PRO d63 - d63	KIT +GF+	I93-I55-097	TITAN-METALPLAST s.r.o.
2	ZEMNÍ SOUPRAVA TELESKOPICKÁ PRO NAVRTÁVACÍ-KUS ODBOČKOVÝ S UZAVÍRACÍM VENTILEM	+GF+	I60-050-52I	TITAN-METALPLAST s.r.o.
3	ULIČNÍ POKLOP VENTILKOVÝ PLASTOVÝ S VÍČKEM Z LITINY	PLAST	7.2.II	VOD-KA a.s.
4	PODKLADOVÁ DESKA PLASTOVÁ POD VENTILOVÝ POKLOP KULATÝ	-	7.2.I0	VOD-KA a.s.

	Vypracoval KAHOUN	Autorizovaný inženýr ING. NOVOTNÝ	<div>AOA - CLEAN projekční a geodetická kancelář U DVORA 11 JIHLAVA</div>	
Investor : SVK ŽDÁRSKO	Kraj : Vysočina			
VELKÁ BÍTEŠ rekonstrukce vodovodu a kanalizace III/379Ia Lánice v úseku od st.silnice I/37 po ul. Kostelní			Datum	05/2016
			Číslo zak.	2349
			Stupeň	DPS
Příloha : KLADEČSKÉ SCHÉMA VODOVODU			Měřítko : -	Příloha č.: D.2.4