

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková
organizace
Kosovská 1122/16
58601 Jihlava

naše značka
5001357248

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
06.09.2016

Věc:

II/112 Horní Cerekev - Telč

K.ú. - p.č.: Nová Ves u Třešti , Horní Cerekev , Řídelov , Rácov , Vanůvek , Telč , Volevčice u Telče , Vanov , Řásná , Švábov

Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

STANOVISKO EPZ - VTL (Jiří Jetelina, 532 227 209):

K Vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), bude dotčen (křížení silnic) 2x vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 150, PN 40.

- ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu;
- bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 150 je 20 m na obě strany od plynovodu;

Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas) a prostorovou normu ČSN 736005.

KOMUNIKACE:

- komunikaci v místech křížení s VTL plynovodem nerozšiřovat;
- případné rozšíření silnice může vyvolat prodloužení stávající chráničky nebo přeložení plynovodu, a to na náklady investora - tomu předchází uzavření smlouvy o přeložce a zpracování samostatné PD na tento objekt, kterou požadujeme předložit v prováděcí projektové dokumentaci;
- rekonstrukci komunikace navrhnout tak, aby konce stávající chráničky na plynovodu (označeno číčkačkou na sloupku) zůstaly vzdáleny min. 2m od hrany komunikace, a to na každé straně;

Nad VTL plynovodem je nutné zachovat v místě křížení pod dnem odvodňovacích příkopů krytí plynovodu minimálně 0,8 m v délce 4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu (ochranné pásmo VTL plynovodu).

Výkopové práce (pokud budou prováděny) v ochranném pásmu VTL plynovodu (4m na obě strany od VTL plynovodu) provádět zásadně ručně!

V šíři ochranného pásma VTL plynovodu nevysazovat stromy a keře, stávající, pokud možno, odstranit.

Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/.

RWE Distribuční služby, s.r.o. vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.

Projektovou dokumentaci s konkrétním stavebním záměrem, se zakresleným stávajícím plynárenským zařízením a zakotvováním nových staveb vůči němu, požadujeme předložit k odsouhlasení.

Stanovisko RWE Distribuční služby, s.r.o., EPZ Jihlava (Martina Pýchová, tel. 532228294):

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě RWE GasNet, s.r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete požádat na adrese: <http://www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001357248 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.
+420532228294
martina.pychova@rwe.cz

Přílohy: Orientační zákres plynárenského zařízení, Detailní zákres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele


Příloha: Orientační zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001357248 ze dne 06.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Nová Ves u Třešti, Horní Cerekev, Řídelov, Rácov, Vanůvek, Telč, Volevčice u Telče, Vanov, Řásná, Švábov.



Příloha: Detailní zákres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001357248 ze dne 06.09.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava. K.ú.: Nová Ves u Třešti, Horní Cerekev, Řídelov, Rácov, Vanůvek, Telč, Volevčice u Telče, Vanov, Rášná, Švábov.

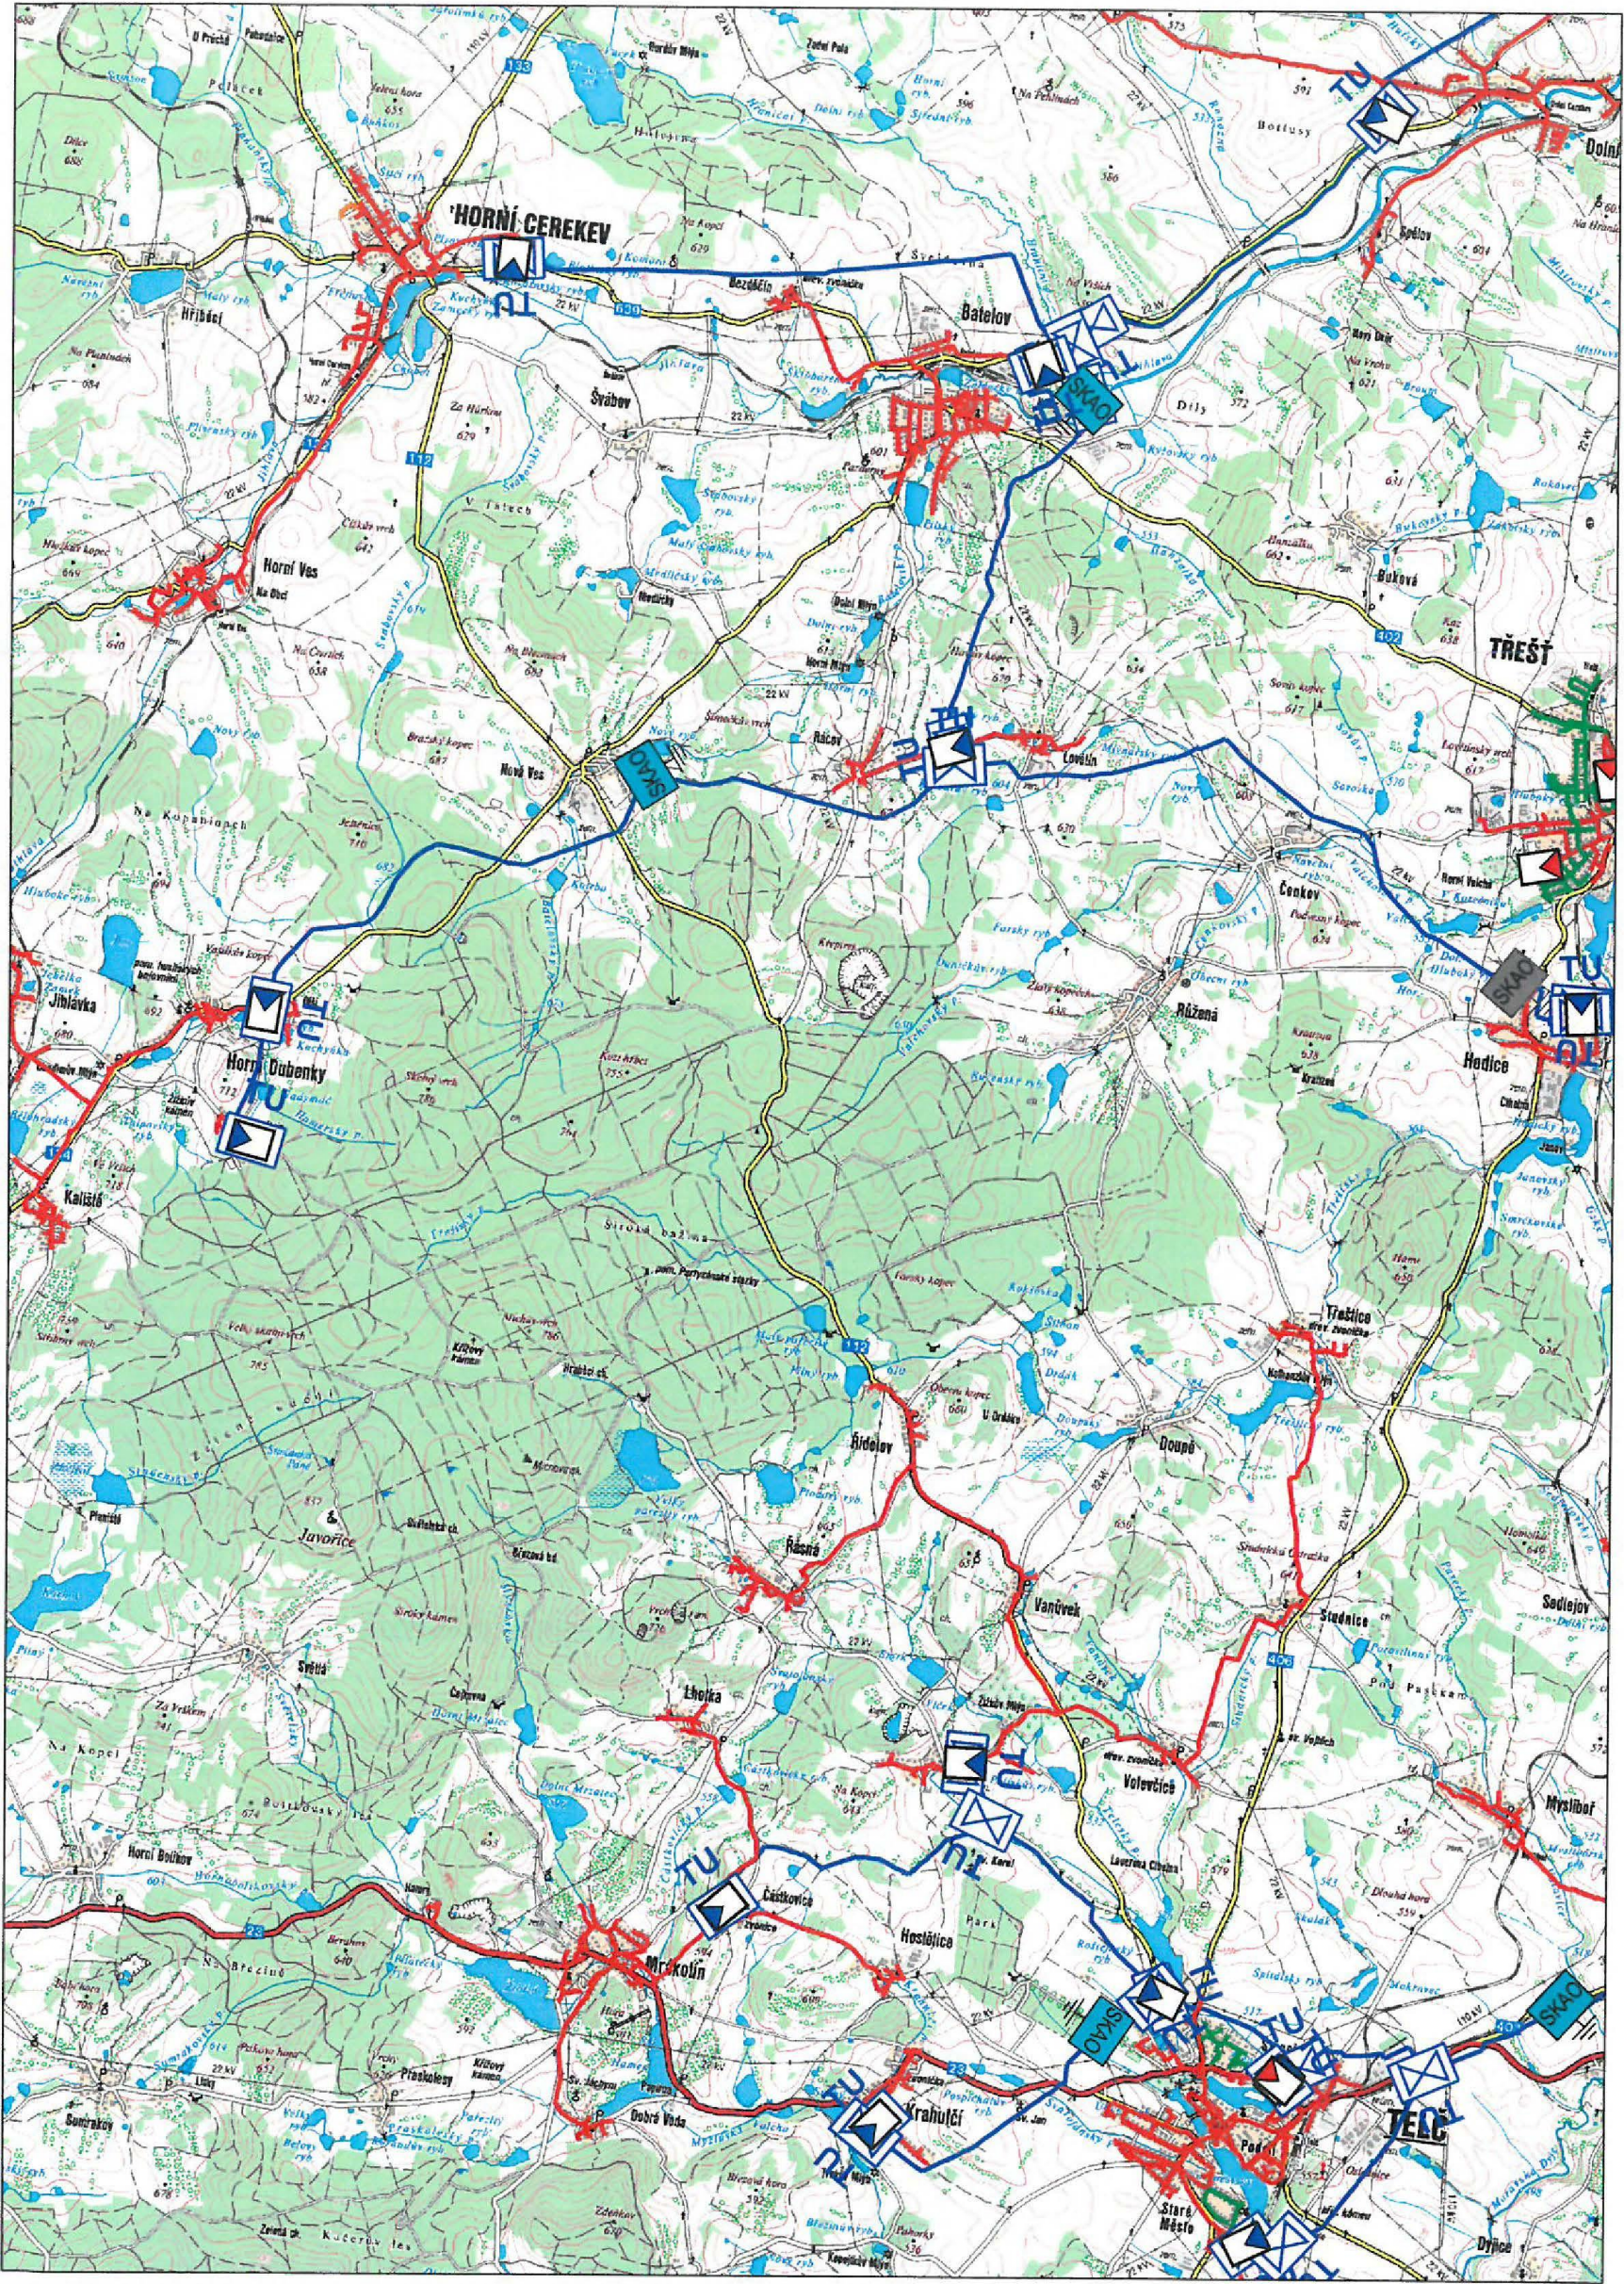


Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/		kabel		anodové uzemnění
	WTL		elektropřípojka		stanice katodové ochrany
	plynovodu				
	nefunkční				
	výstavba				
	regulační stanice				

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace , Kosovská 1122/16 , 58601 Jihlava. K.ú.: Nová Ves u Třešti, Horní Cerekev , Řídelov , Ráčov , Vanůvek , Telč , Volevčice u Telče , Vanov , Řásná , Švabov.

II/112 Horní Cerekev - Telč

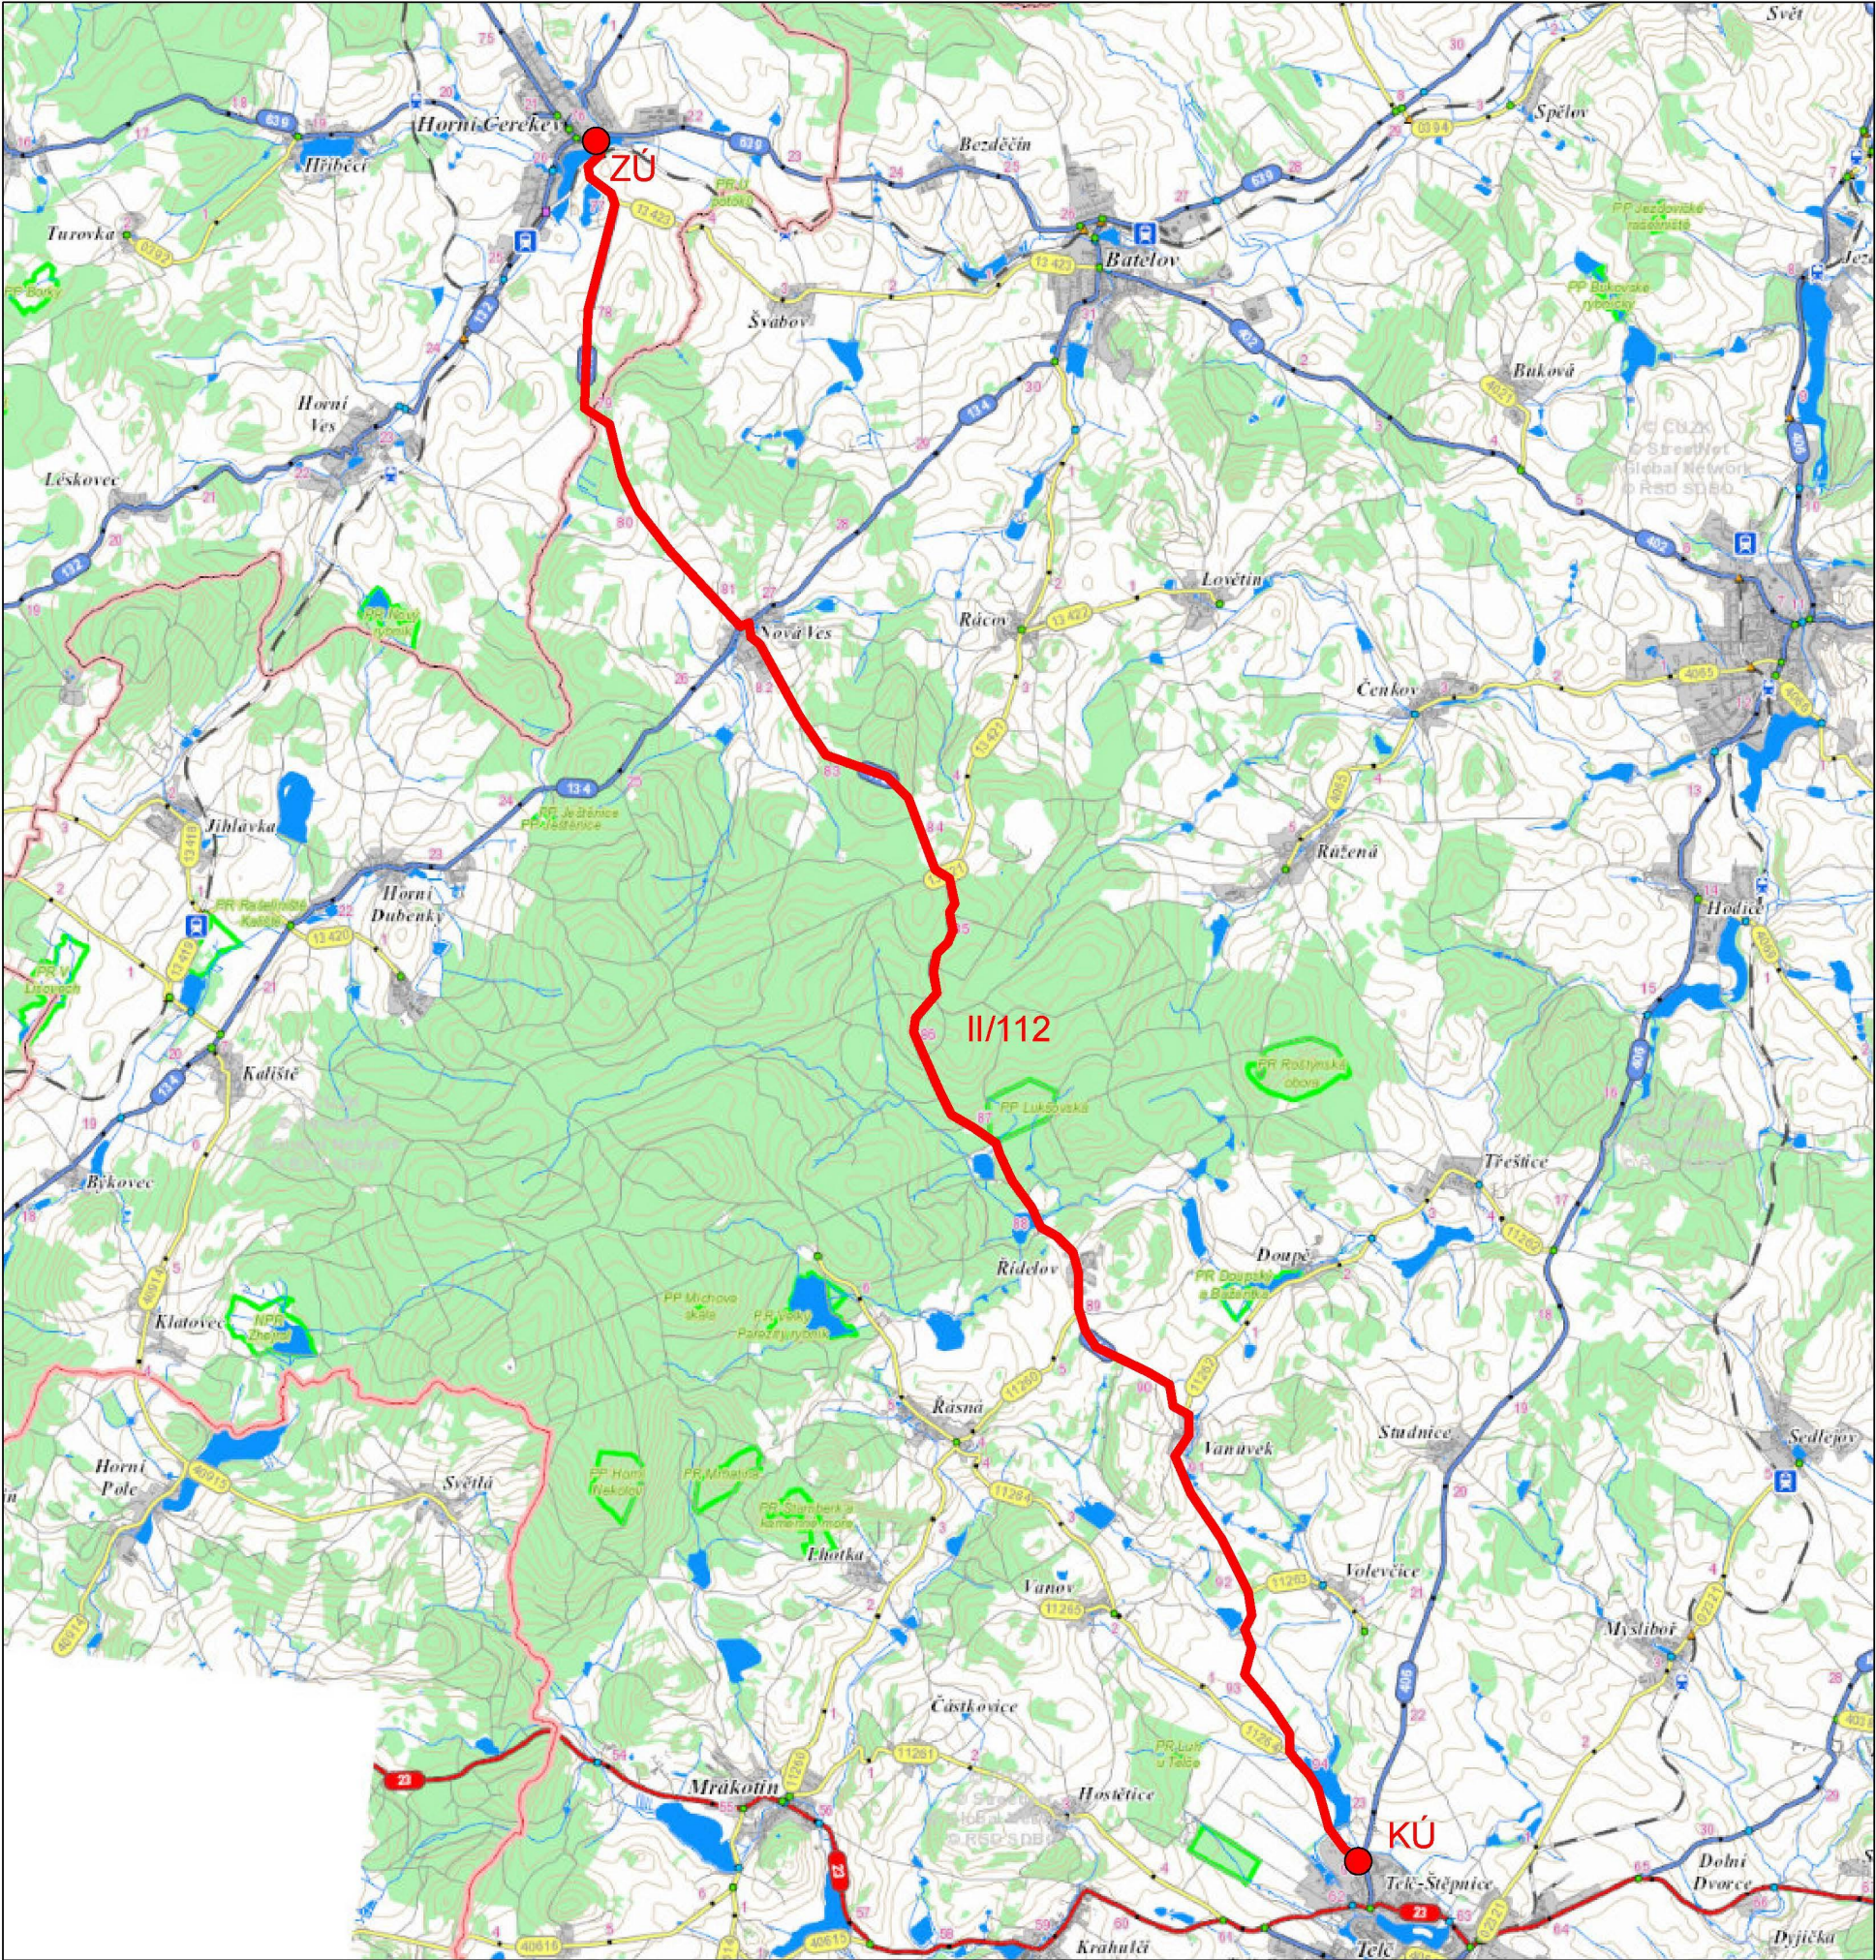

srpna 9, 2016

