



Uzemňovací soustava:

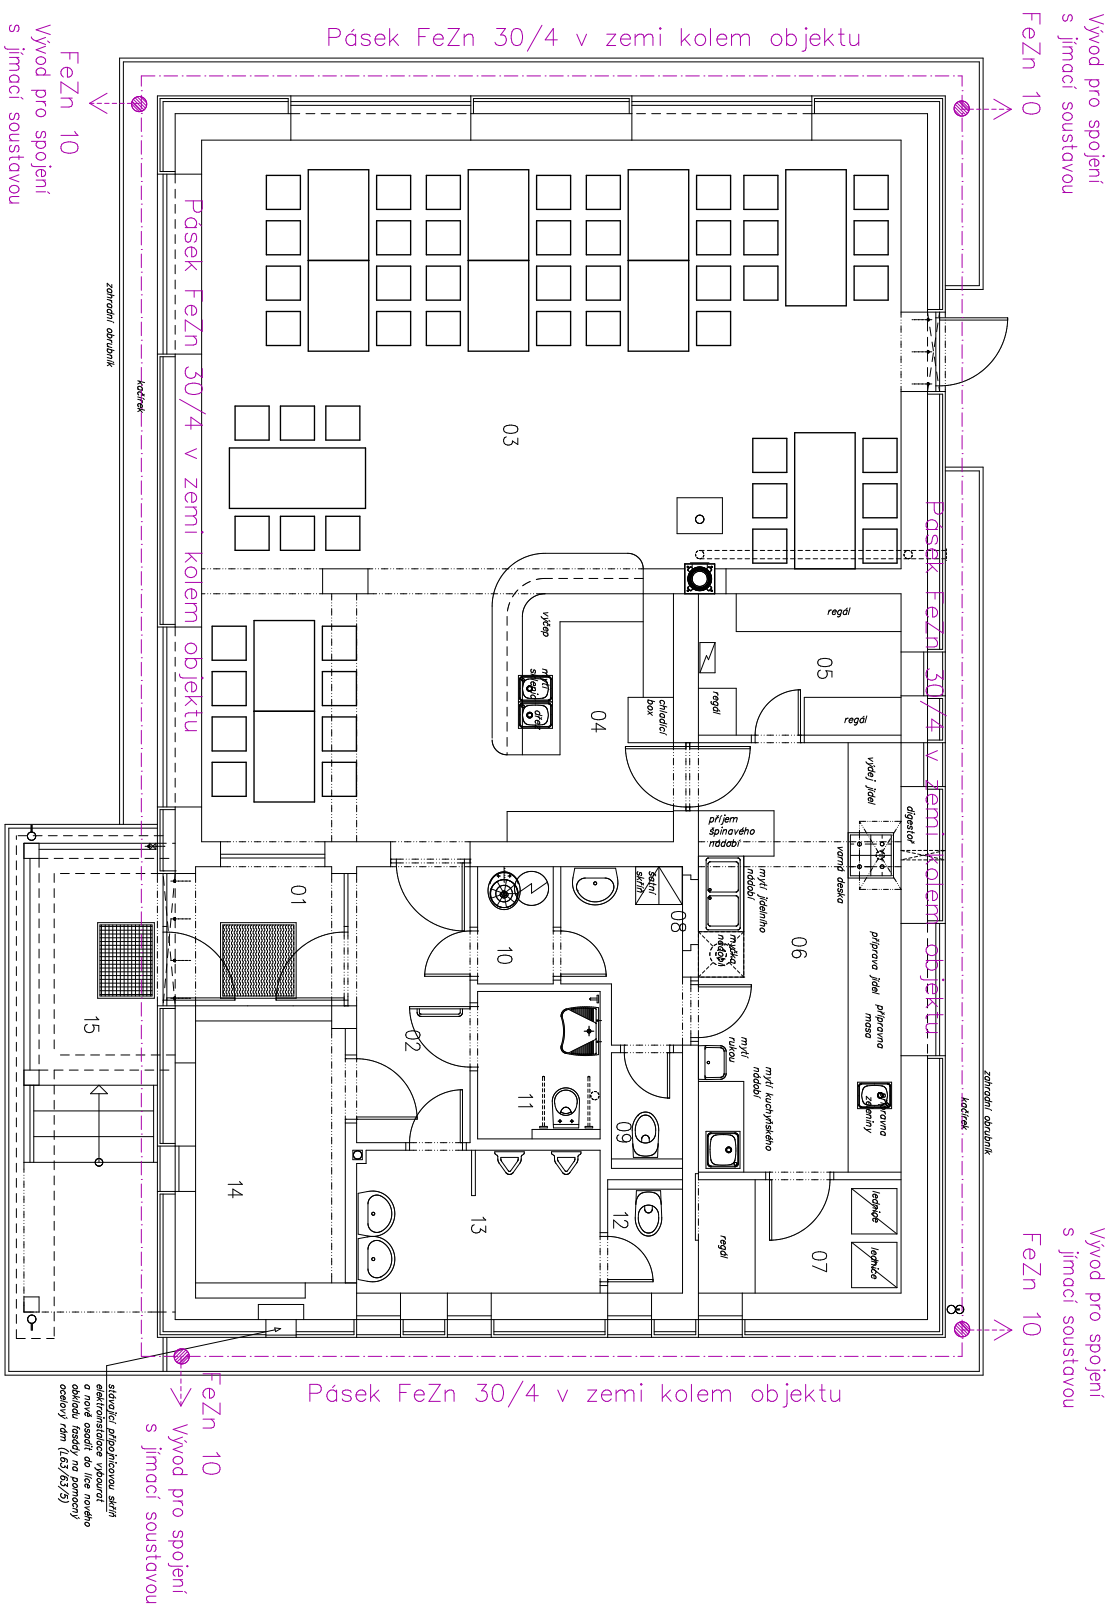

POZNÁMKA :

Jedná se o hromosvodovou soustavu tvořenou jímacím vedením AlMgSi 8
 jímací vedení AlMgSi 8 bude uloženo na izolačních popodpěrách o délce min. 25 cm
 Svody budou uloženy na izolačních podpěrách o délce min. 12 cm
 Jímací soustava bude spojena s uzemňovací soustavou 4 novými svody
 Na nových svodech bude instalována zkušební svorka ZS a OU 1.7 m
 Pásek FeZn 30/4 bude uložen v zemi kolem objektu

Výpracoval		K. Rokos		
Odpov. projektant		J. Jaroš		
AKCE:				
<h1>ŠS Humpolec</h1> <h2>Rekonstrukce objektu na zívodišti</h2>				
Část:	Silnoproudá elektrotechnika			
NÁZEV VÝKRESU:	Uzemňovací soustava			
INVESTOR:	Kroj Vysočina, Žitkova 57/1882, 587 33 Jihlava			
Datum		Spen 2017		č. výkr.
Měřítko		1 : 50		D.1.4.b5
Stupeň		Projekt pro provedení stavby		
Formát		A2		
KPM elektro, s.r.o. Provozovna Pacov projektování montáže revize el. zařízení Pošenská 351 395 01 PACOV tel: 565442062 fax: 565382309				