

AKCE

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

KSÚSV příspěvková organizace
KOSOVSÁ 16
586 01 Jihlava

**Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny**
příspěvková organizace



OBEC JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC
JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC 155
675 44 LESONICE



ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jiří Šrubař








PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o.
OSOVÁ 20, 625 00 BRNO

PDPS

SOUŘAD. SYSTÉM: S-JTSK

VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Jiří ŠRUBAŘ		 PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r. o. OSOVÁ 20, 625 00 BRNO	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. David LERCH			
VYPRACOVAL	Ing. David LERCH			
KONTROLOVAL	Ing. Martin ŘEHULKA			
KRAJ: KRAJ VYSOČINA	K.Ú. JAKUBOV U MORAVSKÝCH BUDĚJOVIC		DATUM	05/2017
NÁZEV AKCE III/36070 JAKUBOV – MOST EV.Č. 36070-1			FORMÁT	-
			MĚŘÍTKO	-
			ÚČEL	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	16001
			ARCHIVNÍ ČÍS.	DOSS.pdf
NÁZEV PŘÍLOHY STANOVISKA DOSS			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU

Seznam dokladů

Název akce: **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070–1**

Stupeň: **PDPS**

Oprávnění k činnosti:

- 1 Plná moc pro zastupování
- 2 Doklad o autorizaci
- 3 Výpis z živnostenského rejstříku
- 4 Certifikát ISO 9001

Hydrologické údaje

- 5 Hydrologické údaje

Vyjádření o existenci sítí a stanoviště k záměru:

- 6 CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- 7 E.ON Česká republika, s.r.o.
- 8 Itself s.r.o.
- 9 NET4GAS, s.r.o.
- 10 Obec Jakubov u Moravských Budějovic
- 11 OPTOKON, a.s.
- 12 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.) - existence sítí
- 13 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.) - vyjádření k sítím
- 14 T-Mobile Czech Republic a.s.
- 15 Vodárenská akciová společnost (VAS)
- 16 Vodafone Czech Republic a.s.
- 17 Ministerstvo obrany ČR

Vyjádření a stanoviště k záměru:

- 18 HZS Kraje Vysočina - souhlasné závazné stanovisko
- 19 KHS Jihlava - závazné stanovisko
- 20 KSUSV Třebíč - souhlas
- 21 KÚ kraje Vysočina - EIA
- 22 KÚ kraje Vysočina - NATURA
- 23 MěÚ Mor.Bud., OVÚP - souhlas dle §15
- 24 MěÚ Mor.Bud., OŽP - souhlas dle § 17 vodního zákona
- 25 MěÚ Mor.Bud., OŽP - souhrnné vyjádření
- 26 MěÚ Mor.Bud., OŽP - závazné stan. §4 VKP
- 27 OÚ Jakubov - souhlas
- 28 Policie ČR, KŘPKV, ÚO Třebíč, Dopravní inspektorát
- 29 Povodí Moravy - souhlas
- 30 Povodí Moravy - vyjádření k POP a HAP
- 42 MěÚ Mor.Bud., ODSH - oznámení o zahájení střížení
- 43 MěÚ Mor.Bud., ODSH - stavební povolení

Vyjádření dotčených správců inženýrských sítí:

- 31 CETIN (Česká telekomunikační infrastruktura a.s.)
- 32 E.ON Česká republika, s.r.o. - souhlas s činností v ochranném pásmu
- 33 E.ON Česká republika, s.r.o. - vyjádření k DUR a DSP
- 34 RWE GasNet, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.) - stanovisko

Vyjádření majitelů dotčených a sousedních pozemků:

- OÚ Jakubov (viz vyjádření č.27)
- 35 SJM Kabelkovi
- 36 M. Kabelka
- 37 ÚPZSVVM - sdělení
- 38 SJM Benáčkovi
- 39 SJM Novákoví
- 40 Jaromír Novák
- 41 Karel Novák

Zápis z projednání:

- Z1 Záznam z výrobního výboru ze dne 8.2.2016
- Z2 Záznam z výrobního výboru ze dne 14.4.2016
- Z3 Záznam z TDK ze dne 28.7.2016

Plná moc

uzavřená podle ustanovení § 441 a následujících občanského zákoníku

Zmocnitel: **Kraj Vysočina**
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava,
IČO: 708 90 749
Zastoupený: MUDr. Jiřím Běhounkem, hejtmanem

Zmocněnec: **Projekční kancelář PRIS, spol. s r.o.**
Adresa: Osová 20, 625 00 Brno
IČO: 46974806
Zastoupený: Ing. Jiřím Šrubařem, jednatelem společnosti

Níže podepsaný zmocnitel zmocňuje touto plnou mocí zmocněnce, aby jej zastupoval ve všech záležitostech souvisejících s kompletním vypracováním projektové dokumentace ve stupni DÚR, DSP, PDPS, včetně vypracování a podání žádosti o vydání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení pro stavbu:

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1.

v souladu se smlouvou o provedení veřejné zakázky číslo 88781.

Zmocněnec je oprávněn vykonávat veškeré úkony, přijímat doručené písemnosti a žádosti jménem a na účet zmocnitelů a zastupovat zmocnitelů při jednáních s třetími stranami a se správními orgány.

Zmocnitel bere na vědomí, že zmocněnec (statutární orgán) je oprávněn ustanovit si za sebe v dílčích záležitostech zástupce, kterému udělí plnou moc.

V Jihlavě dne


13. 01. 2016

V Brně dne 6.1.2016

Zmocnitel:


MUDr. Jiří Běhounek
hejtman

Zmocněnec:


Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

Ing. Jiří Šrubař
jednatel společnosti

OSVĚDČENÍ O AUTORIZACI

číslo 2976

vydané

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě

podle zákona ČNR č. 360/1992 Sb.

Ing. Jiří Šrubař

jméno a příjmení

59-08-14/1888

rodné číslo

je

autorizovaným inženýrem

v oboru

Mosty a inženýrské konstrukce

V seznamu autorizovaných osob vedeným ČKAIT je veden pod číslem

1000884

a je oprávněn užívat autorizační razítko, jehož kontrolní otisk je
uveden zde:



Autorizace je udělena ke dni

16.2.1994

[Signature]



Ing. Václav Mach
předseda ČKAIT

Magistrát města Brna
Živnostenský úřad města Brna
Malinovského nám. 3, 601 67 Brno

Č. j.: ZUMB/30421/2009/Fe/3

Výpis z živnostenského rejstříku

Obchodní firma: Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Sídlo: Osová 717/20, 625 00, Brno - Starý Lískovec
Identifikační číslo: 46974806

Živnostenské oprávnění č. 1

Předmět podnikání: Projektová činnost ve výstavbě
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Živnostenské oprávnění č. 2

Předmět podnikání: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Obory činnosti: Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, kuchařské a kopírovací práce
Zprostředkování obchodu a služeb
Velkoobchod a maloobchod
Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků
Příprava a vypracování technických návrhů, grafické a kresličské práce
Vznik oprávnění: 19.10.1992
Doba platnosti oprávnění: na dobu neurčitou

Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna

V Brně dne 16.11.2009



Fenclová
JUDr. Dobromila Macháčková
vedoucí Živnostenského úřadu města Brna
v z. Ing. Jiřina Fenclová



STAVCERT STAVCERT STAVCERT

Praha, spol. s r.o.
U Výstaviště 3 – Praha 7

CERTIFIKAČNÍ ORGÁN PROVÁDĚJÍCÍ CERTIFIKACI QMS, EMS, OHSMS
vydává

STAVCERT ZLATÝ CERTIFIKÁT STAVCERT

pro



projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno
IČ: 46974806

Tímto certifikátem se potvrzuje, že organizace má zavedený a udržovaný

integrováný systém managementu

pro

projektovou činnost v investiční výstavbě

zahrnující systémy

**managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001
environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001**


Tento certifikát je vydán na základě získaných certifikátů pro jednotlivé systémy managementu

Certifikát č. ISM-207/2012

V Praze dne 27.1.2012



Ing. Václav Gorgol, CSc.
ředitel



ČESKÝ
HYDROMETEOROLOGICKÝ
ÚSTAV

-5.1-

POBOČKA BRNO



VÁŠ DOPIS ZN: OBJ-0183/2016 - Ler
DORUČENO DNE: 5. 2. 2016

NAŠE ZNAČKA: P16001466/561

VYŘIZUJE: Mgr. Martin Knot
DATUM: 19. 2. 2016
TELEFON: 541 421 023
E-MAIL: martin.knot@chmi.cz

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 24. 2. 2016
Č.j.: 0287/2016
Číslo zakázky: 16001, 16002, 16010, 16011, 16012
Vyřizuje: Ing. Lerch


HYDROLOGICKÉ ÚDAJE POVRCHOVÝCH VOD

Na Vaši žádost Vám zasíláme požadované základní hydrologické údaje podle ČSN 75 1400 pro:

Vodní tok	1) Jakubovský potok
	2) Rokytná
	3) Rybníčkový potok
	4) Levostranný přítok Radonínského potoka (od Radonína)
	5) Levostranný přítok Bihanky (v Budkově)
	6) Balinka
Číslo hydrologického pořadí	1) 4-16-03-0150
	2) 4-16-03-0090
	3) 4-14-01-0090
	4) 4-16-01-0760
	5) 4-14-02-0410
	6) 4-16-02-0440
Profil	1) Most ev. č. 36070-1 v Jakubově u Moravských Budějovic
	2) Most ev. č. 36080-1 v Popovicích nad Rokytnou
	3) Most ev. č. 40618-4 v Radkově
	4) Most ev. č. 40511-5 v Radoníně
	5) Most ev. č. 15222-3 v Budkově
	6) Most ev. č. 36055-1 v Balinách

Kroftova 2578/43, 616 67 Brno
tel.: 541 421 011, fax: 541 421 019, e-mail: pobocka.brno@chmi.cz

IČ: 00020699, DIČ: CZ00020699
č. ú.: 54132041/ 0100, www.chmi.cz




Plocha povodí A	1) 24,61	km ²
	2) 94,48	km ²
	3) 3,60	km ²
	4) 1,04	km ²
	5) 3,63	km ²
	6) 166,23	km ²
Souřadnice S-JTSK: X, Y (východ/sever)	1) X = -660868 m, Y = -1166298 m	
	2) X = -653441 m, Y = -1165264 m	
	3) X = -680828 m, Y = -1156958 m	
	4) X = -661005 m, Y = -1144154 m	
	5) X = -668551 m, Y = -1168593 m	
	6) X = -643396 m, Y = -1139999 m	

N-leté průtoky Q_N								$m^3 \cdot s^{-1}$
P	1	2	5	10	20	50	100	třída
1)	1,7	2,5	4,5	6,7	9,6	15,1	20,6	III
2)	4,0	5,9	9,1	12,2	15,8	21,5	26,5	III
3)	0,24	0,38	0,82	1,5	2,5	4,9	7,8	III
4)	0,31	0,43	0,76	1,2	2,0	3,5	5,2	III
5)	0,49	0,84	1,7	2,7	4,2	7,0	9,9	III
6)	12,6	17,6	27,9	38,8	52,8	76,9	99,9	II

- N-leté průtoky jsou odvozeny z dat staniční sítě ČHMÚ za maximální období pozorování podle reálného režimu odtoku v povodí. Odpovídají současnému stavu poznatků o režimu povodní v povodích.
- Doba platnosti poskytnutých hydrologických údajů od data jejich vydání je 5 let. Platnost hydrologických údajů lze prodloužit jejich ověřením. Na základě nových poznatků může dojít k jejich změnám.
- Podmínky využívání dat se řídí Všeobecnými smluvními podmínkami ČHMÚ, dostupnými na www.chmi.cz – záložka Informace pro Vás.

Za tyto práce Vám účtujeme v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. o cenách v platném znění částku **20 520,- Kč**.

Přílohy: faktura


Ing. Eva Soukalová, CSc.
vedoucí oddělení hydrologie pobočky

ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV
Pobočka Brno (4)
616 67 Brno, Kroftova 2578/43

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

Důvod vydání Vyjádření: Spojené územní a stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 7. 1. 2018.

Žadatel	Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.	
Stavebník	Kraj Vysočina	
Název akce	III/36070 Jakubov ? most ev.č. 36070 ? 1	
Zájmové území	Okres	Třebíč
	Obec	Jakubov u Moravských Budějovic
	Kat. území / č. parcely	Jakubov u Moravských Budějovic

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. následující *Vyjádření*:

Ve vyznačeném zájmovém území se nachází síť elektronických komunikací
společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* (dále jen *SEK*)
nebo její ochranné pásmo.

Existence a poloha *SEK* je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Číslo jednací: 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (3) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Podmínky ochrany *SEK* jsou stanoveny v tomto *Vyjádření* a ve Všeobecných podmínkách ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*, které jsou nedílnou součástí tohoto *Vyjádření*. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen řídit se těmito Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

(3) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen **pouze pro případ, že**

- a) existence a poloha *SEK*, jež je zakreslena v příloženém výřezu/výřezech z účelové mapy *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a nebo
- b) toto *Vyjádření*, včetně Všeobecných podmínek ochrany *SEK*

nepředstavuje dostatečnou informaci pro záměr, pro který podal shora označenou žádost nebo pro zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK*, nebo zasahuje do Ochraného pásma *SEK*, vyzvat písemně společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* k upřesnění podmínek ochrany *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, e-mail: eva.pyroutkova@cetin.cz (dále jen POS).

(4) Přeložení *SEK* zajistí její vlastník, společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Stavebník, který vyvolal překládku *SEK* je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku *SEK*, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(5) Pro účely přeložení *SEK* dle bodu (3) tohoto *Vyjádření* je stavebník povinen uzavřít se společností *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* Smlouvu o realizaci překládky *SEK*.

(6) Společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o *SEK*.

(7) Žadateli převzetím tohoto *Vyjádření* vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě dotazů k *Vyjádření* lze kontaktovat společnost *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* na asistenční lince 14 111.

Přílohami *Vyjádření* jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy *SEK*)
- Informace k vytyčení *SEK*

Číslo jednací: 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

Vyjádření vydala společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. dne: 7. 1. 2016.


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063


Všeobecné podmínky ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že *SEK* jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení *SEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo *SEK* tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k *SEK*. Při křížení nebo souběhu činností se *SEK* je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti menší než 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy podzemního vedení *SEK* (dále jen *PVSEK*) nesmí používat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené Všeobecnými podmínkami ochrany *SEK* společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti tohoto *Vyjádření*, nelze toto *Vyjádření* použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového *Vyjádření*.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto *Vyjádření* vydáno, je povinen kontaktovat *POS*.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti *SEK*

1. Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit *POS*. Oznámení bude obsahovat číslo *Vyjádření*, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení tras *PVSEK* na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou *PVSEK* prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu *PVSEK* příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy *PVSEK*, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložením *PVSEK* a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání *PVSEK*. Odkryté *PVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu přerušit práce a zjištění rozporu oznámit *POS*. V přerušovaných pracích lze pokračovat teprve poté, co od *POS* prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v pracích.

Příloha k *Vyjádření* 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

6. V místech, kde *PVSEK* vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad *PVSEK*. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení *SEK* (dále jen *NVSEK*) je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem, správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.

7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí *PVSEK*, stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím *PVSEK* vyzve *POS* ke kontrole. Zához je stavebník oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas *POS*.

8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu *PVSEK* mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než *PVSEK* řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s *POS* způsob mechanické ochrany trasy *PVSEK*. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou *NVSEK* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku *NVSEK* nad zemí.

10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase *PVSEK* (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).

11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od *NVSEK*, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od *NVSEK*.

12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné pomocné prvky *SEK*.

13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky *SEK*, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením *SEK*.

14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež *SEK* neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit *POS* na telefonní číslo: 602 428 844 nebo v mimopracovní době na telefonní číslo 238 462 690.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající *SEK*, prokazatelně kontaktovat *POS* a zajistit u společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení *SEK*.

2. Při provádění činností v budovách a jiných objektech je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení *SEK* na omítce i pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

Příloha k *Vyjádření* 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení *SEK*, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS* a předložit zakreslení *SEK* do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy *SEK* i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení *SEK*.
3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je *POS*.
4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat *POS*. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat *POS*.
6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení *SEK*, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy *SEK*, a to i za použití mechanizace, otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Křížení a souběh se SEK

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení *PVSEK* se sítěmi technické infrastruktury, pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat *PVSEK* v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit *PVSEK* chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
2. Stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely *SEK* nebyly umístěny v hloubce menší než 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší než 1 m.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat *POS*.
4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy *PVSEK* znepřístupnit (např. zabetonováním).

Příloha k *Vyjádření* 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem povinen zejména:

- pokud plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit *POS* zakreslení v příčných řezech,
- do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti menší než 2 m,
- neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
- předložit *POS* vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
- nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
- projednat s *POS*, nejpozději ve fázi projektové přípravy, jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtů a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.

Příloha k *Vyřádění* 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

Informace k vytyčení **SEK**

V případě požadavku na vytyčení **PVSEK** společnosti **Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** se, prosím, obraťte na společnosti uvedené níže.

Česká telekomunikační infrastruktura a.s. - středisko Morava jih

se sídlem: Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 13000

IČ: 04084063

DIČ: CZ04084063

kontakt: tel: 238461267 obslužná doba po-pa 7 - 15 hod

TEMO-TELEKOMUNIKACE, a.s. - výhradní dodavatel společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

se sídlem: U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10

IČ: 25740253

DIČ: CZ25740253

kontakt: Vlček Josef, mobil: 606722446, e-mail: josef.vlcek2@temo.cz

CONTENT, s.r.o.

se sídlem: Karlov 1246, 594 01 Velké Meziříčí, pobočka: Okružní 28/18, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČ: 63492164

DIČ: CZ63492164

kontakt: Martin Kalina, tel/fax: 566521721, mobil: 777702117, e-mail: kalina@content-vm.cz, vytycenisiti@seznam.cz

ELTER, s.r.o.

se sídlem: Straněnská 1149, 539 01 Hlinsko

IČ: 49814419

DIČ: CZ49814419

kontakt: tel.: 469312100, mobil: 731115925, e-mail: elter.hlinsko@xaz.cz
Havel Stanislav, mobil: 736778264, Chadima Zdeněk, mobil: 731115933

GIS-STAVINVEX, a.s.

se sídlem: Pražská 1156, Pelhřimov

IČ: 25163558

DIČ: CZ25163558

kontakt: Michal Kučera, tel/fax: 596541102, mobil: 731613394, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz
Ing. Anežka Škovroňová, tel/fax: 596541102, mobil: 731204729, e-mail: ostrava@gis-stavinex.cz

Jiří Novotný, Montáž, údržba a servis tel.sítí - okr. Třebíč, Znojmo

se sídlem: Akad. Práta 524, 675 55 Hrotovice, okr. Třebíč

IČ: 72377259

DIČ:

kontakt: Jiří Novotný, tel.: 568860888, mobil: 777318588, e-mail: novotny.hrotovice@seznam.cz

Josef Joura

se sídlem: Okřešice 53, okres Třebíč, 674 01

IČ: 88282091

DIČ: CZ6312180820

kontakt: Josef Joura, mobil: 602578674, e-mail: josefjoura@seznam.cz

Karel Horský

se sídlem: Poličská 877/36, 568 02 Svitavy - Předměstí

IČ: 01377841

DIČ:

kontakt: Karel Horský, mobil: 602 483 023, e-mail: k.horsky.sy@gmail.com

Příloha k *Vyjádření* 504159/16

Číslo žádosti: 0116 517 344

K+K ELTEC, s.r.o.

se sídlem: Smetanova 997, 517 41 Kostelec nad Orlicí

IČ: 25277308

DIČ: CZ25277308

kontakt: Radovan Krsek, mobil: 603486395, e-mail: krsek@eltec.cz

PELMONT s.r.o

se sídlem: Vlášnická 1111, 393 01 Pelhřimov

IČ: 25172786

DIČ: CZ25172786

kontakt: Karel Pichl, tel.: 565325325, fax: 565333565, mobil: 602227227, e-mail: pelmont@pelmont.cz

Radim Zabloudil

se sídlem: Tábor 2356/28a, 602 00 Brno - Žabovřesky

IČ: 74899589

DIČ: CZ6210151585

kontakt: Radim Zabloudil, mobil: 602760276, e-mail: radim.zabloudil@seznam.cz

TELEPROG s.r.o.,

se sídlem: Znojemská 4665/78a, 586 01 Jihlava

IČ: 60721197

DIČ: CZ60721197

kontakt: Luboš Štěpnička, tel.: 567322089, fax: 567161319, mobil: 602782898, e-mail: stepnicka@teleprog.cz

Vegacom, a.s.

se sídlem: Rantířov 20, (Areál Agropodnik), 588 41 Vyskytná nad Jihlavou


IČ: 25788680

DIČ: CZ25788680

kontakt: Martin Pečar, mobil: 603855658, e-mail: pecar@vegacom.cz

Zdeněk Plšek, mobil: 605232401, e-mail: plsek@vegacom.cz

SITUAČNÍ VÝKRES - ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ




LEGENDA

----- hranice zájmového území k vyjádření


Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
Olšanská 2681/6
130 00 Praha 3
DIČ: CZ04084063
96

SITUAČNÍ VÝKRES - POLYGON 1

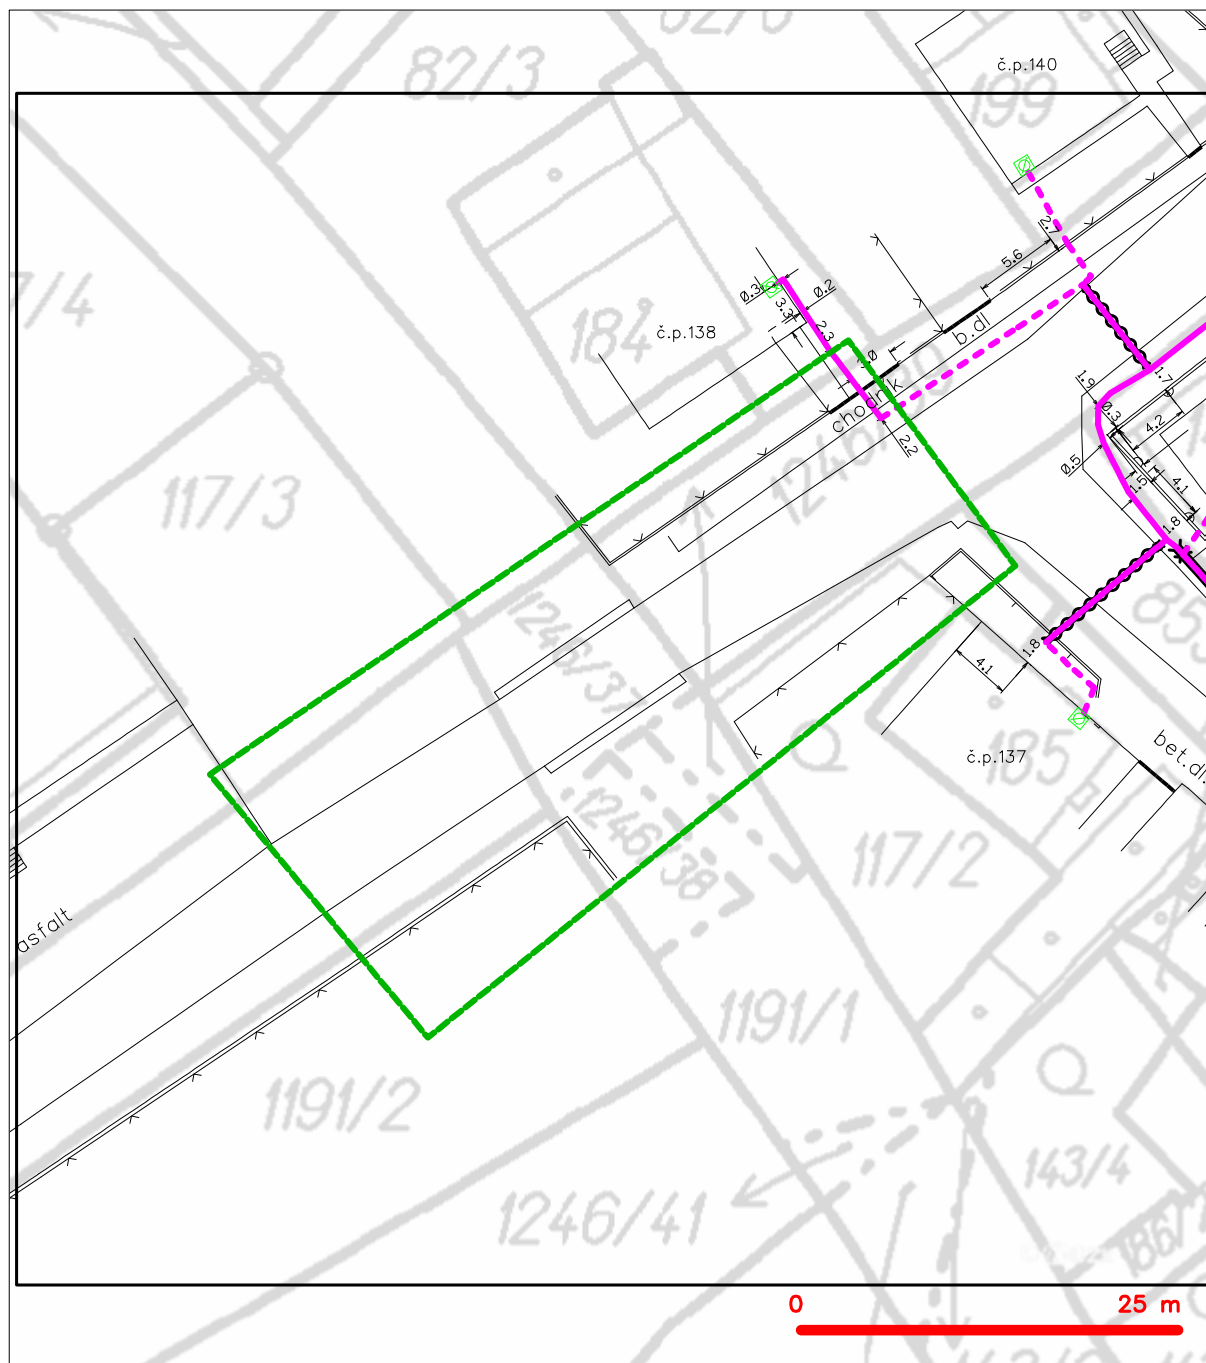

LEGENDA

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | hranice zájmového území k vyjádření | | nezaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky |
| | NN přípojka, území s NN přípojkou CETIN | | nebo souběh optického a metalického kabelu |
| | zaměřený průběh metalického kabelu | | radiové sítě, ochranné pásmo radiové sítě |
| | zaměřený průběh optického kabelu, HDPE trubky | | nadzemní sítě |
| | nebo souběh optického a metalického kabelu | | nepřevozované sítě |
| | nezaměřený průběh metalického kabelu | | podzemní sítě cizí |
| | nadzemní sítě cizí | | sítě s NN |
| | | | kojektor, kabelovod |



-7.1-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 8.3.2016

Č.j.: 0136/2016

Číslo zakázky: 16007

Vyřizuje: Jkg. Lucynová

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. Jiří Šrubař
Osová 717/20
62500 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava
Havlíčková 62
Jihlava
www.eon.cz

Dana Hudečková
T +420-545144438
dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka
D8626-16096205

Jihlava, 25.01.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1
PŘEDPROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA
Místo stavby: KÚ Jakubov u Moravských Budějovic (656551),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591

16096205

Souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy uděluje ECZR jako zástupce ECD na základě žádosti investora stavby. **S podáním žádosti pro územní a stavební řízení předložte k vyjádření projektovou dokumentaci stavby s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby v OP.**

Podklady pro žádost musí obsahovat následující údaje:

- celé jméno právnické nebo fyzické osoby, která žádá o výjimku
- jméno a celá adresa investora stavby, IČO
- místo zásahu do pásma
- okres, katastrální území, parcelní číslo, druh zařízení
- nový způsob zajištění ochrany rozvodného zařízení
- kopii vyjádření o existenci zařízení včetně zakreslení sítí.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy.
Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.
2. Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN lze provádět v min. vzdálenosti 1m od sloupů tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz el. zařízení a bezpečnost osob. Dále požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302.
3. Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození el. zařízení.
4. V důsledku stavebních prací nesmí dojít k znepřístupnění el. zařízení.
5. Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek, tel.: 54514-4468, email: zdenek.jelinek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 25.01.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2/151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25122213, DIČ: CZ25122213

170

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*



V Brně dne 21. 01. 2016

Číslo vyjádření: **16/000095**

Vaše značka: ---

Projekční kancelář PRIS s.r.o.

Ing. Jiří Šrubař

Osová 20

625 00 Brno

Vyřizuje: Zdeněk Sýkora

Telefon: +420533383342

E-mail: sykora@itself.cz

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 21. 01. 2018

Věc : Vyjádření ke stavbě

- **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1**
- **Katastrální území:** Jakubov u Moravských Budějovic
- **Investor:** Kraj Vysočina

Z hlediska zájmů fy. **itself s.r.o.**, Pálavské náměstí 11, Brno 628 00, **nemáme** ke shora uvedené akci připomínky.

V lokalitě předmětné stavby se **nenachází** inž. sítě v naší správě.



-9.1-

Projekt ní kancelá PRIS s.r.o.
Ing. Ji í Šruba
Osová 20
625 00 Brno

Naše zna ka:
177/16/OVP/N

Datum:
8.1.2016

**Toto vyjád ení je vydáváno ve smyslu zákona . 458/2000 Sb. a zákona . 183/2006 Sb.,
má platnost 2 roky od data jeho vydání.**

Toto vyjád ení se vztahuje výhradn k sítím ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.

V c: III/36070 Jakubov – most ev. . 36070 – 1

okres: T ebí
k.ú.: Jakubov u Moravských Bud jovic

**NEZASAHUJE do bezpe nostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma
telekomunika ního vedení ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o.**

V další korespondenci uvád jte vždy íslo našeho vyjád ení.

NET4GAS, s.r.o.
Na Hřebenech II 1718/8, P.O.BOX 22
140 21 Praha 4 - Nusle
IČ: 27260364
DIČ: CZ27260364 (43)

Aleš Novák
Manažer, Dokumentace soustavy

Žádosti o vyjád ení k VTL plynovod m ve vlastnictví NET4GAS, s.r.o. zasílejte pomocí elektronické podatelny:
www.net4gas.cz (P epravní soustava - Žádost o vyjád ení).



-9.2-

Příloha k vyjádření: 177/16/OVP/N

Seznam souřadnic předmětu vyjádření:

Souřadnice jsou uvedeny v souřadnicovém systému jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK).

Polygon . 1 / 1

Y [m]	X [m]
660885.945	1166323.957
660896.741	1166308.435
660852.875	1166276.715
660841.404	1166291.562
660863.671	1166309.110



V Jakubově u Mor. Budějovic 12. ledna 2016

Věc: Informace k rekonstrukci: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1


Na základě vaší žádosti k rekonstrukci mostu vám sděluji, že v těsné blízkosti mostu se nachází 3 vyústění dešťových kanalizací. Jedná se o betonové roury o průměru 50 cm ze strany jihozápadní VO4, severozápadní VO7 a severovýchodní VO6, viz. přiložený sken Pasportu kanalizace. V blízkosti mostu se také nachází revizní šachta u vyústění VO7.

Okolo potoka je vedeno vodovodní potrubí jako přívod vody do požární nádrže, viz. zakres v katastrální mapě. Potrubí má průměr cca 10 cm a je z materiálu podobného azbestu. Je vidět v revizní šachtě kanalizace VO7, viz. foto.

Dále se zde nachází v zemi hliníkový kabel (4x25) veřejného osvětlení, viz. zakres v katastrální mapě. Přes potok je kabel uložen v pozinkované trubce těsně okolo mostu ze západní strany.


Místní rozhlas máme řešen jako bezdrátový. Kabelová televize se zde nenachází. Vodovod v této části také není.


S pozdravem


Ing. Miroslav Kabelka
starosta obce


OBEC JAKUBOV
u M. Budějovic
675 44 Lesonice

**Přívod vody do
požární nádrže**

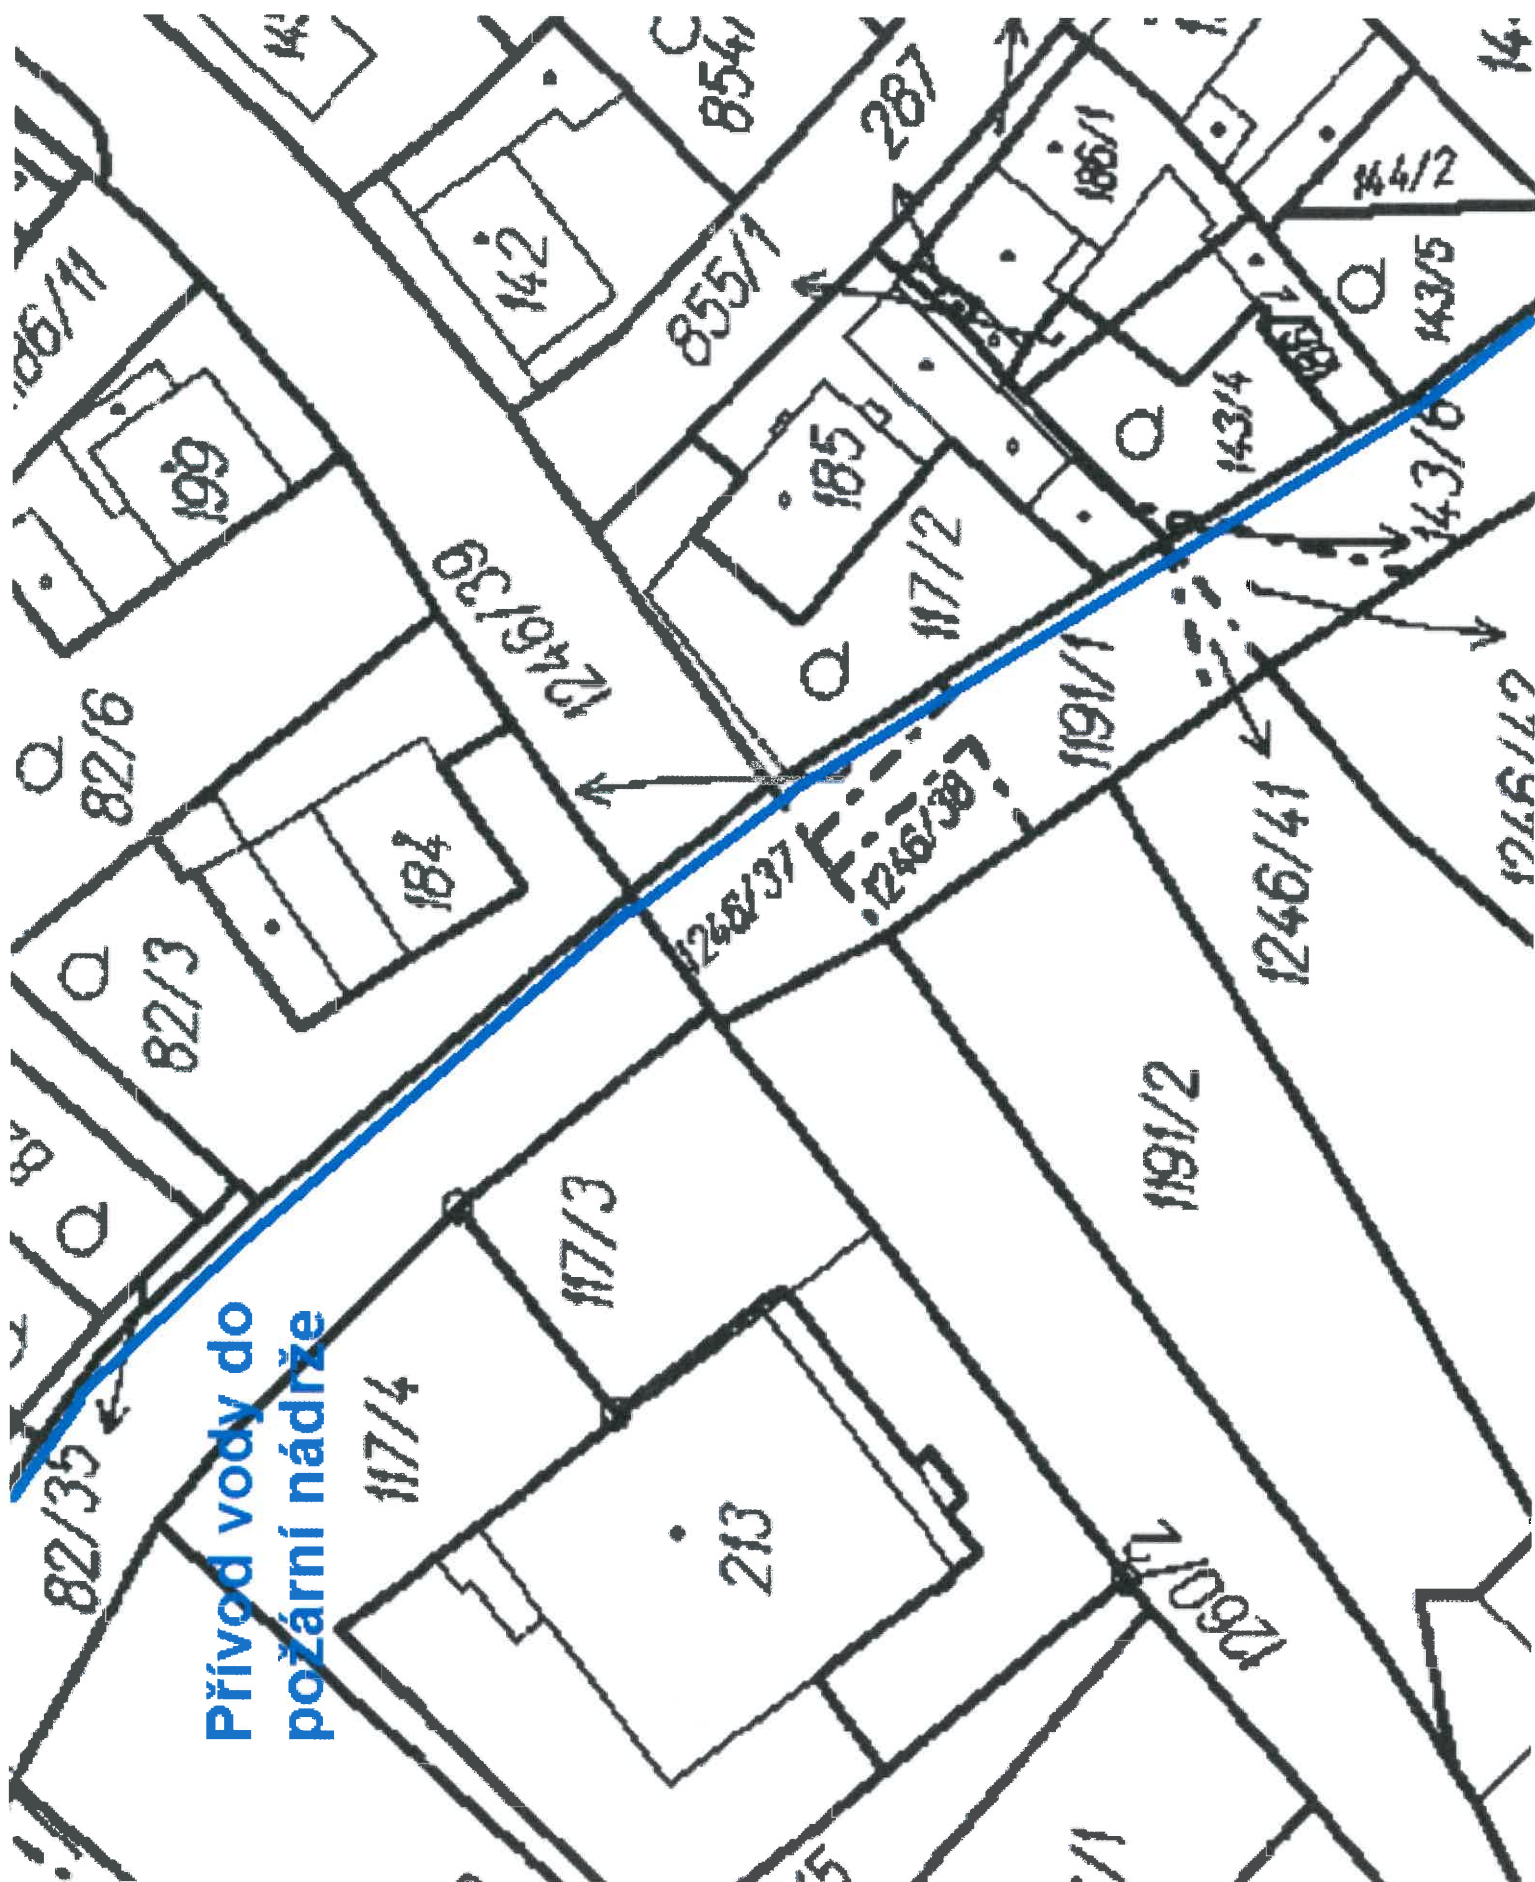

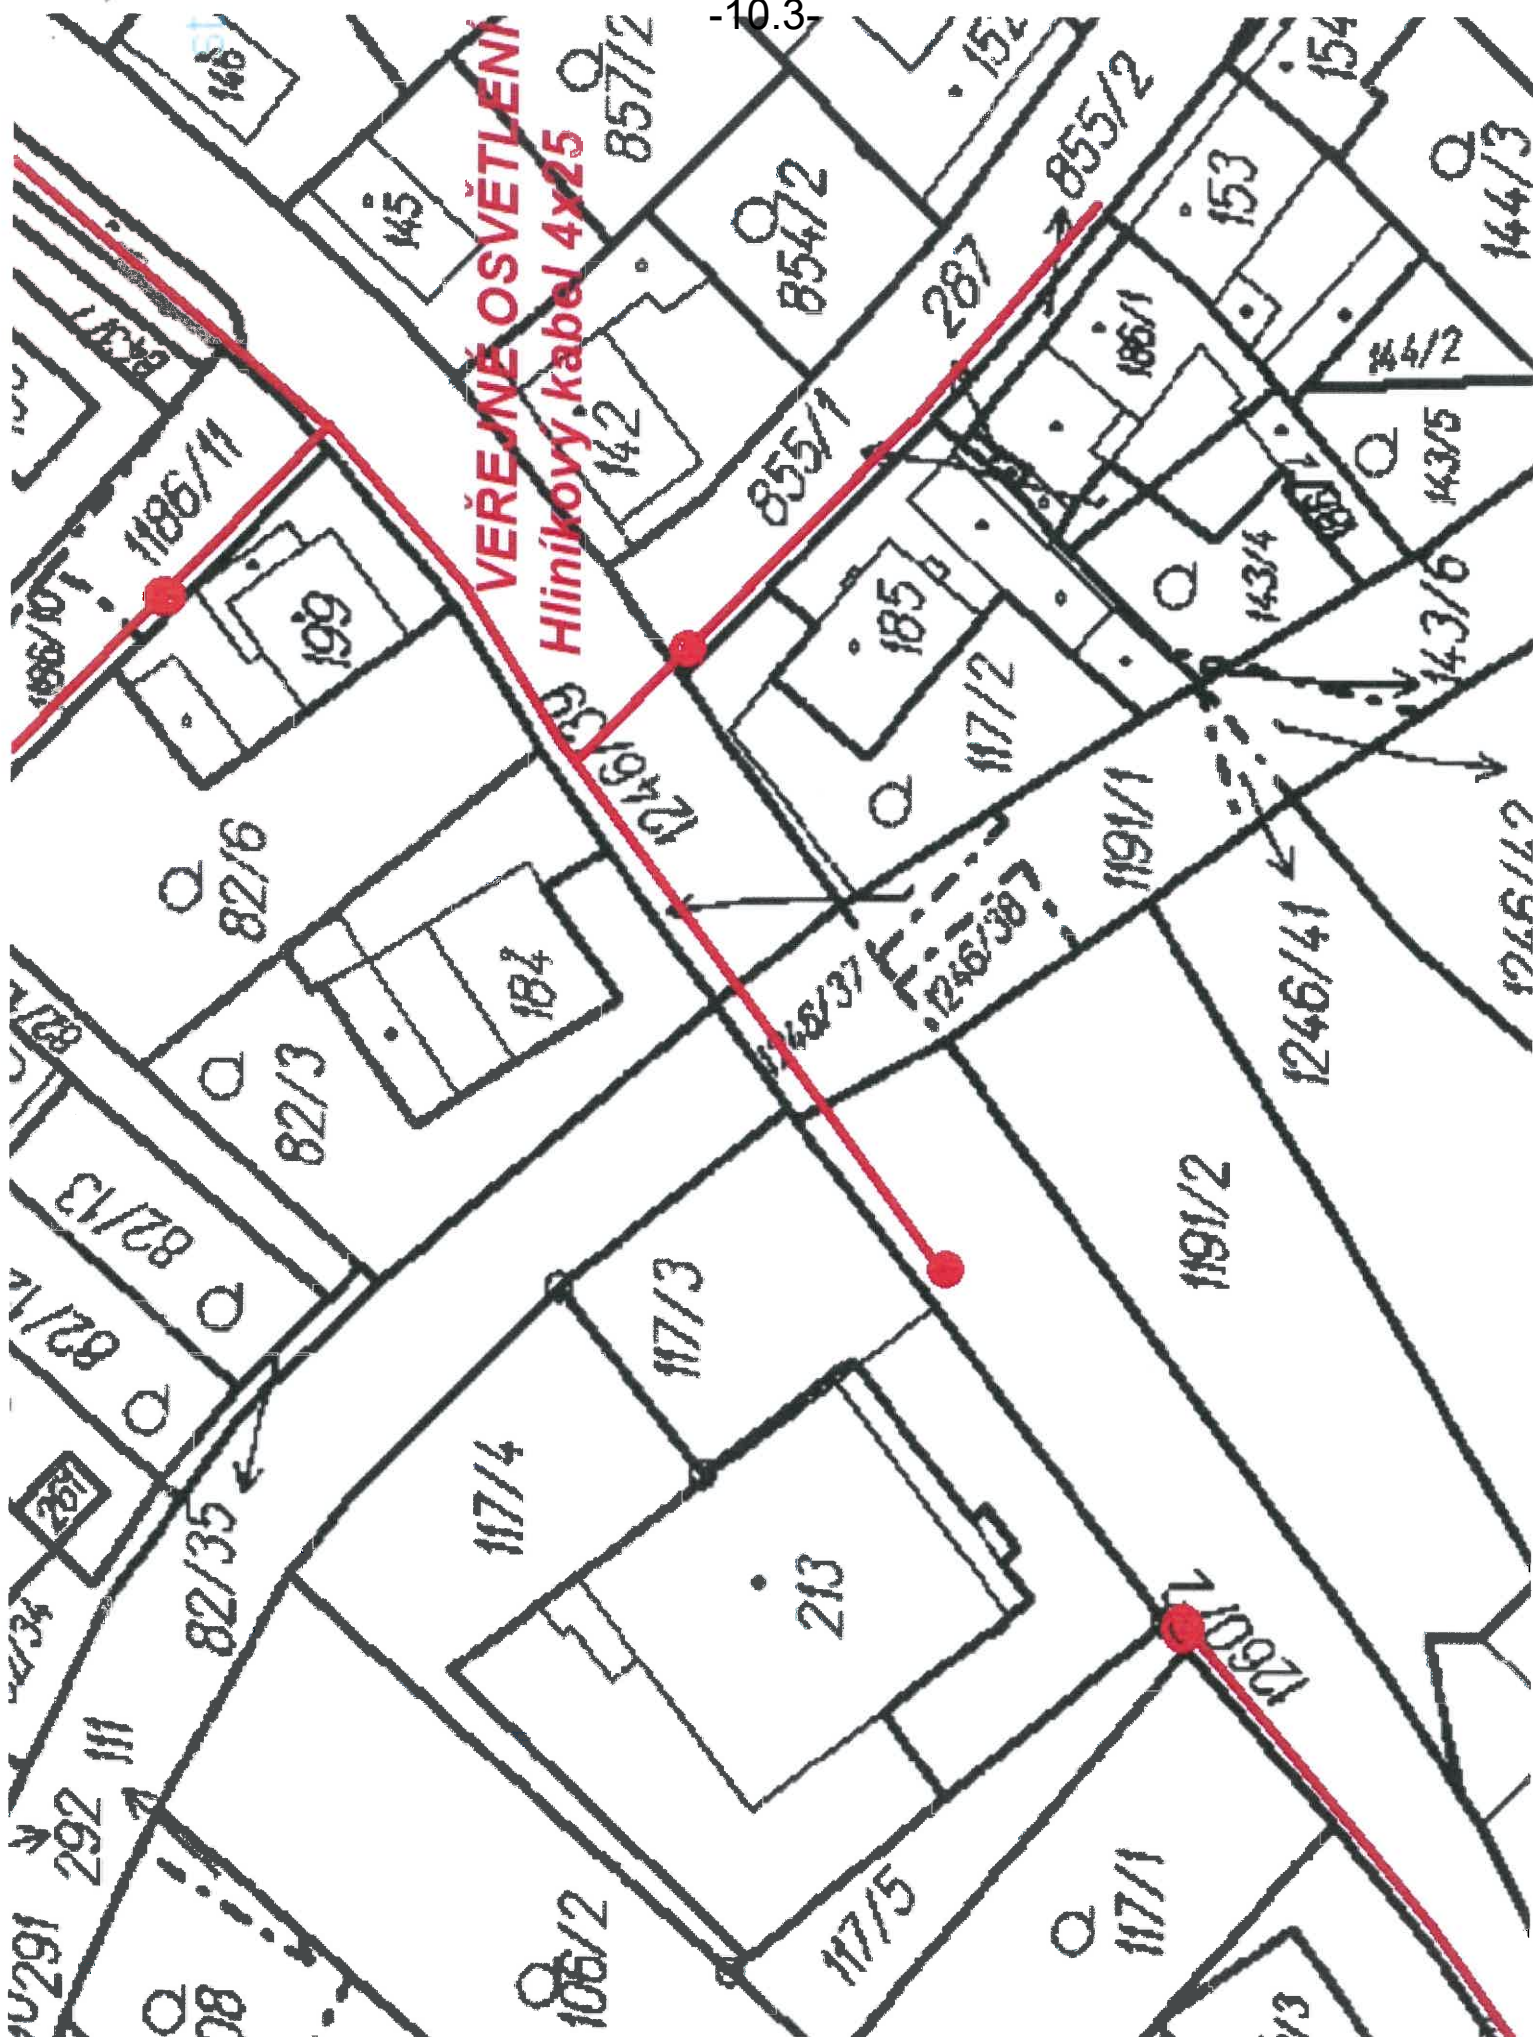

-10.4-

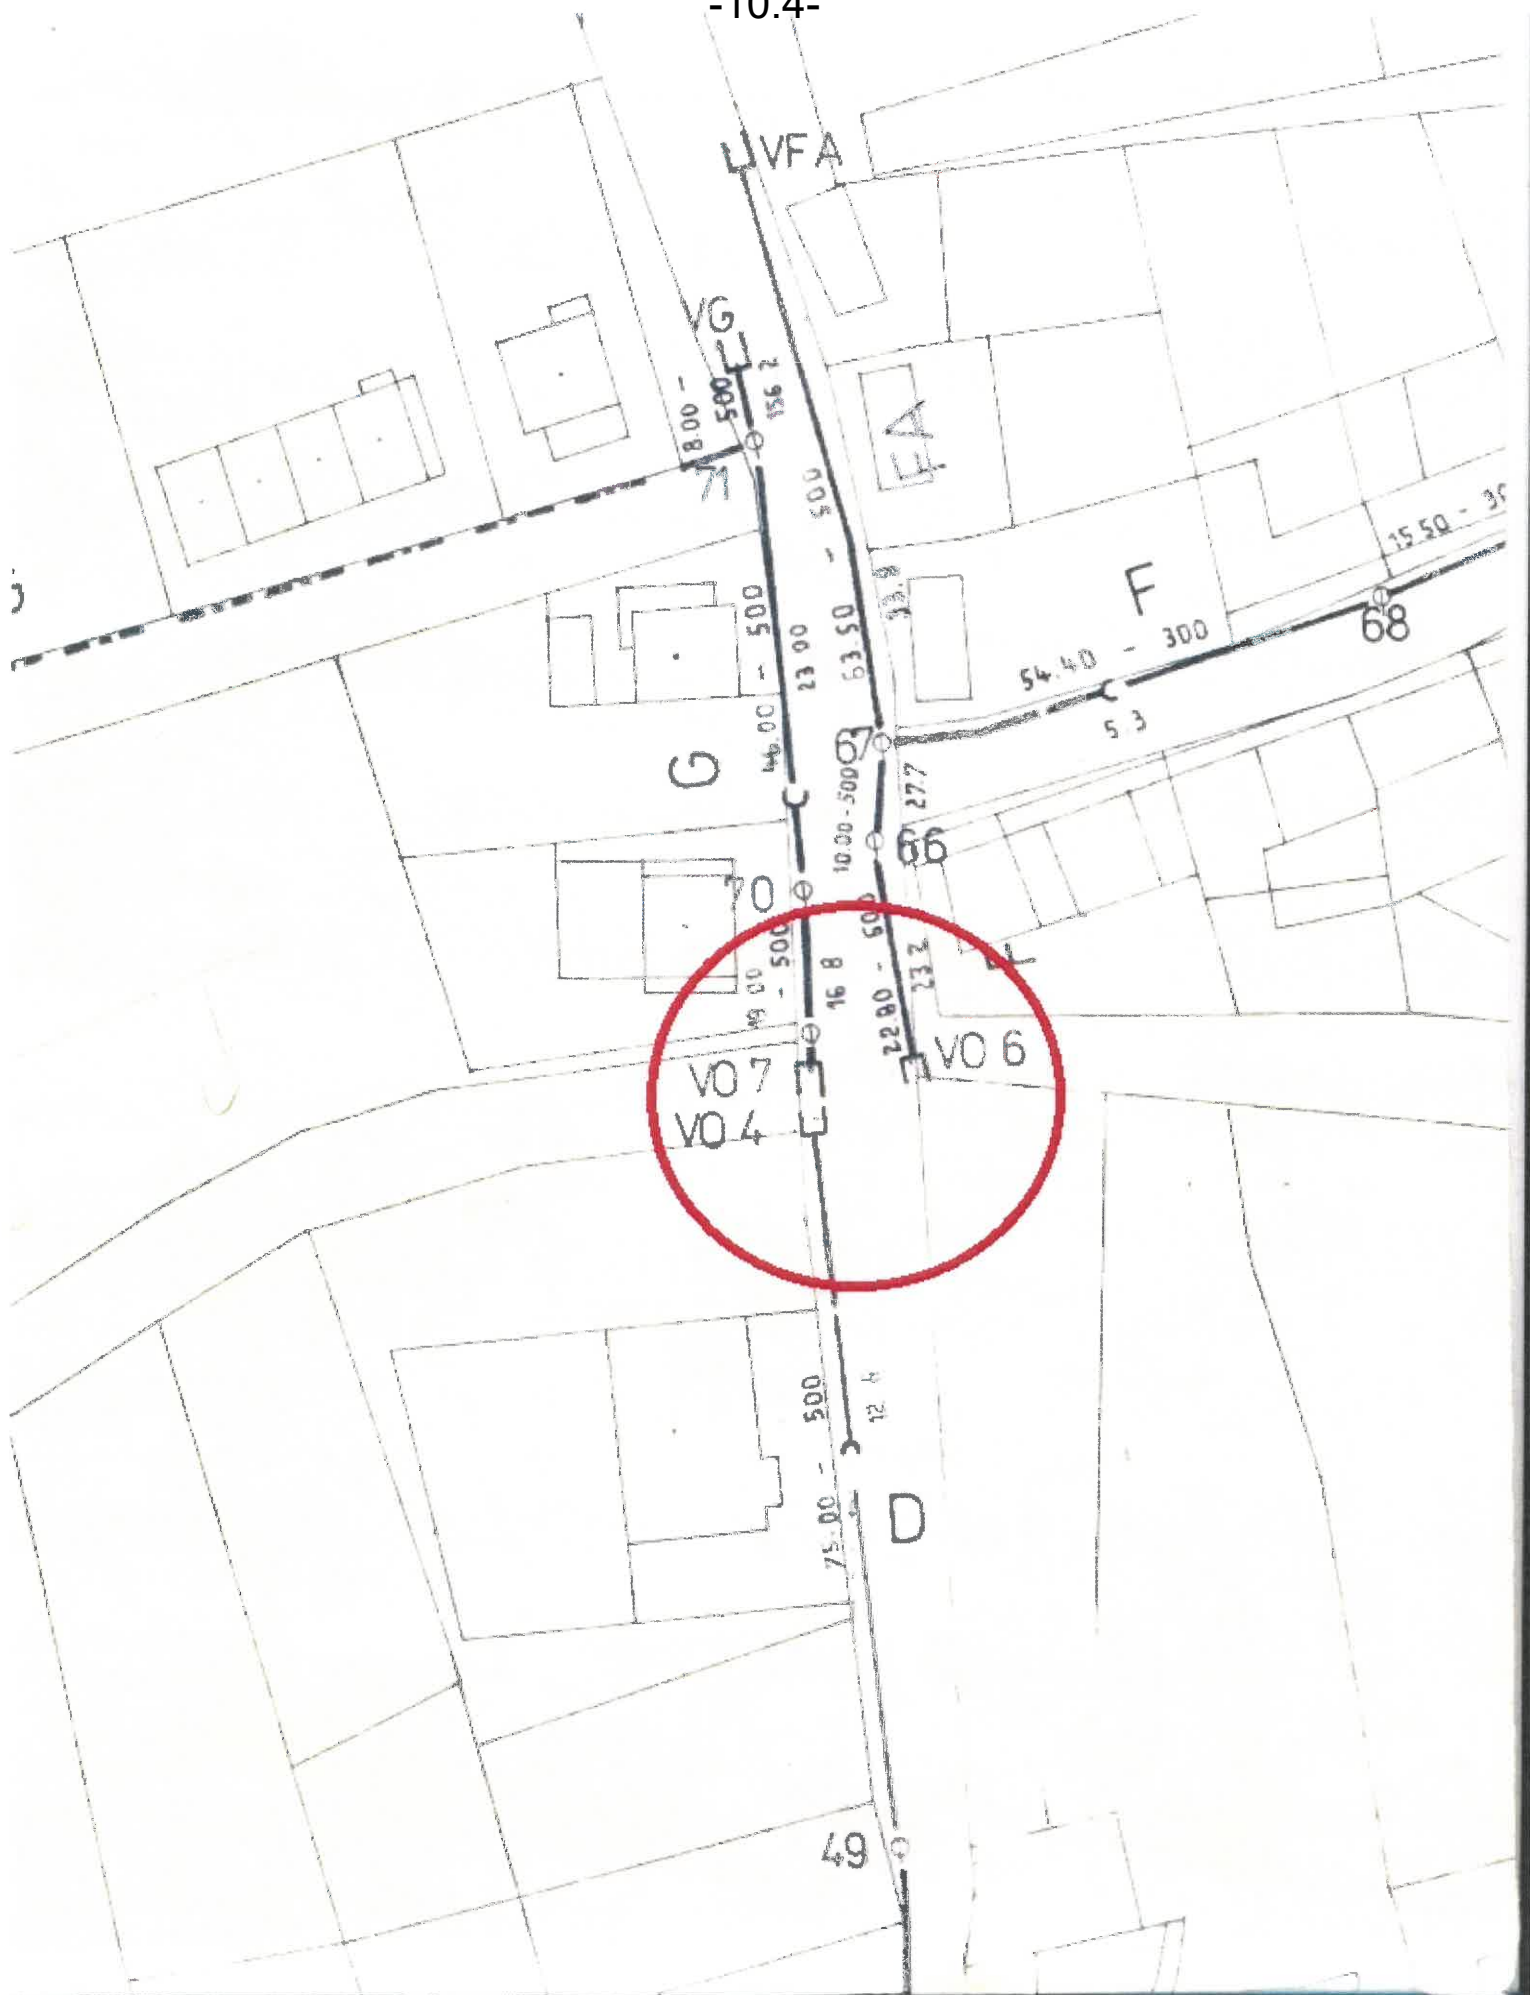

Projekční kancelář PRIS s.r.o.
Ing Jiří Šrubař
Osová 20
625 00 Brno

Červený Kříž 11. leden 2016

Vaše č.j.: e-UtilityReport@hrdlicka.cz, Thursday, January 07, 2016,
resp.: srubar@pris.cz

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Vážený pane inženýre,

na základě Vaší žádosti, kterou jsme obdrželi 7.1. 2016, o vyjádření k existenci sítí k plánované akci „**III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1**“, Vám sděluji, že v zájmové oblasti, viz Vámi zaslané podklady, **nemáme k dnešnímu dni žádné vedení telekomunikačních sítí** v naší správě.

Za OPTOKON, a.s. s přáním hezkého dne


Telecommunication Networks
Červený Kříž 250, 586 02 JIHLAVA
tel.: +420 564 040 111 / fax: +420 564 040 134;
www.optokon.com

.....
Jiří Potocký
referent výstavby telekomunikačních sítí



Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001239967

vyřizuje
Jaroslav Kápička

datum
19.01.2016

Věc:

III/36070 Jakubov # most ev.č. 36070#1

K.ú. - p.č.: Jakubov u Moravských Budějovic

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Existence sítí

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nebo jeho blízkosti se nachází provozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet, s.r.o. - viz příloha s informativní polohou tohoto plynárenského zařízení a plynovodních přípojek a informací v legendě. Přesnou polohu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je nutno před zahájením stavby určit vytyčením. Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet plynárenská zařízení a plynovodní přípojky jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení a plynovodní přípojky bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Toto stanovisko slouží POUZE JAKO INFORMACE o existenci plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v zájmovém území vyznačeném v příloze.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro jednání s orgány státní správy ve věcech územního plánování a stavebního řádu dle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění a NELZE ho použít např. pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

Stanovisko NELZE POUŽÍT pro realizaci stavby a rovněž nenahrazuje stanovisko k dokumentaci stavby.

Pro případné upřesnění polohy PZ je nutné provést jeho vytyčení. Vytyčení provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

Stanovisko bylo vygenerováno na základě Vaší žádosti automaticky.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300




Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001239967 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Jaroslav Kápička
vedoucí zpracování externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.

Přílohy: Detailní zákres plynárenského zařízení

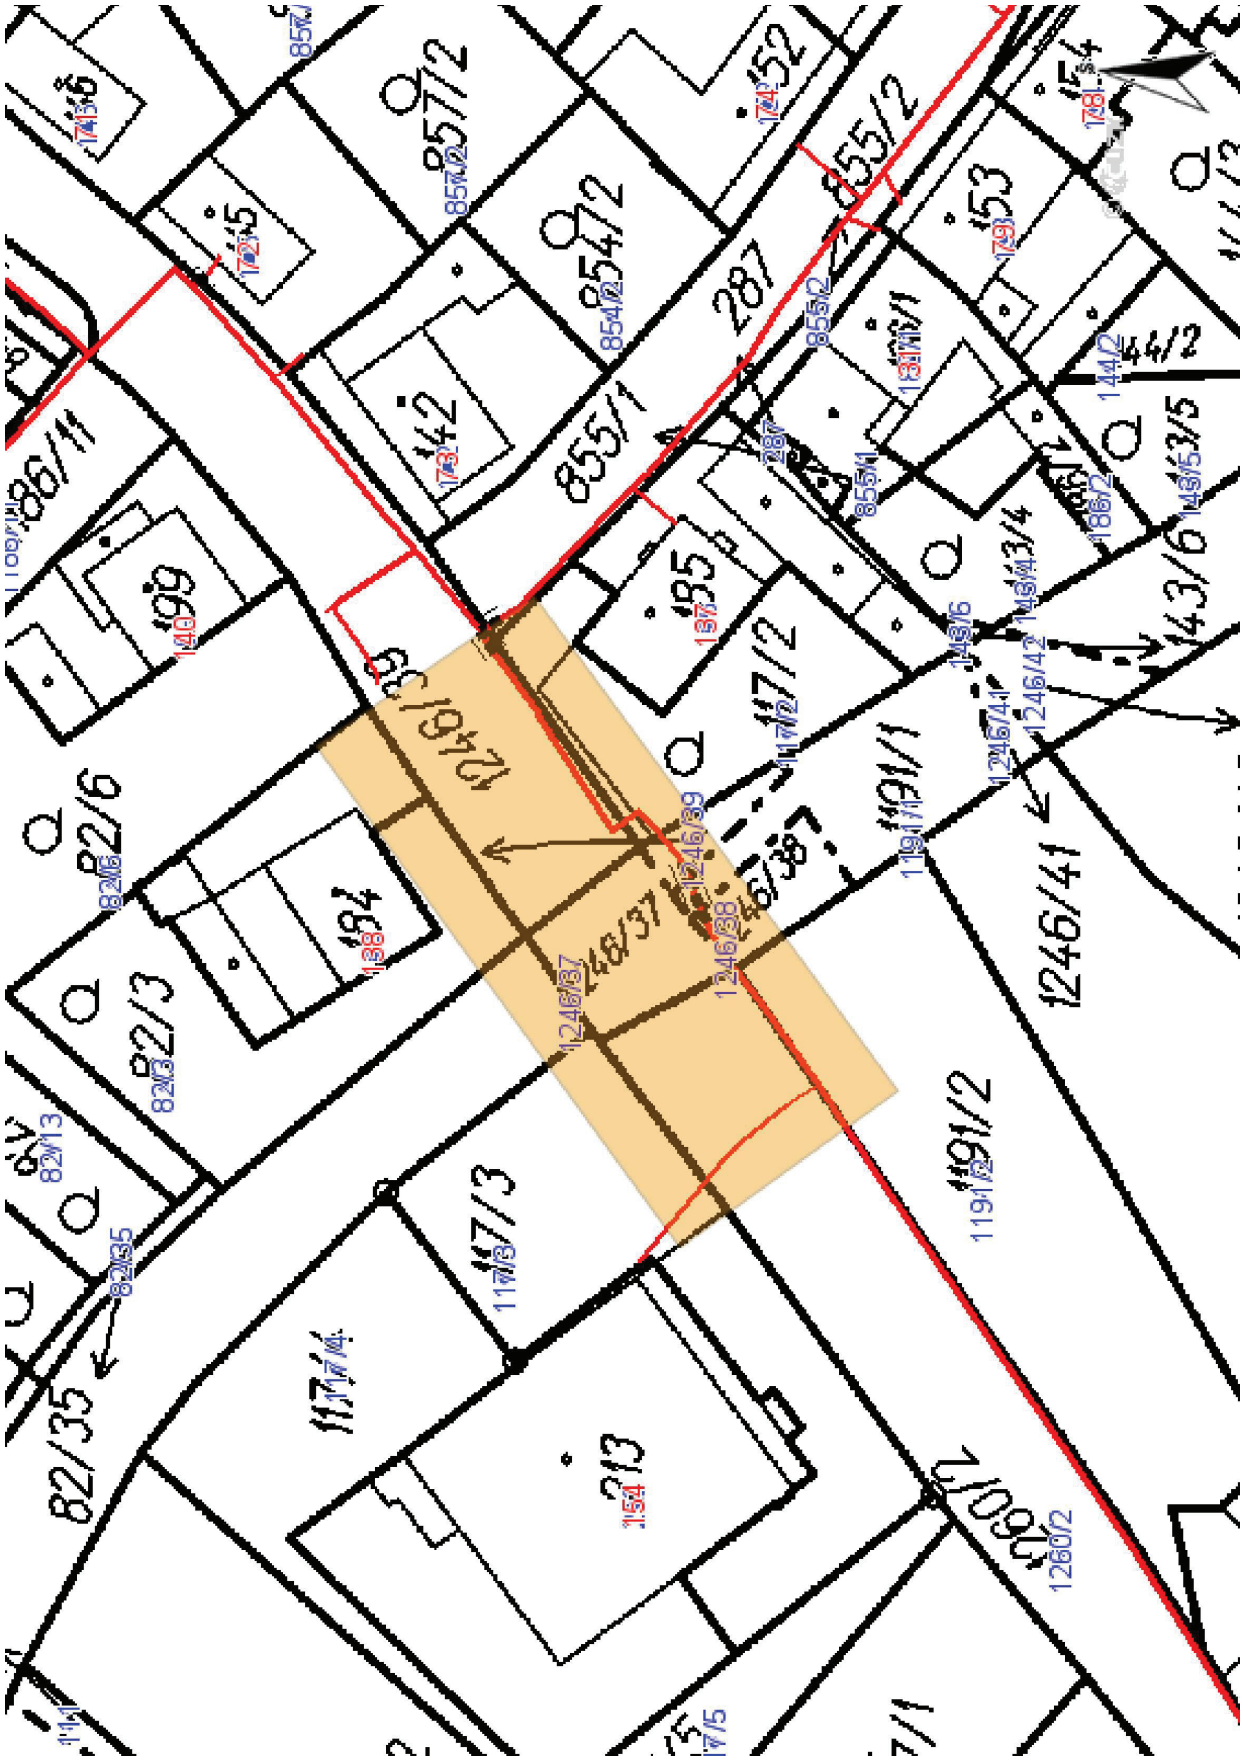

Legenda:

linie	
plynovodu	
NTL	
STL	
VTL	
WTL	
nefunkční	
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	
kabel	
elektrotržní	
kabel protikorozi	
ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001233739

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
27.01.2016

Věc:

III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070 - 1

K.ú. - p.č.: Jakubov u Moravských Budějovic

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 110 ve správě RWE GasNet, s.r.o..

Přílohou Vám předáváme orientační situaci plynárenských zařízení a plynovodních přípojek (dále jen PZ) ve správě naší společnosti.

Poskytnutá orientační situace slouží pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele distribuční soustavy ke stavebnímu záměru a nelze ji použít k povolení nebo pro realizaci stavby. Pro tento účel předložte Žádost o vydání stanoviska včetně předepsané dokumentace ve smyslu stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Informace o možnosti poskytnutí polohy stávajících PZ ve správě RWE GasNet, s.r.o. v digitální podobě získáte na adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedený v příloze je platný ke dni vydání tohoto stanoviska.

Upozorňujeme, že se v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska mohou nacházet PZ, která jsou ve fázi výstavby a doposud nebyla předána RWE GasNet, s.r.o. k provozování. Taktéž se v zájmovém území mohou nacházet PZ jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná PZ bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví. Tato PZ NEJSOU v příloze vyznačena a nejsou předmětem tohoto stanoviska.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300



Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.


V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001233739 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.














Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.


oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Jakubov u Moravských Budějovic.




	NTL	linie plynovodu
	STL	
	VTL	
	WTL	
	nefunkční	
	výstavba	
	regulační stanice	
	ochranné zařízení	
	kabel	
	připojka elektrotopiska	
	kabel protikoroziní ochrany	
	anodové uzemnění	
	stanice katodové ochrany	

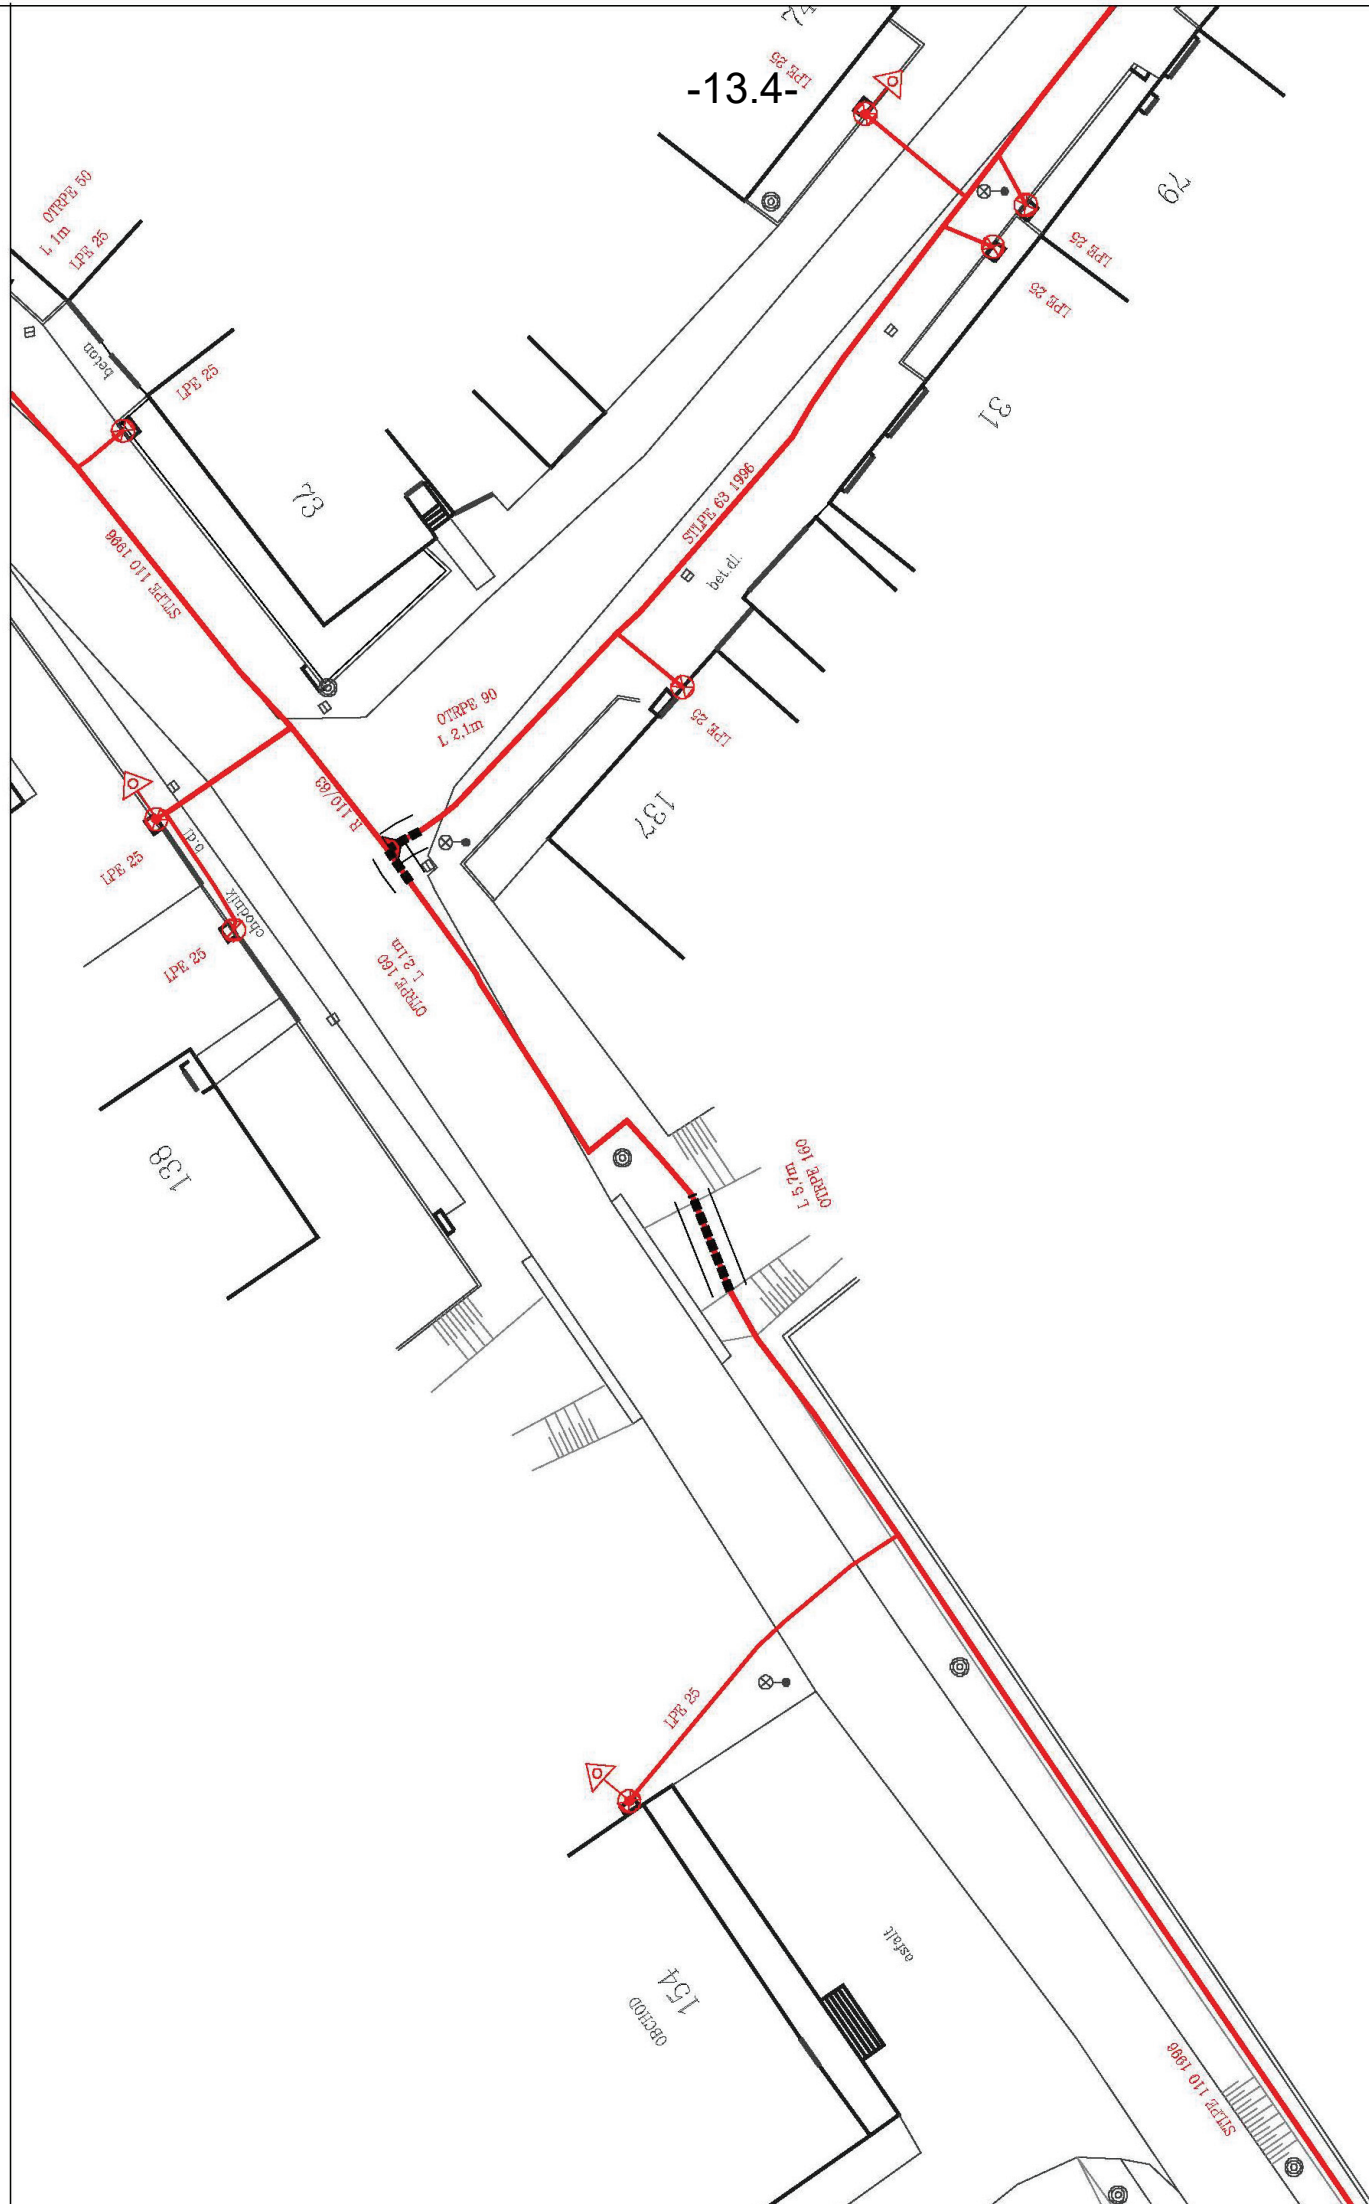

Příloha: Ověřená příloha žadatele. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001233739 ze dne 27.01.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava. K.ú.: Jakubov u Moravských Budějovic.



Vyřizuje: Jokl Petr

E-mail: petr.jokl@t-mobile.cz

Projekční kancelář PRIS

s.r.o.

Ing. Jiří Šrubař

Osová 20

62500 Brno

Naše značka: **E00554/16**

V Praze dne: **7.1.2016**

Vyjádření a stanovení podmínek pro udělení souhlasu s umístěním stavby v ochranném pásmu sítě technické infrastruktury (TI) společnosti T-Mobile Czech Republic a.s.

Vydané podle § 101 ZÁKONA Č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích – dále jen ZEK), ve znění pozdějších předpisů a §161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Věc: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1

Stupeň: Jiný důvod

Na základě předložených projektových podkladů dáváme **souhlasné stanovisko k vydání Územního souhlasu / rozhodnutí (Stavebního povolení) a následně souhlas s realizací stavby.**

Dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti **T-Mobile Czech Republic a.s.**

Toto stanovisko má platnost 1 rok.

T-Mobile
T-Mobile Czech Republic a.s.
Tomčikova 2144/1
148 00 Praha 4
IČ 649 49 681, DIČ CZ64949681



075

Ochrana sítí

Technologický úsek

Seznam příloh

Příloha č.1 - Rekapitulace žádosti

Příloha č.2 - Situační plán

Příloha č. 1

Rekapitulace žádosti o vyjádření k existenci sítě elektronických komunikací

Číslo žádosti: **E00554/16**
Název stavby /akce: **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1**
Datum podání žádosti: **7.1.2016**
Důvod žádosti: **Jiný důvod**
Popis jiného důvodu žádosti: **Stavební řízení / dodatečné stavební povolení**
Poznámka: **Rekonstrukce mostu**

Žadatel

Firma / organizace: **Projekční kancelář PRIS s.r.o.**
IČ: **46974806**
DIČ:
Kontaktní osoba: **Ing Jiří Šrubar**
Adresa: **Osová 20**
Město / obec: **Brno**
PSČ: **62500**
Stát:
E-mail: **srubar@pris.cz**
Telefonní číslo: **602786210**

Stavebník

Firma / organizace: **Kraj Vysočina**
Kontaktní osoba: **Ing Jiří Lojda**
Adresa: **Žižkova 57**
Město / obec: **Jihlava**
PSČ: **58733**
Stát:
E-mail: **lojda.j@kr-vysocina.cz**
Telefonní číslo: **724650197**

Stavba

Výška nad terénem (metry): **0 m**
Projektant:
Druh stavby: **«busimptext»**
Hodnota projektu:
Měsíc zahájení stavby:
Měsíc ukončení stavby:


Odeslání stanoviska

E-mail: **srubar@pris.cz**

Příloha č. 2

Situační plánek

Zájmová oblast (zájmové oblasti) zadaná žadatelem

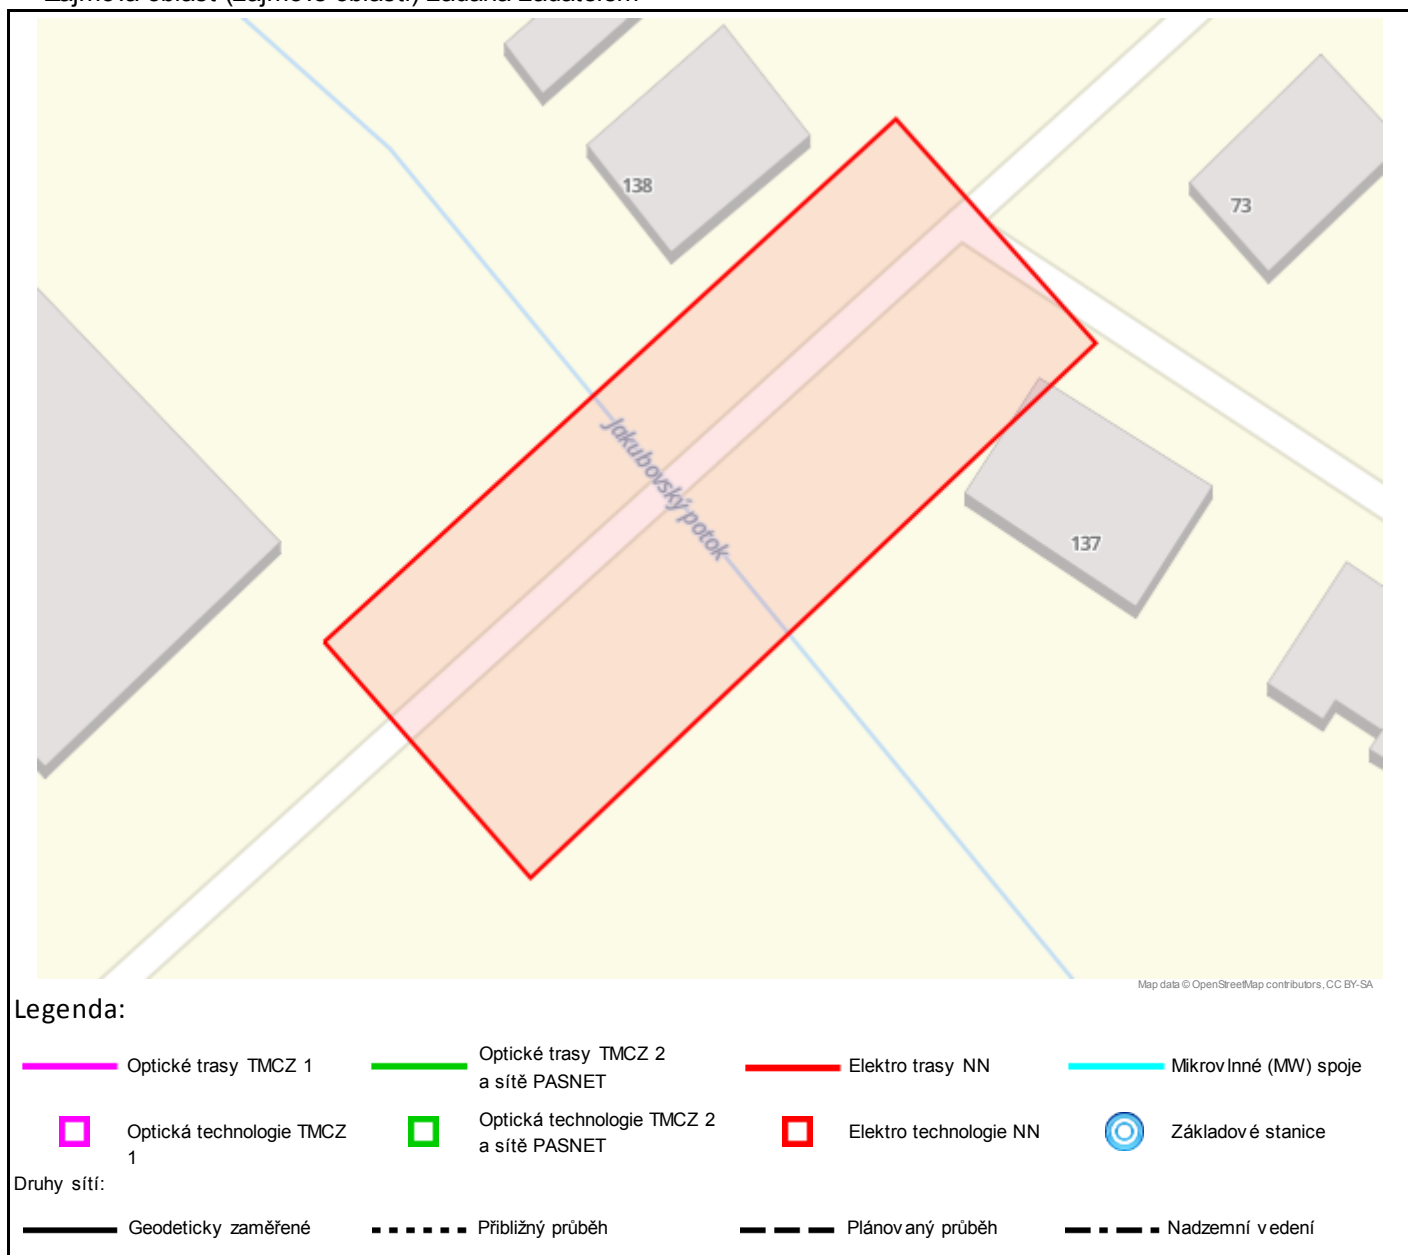

Geometrie zájmové oblasti (zájmových oblastí) žádosti ve formátu WKT a souřadnicovém systému S-JTSK. Zkopírováním textu lze geometrii zobrazit v jakémkoli softwaru podporujícím formát WKT.

POLYGON((-660894.6381 -1166304.361,-660851.6725 -1166273.6449,-660839.9388 -1166290.4089,-660882.5592 -1166321.9862,-660894.6381 -1166304.361))

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20
625 00 BRNO

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: TR/293/2016-Va
Vyřizuje: Vašíček Petr, Ing.
Tel.: 568899155
Datum: 13. 1. 2016

Kontakt na vedoucího příslušného provozního střediska VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s.

Provoz vodovodu a kanalizace Moravské Budějovice
Fibichova 1271,676 02 Moravské Budějovice
Vladimír Vích
Tel.: 568 421 334, e-mail: mbud@vastr.cz

„III/36080 Popovice - most ev.č.36080-1 a most ev.č.36070-1 Jakubov“, k. ú. Popovice a Jakubov

Investor: Kraj vysočina, Žižkova 57, 58733 Jihlava

Popis stavby.

Jedná se o rekonstrukci výše uvedených mostů.

Navrhovanou stavbou nedojde k dotčení sítí ve správě VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. divize Třebíč

Účel vyjádření: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

S výše uvedenou stavbou SOUHLASÍME bez připomínek.

Platnost tohoto vyjádření je 12 měsíců od data vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Třebíč
Kubišova 1172, 674 11 Třebíč
23

Ing. Petr Vašíček
technický útvar divize Třebíč

ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ

k existenci technického zařízení v zájmovém území

Evidenční číslo žádosti		0000163531		Ev. číslo správce		0000037677	
Důvod žádosti		Stavební řízení / dodatečné stavební povolení					
Údaje žadatele							
Název organizace	Projekční kancelář PRIS s.r.o.			IČO	46974806		
Příjmení, jméno, titul	Šrubař Jiří, Ing						
Ulice, č.p./or.	Osová 20						
Obec	Brno			PSČ	62500		
Telefon				Mobil	602786210		
Fax				E-mail	srubar@pris.cz		
Údaje stavebníka (investora)							
Název organizace	Kraj Vysočina			IČO	70890749		
Příjmení, jméno, titul	Lojda Jiří, Ing						
Ulice, č.p./or.	Žižkova 57						
Obec	Jihlava			PSČ	58733		
Telefon				Mobil	724650197		
Fax				E-mail	lojda.j@kr-vysocina.cz		
Údaje akce (stavby)							
Název	III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1						
Poznámka							
Rekonstrukce mostu							
Doplňkové informace							
Způsob převzetí vyjádření: e-mailem							
Výška budovy nebo objektu: 0							
Výška jeřábu: 0							
Přílohy (názvy souborů příloh)							
Jakubov - KM Zájmové území.pdf							
Jakubov rekonstrukce mostu.JPG							
Zákres zájmového území							

Soubor se souřadnicemi polygonu: polygon0.txt

Dotčené pozemky: Jakubov

-16.2-

Dotčená KÚ: KÚ: Jakubov u Moravských Budějovic (656551)



Souhlas se zpracováním osobních údajů

Žadatel odesláním žádosti uděluje společně s žadatelem uvedeným a provozovateli tohoto systému souhlas, aby ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždily a zpracovaly osobní údaje žadatele a případně stavebníka, uvedené v této žádosti, za účelem jejich použití pro vystavení požadovaného vyjádření o existenci sítě, ochrany stávající infrastruktury a k dalším účelům souvisejícím s plánovanou investiční výstavbou. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito.

Žádost vystavena dne

7.1.2016 15:51

Vystaveno službou e-UtilityReport

V zakresleném území se nenachází žádné pozemní ani nadzemní vedení naší společnosti. Proti realizaci projektu nemáme námitek. Platnost vyjádření je 1 rok od vydání.

Datum: 5.2.2016

Podpis:

Vodafone Czech Republic a.s.
náměstí Junkovych 2, 155 00 Praha 5
IČO: 25788001, DIČ: CZ25788001
tel: 776 971 111, fax: 776 971 922
-27-

ským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6064.

tel.: +420 776 976 521

fax: +420 271 171 921

e-mail: east@vodafone.cz

Došlo: 14.1.2016
Č.j.: 0064/2016
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Ing. Buloš

-17-

MO - SEM Praha
Zastoupená Mgr. Jitkou MICHÁLIKOVOU
Oddělení ochrany územních zájmů
Souhlasí
s realizací stavby dle přiložené dokumentace.
Toto stanovisko platí po dobu dvou let.

Ev. z. 498/6/336/2015-8201
V Brně dne: 17.01.2016 Micháliková


Zákres zájmového území

Dotčená k.ú.:

KÚ: Jakubov u Moravských Budějovic (656551)

Dotčené pozemky:

Jakubov

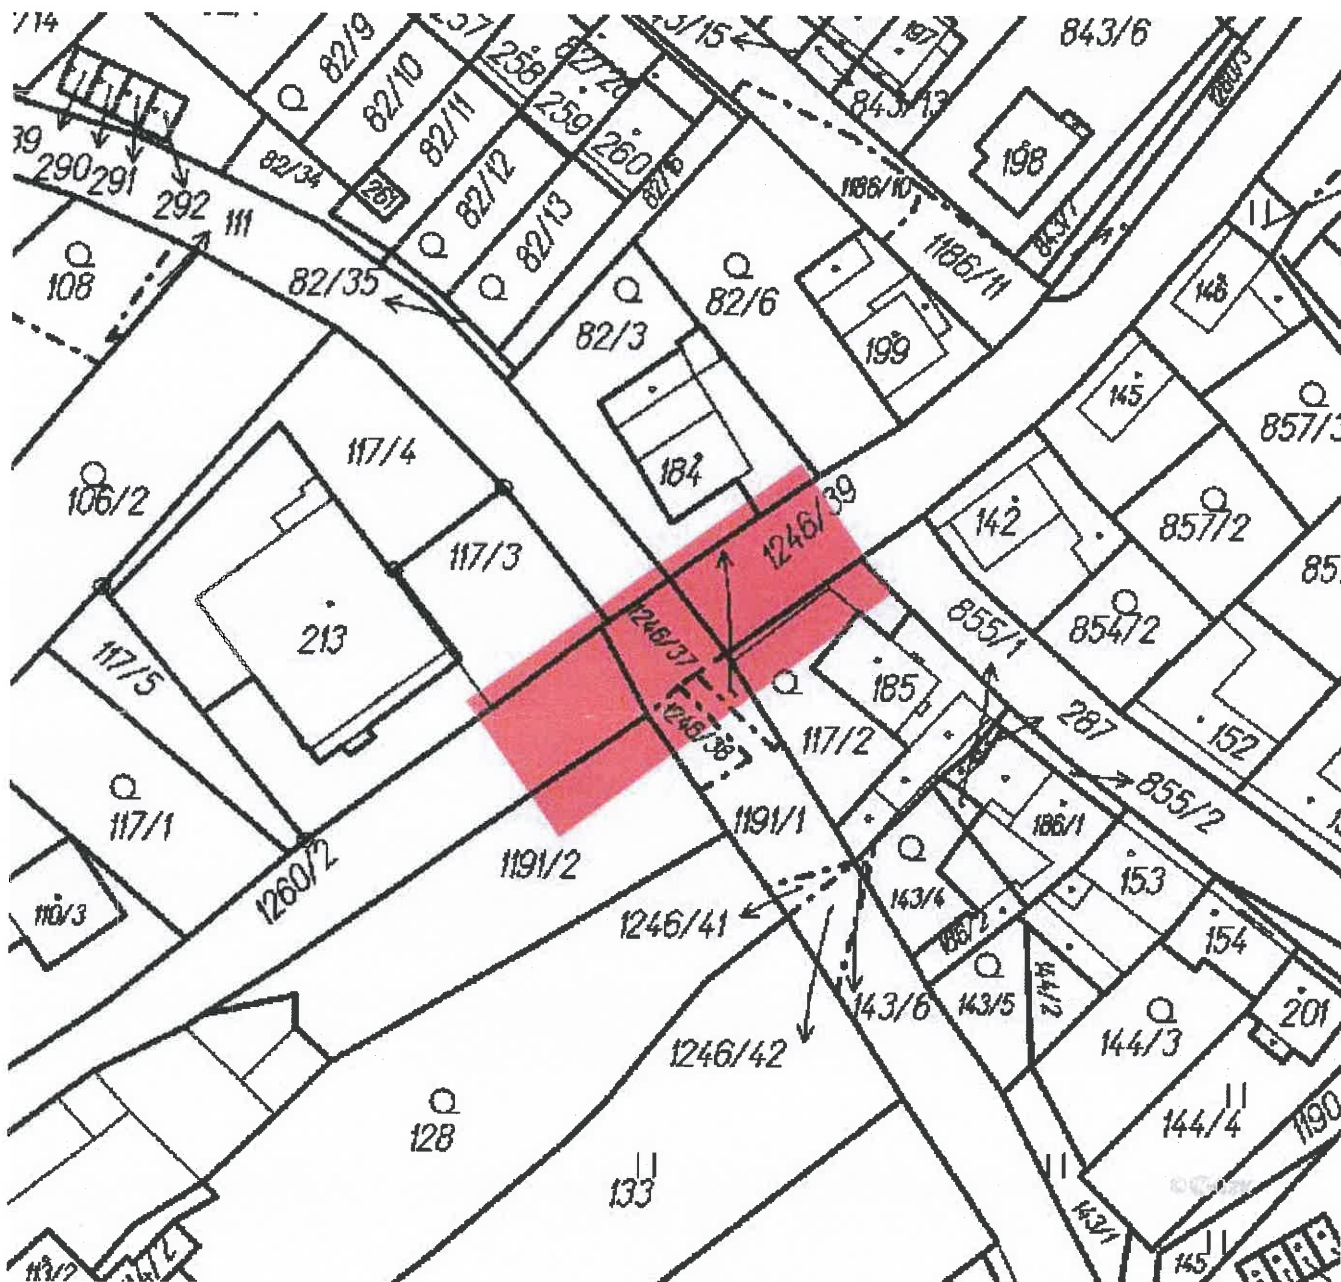

Tato žádost byla vygenerována službou e-UtilityReport, kterou provozuje HRDLIČKA spol. s r. o.

Více informací o službě naleznete na <http://www.mavis.eu>. V případě dotazu či zájmu o příjem žádostí elektronickou cestou, kontaktujte zákaznické centrum: tel.: +420 251 618 458, e-mail: info@mavis.eu



Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Třebíč

Žďárského 180, Kožichovice, 674 01 Třebíč



HZSJX004EAQK
prvotní identifikátor
Projekt: kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Úslo: 27.7.2016
Č.j.: 10921/2016
Číslo zakázky: 16001
Výzve: Ing. Lerch

ADRESÁT:

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
č.p. Osová 20
625 00 Brno

VYŘIZUJE: Bc. Kamil Šeda
TEL: 950285165 / FAX: 950285148
E-MAIL: kamil.seda@hasici-vysocina.cz

KOŽICHOVICE: 22.07.2016
POČET LISTŮ: 1
PŘÍLOHY:
Č.j.: HSJI- 4208-2/TR-2016
Ev.č.: HSJI-478/16-5-PP-2016

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1

Místo stavby: k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic 656551, soubor parcel

Stavebník - investor: Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 586 01 Jihlava

Předložený druh dokumentace: stavební řízení

Jméno a příjmení zpracovatele PBŘ (dokumentace), číslo ČKAIT, PBŘ ze dne (verze):

Projekt: kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, č. zak 16001

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 20.7.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko.

Poznámka: uzavírku komunikace oznamte písemně 15 dnů předem operačnímu středisku HZS Kraje Vysočina.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Třebíč
Žďárského 180, Kožichovice
674 01 Třebíč
12

plk. Mgr. Pavel Maslák
ředitel územního odboru

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Váš dopis zn.: D/S – 1255/2016 – Ler
Ze dne: 19. 07. 2016
Naše značka: KHSV/16361/2016/TR/HOK/Štěp

Vyřizuje: Ing. Jitka Štěpanovská
Telefon: 568 858 312
E-mail: jitka.stepanovska@tr.khsjih.cz

Datum: 21. července 2016

Došlo: 21. 7. 2016
Č.j.: 1058/2016 DAR
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Jg. Lerch

Projekční kancelář PRIS, spol. s r. o.
Osová 20
625 00 Brno

**Jakubov u Moravských Budějovic, III/36070 most ev.č. 36070 – 1 – záměr stavby – závazné stanovisko
orgánu ochrany veřejného zdraví**

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, toto

závazné stanovisko:

S projektovou dokumentací pro stavební řízení stavby „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1“ se

souhlasí.

Odůvodnění:

Dne 20. 07. 2016 byla Krajské hygienické stanici kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě doručena podle zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, zastupující na základě plné moci investora stavby Kraj Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, žádost o posouzení projektové dokumentace výše uvedené stavby. Projektovou dokumentaci zpracoval zodpovědný projektant Ing. David Lerch, Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno, v červnu 2016, č. zakázky 1600.

Jedná se o úplnou demolici stávajícího mostu, který převádí silnici III/36070 přes Jakubovský potok, a výstavbu nového v daném místě. Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné uzavírky s délkou trvání cca 3-4 měsíce. Doprava bude vedena po objízdné trase s využitím stávajících komunikací, přes obce Horní Lažany a Lesonice. Pro přechod přes Jakubovský potok bude využit vedlejší most v obci. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 - Úprava stávajícího chodníku, SO 182 - Dopravně inženýrská opatření, SO 201 - Most v obci Jakubov přes Jakubovský potok. Výstavbou nového mostu dojde k mírnému zvětšení mostního otvoru oproti stávajícímu, a tím k zlepšení odtokových poměrů oproti stávajícímu stavu. Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě a jeho úprava před a za mostem. V rámci stavby dojde v prostoru mostu

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, 586 01 Jihlava
tel.: 567 564 551, fax: 567 564 579, e-mail: podatelna@khsjih.cz, ID: 4uuai3w, IČ: 71 00 93 11, bank. spojení: 33020681/0710
územní pracoviště Třebíč, Bráfova 31, 674 01 Třebíč
tel.: 568 858 311, fax: 568 842 830, e-mail: podatelna@tr.khsjih.cz, ID: vzxiuw8

ke zpevnění koryta potoka. Veškerý odpad vyprodukovaný během stavby je dle projektové dokumentace kategorie ostatní, bude recyklován nebo odvezen na řízenou skládku.

Stavba se nachází v intravilánu obce Jakubov. Po dokončení stavby dojde ke zlepšení současného stavu komunikace vedené po mostě v opravovaném úseku a tím i ke zvýšení komfortu dopravy. Náhradou stávajícího mostu mostem novým nedojde k navýšení intenzity dopravy, a tím nedojde ke zhoršení stávající hlučnosti. Realizací záměru nedojde ke zvýšení emisí z dopravy.

Navrhované řešení je v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění, a proto byl vysloven souhlas.

OTISK RAZÍTKA

Ing. Jitka Štěpanovská
vedoucí oddělení hygieny obecné a komunální v Třebíči

KRAJSKÁ SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC VYSOČINY,
příspěvková organizace
JIHLAVA, KOSOVSÁ 16 – PSČ 586 01

Korespondenční adresa:

Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20
625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
TSU/Dp007686/2016

VYŘIZUJE
Dokulil 568 839 841
604434626
e-mail: dokulil.p@ksusv.cz

TŘEBÍČ
27.07.2016

Souhlas se záměrem DSP „III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1“

KSÚSV Třebíč obdržela Vaši žádost o souhlas s výše uvedeným záměrem DSP „III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1“

Souhlasíme s předloženým záměrem DSP „III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1“ pro vydání stavebního povolení výše uvedené stavby a nemáme z našeho hlediska zásadních připomínek.

Krajská správa a údržba
silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava
IČO: 00090450
Oddělení TSÚ Třebíč, tel.: 568 839 811
Hrotovická 1102, 674 82 Třebíč

S pozdravem



Ing. Alena Strnadová
vedoucí technicko-správního oddělení

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 10. 2. 2016
Č.j.: 0176/2016
Číslo zakázky: 16601
Vyřizuje: J. Lera
.....

Datovou schránkou:
Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
IČ 469 74 806
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne
D/S-0105/2016 – Tuch
25. 1. 2016

Číslo jednací
KUJI 12587/2016
OZPZ 206/2016 MI

Vyřizuje/telefon
František Mládek
564 602 513

V Jihlavě dne
8. 2. 2016

„III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1“ – vyjádření k záměru z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o EIA“)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „KrÚ, OZPZ“), jako příslušný úřad dle § 22 písmene a) zákona o EIA, obdržel dne 25. 1. 2016, od společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IČ 469 74 806, se sídlem Osová 20, 625 00 Brno, žádost o vyjádření k stavbě „III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1“ z hlediska zákona o EIA.

Stavba spočívá v náhradě stávajícího mostu mostem novým, v nezměněné poloze. Most se nachází v intravilánu obce Jakubov u Moravských Budějovic na silnici III/36070 a převádí silnici 3. třídy přes Jakubovský potok. Výše uvedená stavba je umístěna v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic (656551). Parcelní čísla pozemků, dotčených stavbou, jsou tato: 1191/2 (orná půda), 1246/37, 1246/38, 1246/39 (vše vodní plocha), 1260/1 (ostatní plocha), 1260/2 ostatní plocha, 117/2 (zahrada), 117/3 (orná půda), 1246/4 (vodní plocha) a 82/3 (zahrada).

KrÚ, OZPZ vydal dne 28. 1. 2016, pod číslem jednací KUJI 7729/2016 OZPZ 52/2016 Ku, stanovisko v souladu s § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění, ve kterém se uvádí, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti (Natura 2000).

KrÚ, OZPZ, jako příslušný úřad dle § 22 písm. a) zákona o EIA po posouzení předložené žádosti, s přihlédnutím k zásadám, uvedeným v příloze č. 2 k zákonu o EIA, uvádí, že stavba „III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1“ **nemůže mít významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí dle zákona o EIA.**

Odůvodnění:

Stavbou „III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1“, nedojde po posouzení předložené žádosti příslušným úřadem, k naplnění dikce zákona o EIA, uvedené v příloze č. 1, v kategorii II, pod bodem 9.1 k zákonu o EIA (*Novostavby, rozšiřování a přeložky silnic všech tříd a místních komunikací I. a II. třídy (záměry neuvedené v kategorii I)*). Navrhovaným záměrem nedojde ke stavebním úpravám komunikace, jejichž důsledkem by došlo k přeložce komunikace, ke změně dopravního významu komunikace, ke zvýšení jízdních pruhů ani ke změně kategorie komunikace na vyšší. Bylo také přihlédnuto i k výše uvedenému stanovisku NATURA 2000, ve kterém je uvedeno, že záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Toto vyjádření není rozhodnutím ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění a nelze se proti němu odvolat, rovněž nenahrazuje vyjádření dotčených správních úřadů ani příslušná povolení podle zvláštních právních předpisů.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA
Odbor životního prostředí a zemědělství
Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika
Pracoviště: Seifertova 24, Jihlava

Projekční kancelář PRIS spol. s r. o.
Osová 20, 625 00 Brno
Dokl.: 29.1.2016
Č.j.: 0118/2016 Dat
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Bc. Tuchařová

datovou schránkou

PRIS projekční kancelář spol s r. o.
Osová 20
625 00 Brno

Váš dopis značky/ze dne D/S-0106/2016-Tuch 22. 1. 2016	Číslo jednací KUJI 7729/2016 OZPZ 52/2016 Ku	Vyřizuje/telefon Petra Kulková 564 602 519	V Jihlavě dne 28. 1. 2016
--	--	--	------------------------------

Stanovisko k dotčení evropsky významných lokalit a ptačích oblastí (Natura 2000)

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina) jako příslušný orgán vykonávající v přenesené působnosti státní správu ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 77a odst. 4 písm. n) zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně přírody“) po posouzení záměru

„III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1“

vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody toto stanovisko:

záměr nemůže mít významný vliv na příznivý stav předmětu ochrany nebo celistvost žádné evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

Odůvodnění:

Dne 25. 1. 2016 požádala společnost PRIS projekční kancelář spol. s r. o., Osová 60, Brno, IČ 46974806, o stanovisko k výše uvedenému záměru. Investorem stavby je Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, IČ 70890749.

Předmětem záměru je náhrada stávajícího mostu mostem novým. Most se nachází v intravilánu obce Jakubov u Moravských Budějovic. Převádí silnici III/36070 přes Jakubovský potok.

Podkladem pro posouzení vlivu záměru na evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti byla žádost s mapou i skutečnosti obecně známé. Za skutečnosti obecně známé považuje OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, mj. takové poznatky, které jsou abstrahované (zpravidla odbornou literaturou) z většího počtu obdobných případů a je tedy možné je předpokládat i u obdobného případu

jedinečného. Dále má OŽPZ KrÚ Kraje Vysočina, za skutečnosti obecně známé ty, které se sice týkají jedinečného jevu, ale byly už dříve (tj. nezávisle na vedeném řízení) popsány a tento popis je veřejně přístupný. Podkladem pro posouzení vlivu záměru jsou i skutečnosti známé z úřední činnosti. Zde se jedná zejména o vymezení evropsky významných lokalit (dále jen „EVL“) a předmět jejich ochrany, o vymezení ptačích oblastí (v Kraji Vysočina není žádná ptačí oblast), aktuální stav předmětu ochrany (inventarizační průzkumy pro EVL), odborné informace o přírodních stanovištích (např. <http://www.biomonitoring.cz/stanoviste.php>), ekologie, biologie, rozšíření ohrožení a péče o druhy (např. <http://www.biomonitoring.cz/>).

Příslušný úřad vychází z úvahy, že výše uvedený záměr nebude mít vliv na životní prostředí přesahující pozemky, na kterých je záměr umístěn (záměr svými negativními vlivy nebude překračovat limitní hodnoty stanovené zvláštními právními předpisy za hranicí pozemků určených k jeho realizaci).

Vzdálenost EVL od daného záměru, jejich předměty ochrany a konkrétní výše uvedená činnost zaručují, že nemůže dojít k jejich ovlivnění a proto lze vyloučit negativní vliv záměrů na evropsky významné lokality a ptačí oblasti (Natura 2000) při předpokladu zachování v žádosti uvedených parametrů a činností.

Toto stanovisko není vydáváno ve správním řízení (§ 90 odst. 1 zákona o ochraně přírody) a nelze proti němu podat odvolání.

Ing. Eva Horná
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D , odbor výstavby a územního plánování
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OVUP/3608/2016/Svo
Č.J.: MUMB/OVUP/ 3739/2016
VYŘIZUJE: Ing. arch. Zdeněk Svoboda
TEL.: 568 408 333
E-MAIL: zsvoboda@mbudejovice.cz



DATUM: 16.02.2016

VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako obecný stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil předloženou žádost ze dne 12.02.2016 a vydává vyjádření v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 stavebního zákona ke stavbě

III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 1246/37 (vodní plocha), parc. č. 1260/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic a

souhlasí

s vydáním povolení speciálního stavebního úřadu na stavbu. Rozsah staveb se vymezuje dle schváleného územního plánu obce Jakubov u Moravských Budějovic, který nabyl účinnosti 05.08.2009. Rozsah staveb je v souladu se záměry územního plánování.

Popis stavebního záměru:

- Předmětem záměru je návrh rekonstrukce mostu přes Jakubovský potok, na KÚ Jakubov u Moravských Budějovic. Stavební stav mostu je u spodní stavby, klasifikován stupněm V - špatný. Nosná konstrukce je klasifikována stupněm VI - velmi špatný.
- Nové uspořádání na mostě bude odpovídat minimálně kategorii S 6,5, s šířkou mezi obrubami 6,00 m. Na levé straně bude umístěn chodník v šířce 1,5 m. Na pravé straně bude zřízena římsa s odrazným pruhem šířky 0,50 m. Na obou římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní. Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě. Za mostem bude chodník plynule napojen na stávající stav v délce cca 15 m. Úprava chodníku bude obsahem samostatného objektu SO 101 - Úprava stávajícího chodníku a bude hrazena obcí Jakubov u Moravských Budějovic. Směrové řešení silnice nebude měněno, silnice i most se nachází v přímé. Výškově bude úsek plynule napojen na stávající stav. Příčný sklon zůstává střechovitý. Předpokládána celková délka úpravy silnice cca 40 m.

Poučení:

Tento souhlas podle stavebního zákona není správním rozhodnutím a nenahrazuje rozhodnutí ani opatření jiných správních úřadů, jichž je zapotřebí pro povolení speciální stavby podle zvláštních předpisů.

Proti obsahu vyjádření se nelze samostatně odvolat.

otisk úředního razítka

Ing. Vlastimil Novotný
vedoucí odboru výstavby a územního plánování

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., IDDS: 64uu6mg

Kraj Vysočina, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, nám. Míru č.p. 31, 676 02
Moravské Budějovice 2

-24.1-
M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, odbor životního prostředí
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: OŽP/21576/2016/FiP
Č.J.: MUMB/OŽP/ 23127/2016
VYŘIZUJE: Petra Fialová, DiS.
TEL.: 568 408 379
E-MAIL: pfialova@mbudejovice.cz



DATUM: 05.10.2016

Z Á V A Z N É S T A N O V I S K O

V ý r o k o v á č á s t :

Městský úřad Moravské Budějovice, jako vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 a § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon"), ve správním řízení posoudil žádost, kterou dne 14.09.2016 podal

Kraj Vysočina, Žižkova 1882, 587 33 Jihlava, IČO 70890749
kterého zastupuje Projekční kancelář PRIS spol.s r.o., Osová 717/20, 625 00 Brno, IČO 46974806
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

v y d á v á s o u h l a s

podle § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona k stavbě, která může ovlivnit vodní poměry:

"III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1"

na místě:

Název kraje	Kraj Vysočina
Název obce	Jakubov u Moravských Budějovic
Identifikátor katastrálního území	656551
Název katastrálního území	Jakubov u Moravských Budějovic
Parcelní čísla dle evidence katastru nemovitostí	parc. č. 1246/37, 1260/1, 1260/2 v k.ú. Jakubov u Moravských Budějovic
Číselný identifikátor vodního toku	10195045
Název vodního toku	Jakubovský potok
Číslo hydrologického pořadí a podpořadí	4-16-03-0150-0-00
Říční km vodního toku	0,7
Hydrogeologický rajon	6550
Přímé určení polohy (souřadnice X, Y)	1166298, 660868

Předmětem stavby je úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového. Nový most je navržen jako kolmá žb. rámová konstrukce s náběhy u opěr. Světlost nového mostního otvoru je 6,2 m. Tloušťka stěn bude 0,7 m a mocnost příčle rámu 0,45 m. Založení stavby je hlubinné, na mikropilotách do skalního podloží. Na mostě bude umístěno zábradlí se svislou výplní. V rámci stavby dojde v prostoru mostu ke zpevnění koryta kamenem do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy. Podrobnosti navržené stavby jsou zřejmé z předložené projektové dokumentace.

Odůvodnění:

Dne 14.09.2016 podal žadatel žádost o souhlas vodoprávního úřadu. Tímto dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, a dalšími doklady, a to:

- situace širších vztahů
- kopie katastrální mapy
- výpisy z katastru nemovitostí (informativní)
- plná moc
- projektová dokumentace vypracovaná Ing. Jiřím Šrubařem
- stanovisko správce povodí a správce DVT Jakubovského potoka Povodí Moravy, s.p. – sp.zn. PMO41716/2016-203/Fi ze dne 7.9.2016.

Poučení:

Toto závazné stanovisko, vydané vodoprávním úřadem jako dotčeným orgánem státní správy dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v územním obvodu Města Moravské Budějovice, jako obce s rozšířenou působností, je vydáno pro potřeby stavebního řízení ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, příslušného stavebního úřadu ke stavbě "III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1" v kraji Vysočina, okrese Třebíč, obci Jakubov u Moravských Budějovic, katastrální území Jakubov u Moravských Budějovic, pozemky p.č. 1246/37, 1260/1, 1260/2 .

Toto závazné stanovisko je úkonem učiněným na základě zákona o vodách a není samostatným rozhodnutím ve správním řízení. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného správního orgánu. Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí správního orgánu příslušného rozhodnout ve věci samé, pro které je toto závazné stanovisko podkladem vyhotoveným dotčeným orgánem státní správy. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný nadřízený správní orgán správního orgánu, který závazné stanovisko vydal.

otisk úředního razítka

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí

Obdrží:**OBDRŽÍ ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ DO VLASTNÍCH RUKOU:**

Projekční kancelář PRIS spol.s r.o., IDDS: 64uu6mg

Na vědomí:

Městský úřad Moravské Budějovice, ODSH, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Vypraveno dne: 05.10.2016

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí

nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

VÁŠ DOPIS ZN : D/S - 1223/2016 - Ler

ZE DNE : 13.07.2016

Č.J. : OŽP/16762/2016

VYŘIZUJE : Kr, Šk, An

TELEFON : 568 408 380

DATUM : 18.07.2016

Projekční kancelář PRIS, s.r.o.

Osová 20

625 00 Brno

Vyjádření k akci „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1“.

Vyjadřujeme se z těchto hledisek:

1. Vodní hospodářství

K navržené stavbě je třeba souhlasu vodoprávního úřadu podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“). Vzor žádosti o udělení vodoprávního souhlasu je uveden v příloze č. 12 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokladech“). K žádosti o udělení vodoprávního souhlasu je třeba doložit doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky o dokladech, jejichž seznam je součástí příloh formuláře žádosti.

Vzory žádostí jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách města Moravské Budějovice – www.mbudějovice.cz, sekce Odbory MěÚ, odkaz Odbor životního prostředí, záložka Formuláře. Žádost Vám můžeme zaslat na vyžádání v elektronické podobě prostřednictvím e-mailu.

2. Odpadové hospodářství

S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a způsobem uvedeným v projektové dokumentaci.

Prioritně se doporučuje využití použitých stavebních prvků vznikajících při odstraňování stavby v rámci další stavební činnosti původce, podmínkou však je, že stavební materiály nejsou znečištěny nebezpečnými látkami. V případě, že materiály nelze využít, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech – např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Moravských Budějovicích.

Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám.

Bude vedena průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi (dle § 39 odst. 1 zákona o odpadech a § 21 a dalšími vyhlášky č. 383/2001 Sb.). Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.

3. Ochrana přírody a krajiny

Orgán ochrany přírody a krajiny vydá po doplnění podkladů závazné stanovisko dle § 4, odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů k dotčení významného krajinného prvku vodního toku.

4. Ochrana ZPF

Podle předložené PD nedojde k dotčení zájmů ochrany ZPF. Během prací nesmí dojít ke zhoršení fyzikálních a chemických vlastností okolních zemědělských pozemků.

5. Ochrana PUPFL

Akce se nedotýká zájmů ochrany PUPFL.

Toto vyjádření není povolením nebo souhlasem, ani je nenahrazuje, a protože není rozhodnutím ve smyslu zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, nelze se proti němu odvolat.

RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru ŽP

Městský úřad Moravské Budějovice

Odbor životního prostředí

Nám. Míru 31, 676 00 Moravské Budějovice, tel. 568 408 311

VÁŠ DOPIS ZN :

ZE DNE :

Značka spisu : OŽP/2228/2016

Č.J. : OŽP/16860/2016

VYŘIZUJE : Ing. Jana Škodová, DiS.

TELEFON : 568 408 383

DATUM : 19.07.2016

Z Á V A Z N Ě S T A N O V I S K O

k dotčení významného krajinného prvku

ke stavbě „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1“ v k.ú. Jakubov - dle ustanovení § 4 odst.2 zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, jako orgán státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny příslušný podle § 77 odst. 3 zák.č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.) a jako místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád),

v y d á v á

podle § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. Kraji Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava (IČ 70890749) v zastoupení firmy Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, 625 00 Brno

s o u h l a s n é z á v a z n é s t a n o v i s k o

ke stavbě „III/36070 Jakubov – most ev.č.36070-1 na pozemcích p.č. 82/3, p.č. 117/3, p.č. 1191/1, p.č. 1246/4, p.č. 1246/37, p.č. 1246/38, p.č. 1246/39, p.č. 1260/1, p.č. 1260/2, p.č. 82/6, p.č. 117/2, p.č. 1191/2 v k.ú. Jakubov. Nový most je navržen jako kolmá železobetonová rámová konstrukce s náběhy u oper. Světlost nového mostního otvoru 6,2 m. Nový mostní otvor je oproti stávajícímu mírně zvětšen a zlepšuje odtokové poměry oproti stávajícímu stavu. Tvar koryta potoka v místech mostu bude mírně upraven do miskovitého tvaru. U opěr budou vytvořeny lavičky napojené na navazující terén před a za mostem. U opěry 1 bude zřízena zvýšená berma pro suchý průchod živočichů. Před a za mostem se koryto plynule napojí na stávající stav.

V rámci stavby dojde k odstranění zeravu východního, který by zasahoval do prostoru nové mostní římsy. V místech úpravy chodníku bude odstraněn keř.

Při akci budou dodrženy tyto podmínky:

1. Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“ (dále jen ČSN).

O d ů v o d n ě n í

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí obdržel žádost firmy Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., Osová 20, Brno zastupující Kraj Vysočina, Žižkova 57, Jihlava o vydání závazného stanoviska pro stavbu „III/36070 Jakubov – most ev.č.36070-1 v k.ú. Jakubov.

Most v obci Jakubov převádí silnici III/36070 přes vodní tok Jakubovský potok. Předmětem stavby je demolice stávajícího mostu a výstavba nového. Okolí stavby tvoří obytné domy, zahrady, zpevněné a nezpevněné plochy. Stávající využití všech pozemků zůstane zachováno.

Vzhledem ke zjištěným skutečnostem lze konstatovat, že z hlediska ustanovení § 4 odstavec 2 zák.č.114/1992 Sb. dojde rekonstrukcí mostu k dočasnému negativnímu dotčení zájmů chráněných tímto zákonem. Tyto lze minimalizovat dodržením výše stanovených podmínek.

Poučení

Závazné stanovisko je úkon učiněný správním orgánem na základě zákona, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí správního orgánu (ust. §149 odst. 1 správního řádu).

Proti závaznému stanovisku se nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout pouze v rámci odvolání podaného proti rozhodnutí ve věci samé. Nezákonné závazné stanovisko lze zrušit nebo změnit v přezkumném řízení, k němuž je příslušný správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který závazné stanovisko vydal. Zrušení nebo změna závazného stanoviska je v případě, kdy rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, již nabylo právní moci, důvodem obnovy řízení.

Otisk úředního razítka
RNDr. Tibor Andrejkovič
vedoucí odboru životního prostředí


Doručí se:

Projekční kancelář PRIS spol s r.o., Osová 20, 625 00 Brno
Obec Jakubov, 675 44 Lesonice

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Mor. Budějovice, odbor dopravy a silničního hospodářství, 676 00 Moravské
Budějovice

Došlo: 26.7.2016
Č.j.: 1083/2016 DAF
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Jlg. Lera



projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Akce: **III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1**

Obec Jakubov u Moravských Budějovic souhlasí s:

- předloženým záměrem
- s dočasným zábořem pozemků p. č. 117/3, 1191/1, 1246/4, 1246/39, v KÚ Jakubov u Moravských Budějovic

Podmínky souhlasu:

[Large handwritten signature/initials]

Obec Jakubov u Mor. Budějovic

Jakubov u Mor. Budějovic 155

675 44 Lesonice

Zastoupená: *Mgr. Miroslava Labeckou*

O B E C J A K U B O V
u M. B U D Ě J O V I C
6 7 5 4 4 L E S O N I C E

V dne 26.7.2016

Podpis: *[Signature]*

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: meno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008 514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806



Pomáhat a chránit

-28-

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA



Územní odbor Třebíč
Dopravní inspektorát

Č. j. KRPJ-6991-1/ČJ-2017-161006

Třebíč 18. ledna 2017

Počet stran: 2

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
OSO VÁ 717
625 00 BRNO

Projekt „III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070-1" - stanovisko pro stavební řízení

DI Policie ČR Třebíč po prostudování dokumentace zpracované firmou Projekční kancelář PRIS spol. s r.o., datum: 07/2016, č. zakázky: 16011, k výše uvedené akci dle ust. § 16 odst. 2 písm. b) zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, vydává:

- 1) **souhlasné stanovisko pro stavební řízení**
- 2) **souhlasné stanovisko s návrhem DIO**

za splnění následujících předpokladů:

- napojení na stávající silniční těleso musí být plynulé (nelze skokově měnit šířkové parametry komunikace)
- celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu
- bezpečnostní zařízení (zábradlí) musí být realizováno v souladu s ČSN 736110 čl. 15.2.4 a násl.
- práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz, nejméně 30 dní před plánovanou realizací je nutné opětovně předložit návrh umístění přechodného dopravního značení k odsouhlasení dle aktuální dopravní situace v lokalitě

por. Ing. Pavel Roudenský
komisař
974277253

npor. Ing. Jan Šrutka
vedoucí oddělení



Bráfova třída 1247/11
674 01 Třebíč

Tel.: 724273075
Fax:
Email: pavel.roudensky@pcr.cz
ID DS: x9nhptc



-29.1-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 9.9.2016
Č.j.: 15091/2016
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: ING. LERCH

strana 1/3

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.
Osová 20
625 00 BRNO

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE	MÍSTO/DATUM
/	PM041716/2016-203/Fi	Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	Brno 7.9.2016

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

(k.ú. Jakubov u Moravských Budějovice, ORP Moravské Budějovice; kraj Vysočina; ČHP 4-16-03)

Charakteristika akce:

Předmětem DSP je stavba nového mostu na silnici III/36070 v místě stávajícího mostu přes DVT Jakubovský potok v k.ú. Jakubov. Stávající most bude odstraněn. Investorem je Kraj Vysočina, PD zpracovala firma PRIS, s.r.o. Brno.

Charakteristika mostu: kolmá ŽB rámová konstrukce s náběhy u opěr, světlost 6,2 m, délka NK 7,6 m, šířka mostu 8,5 m. NK tvoří dřevěný parapetní dvoutrám, délka mostu 34,35 m, délka přemostění 33,11 m, šířka mostu 3,80 m, založení hlubinně na mikropilotách, oboustranné zábradlí.

Most provede pouze průtok Q_{20} (471,09 m n.m.) z důvodu umístění stavby v intravilánu, avšak oproti proti stávajícímu mostu odtokové poměry zlepšuje. Nově navržená mostovka je cca o 0 - 28 cm (v ose) výše než u stávajícího mostu.

Tvar koryta pod mostem bude upraven do miskovitého tvaru, koryto před a za mostem napojeno na stávající tvar. Koryto pod mostem bude opevněno kam.dlažbou do betonu, ukončení betonovými prahy. V rámci stavby bude provedeno kácení dřevin.

Přímým správcem DVT Jakubovský potok je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Náměšť n/Osl., lokalita leží v záplavovém území.

Souřadnice mostu neuvedeny.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 a § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek správce vodního toku.

Upozorňujeme:

1. Lávka se nachází v záplavovém území, ne v zátopném (viz průvodní zpráva, kap.10.1.3).
2. Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě a v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.
Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby
3. Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
4. Prováděním stavby nesmí dojít ke zhoršení stávajících odtokových poměrů.
5. Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.

II. Vyjádření správce DVT Jakubovský potok

Jako správce vodního toku (Povodí Moravy, s.p., provoz Náměšť n/Osl) s předloženým záměrem souhlasíme za předpokladu dodržení následujících podmínek:

1. V textové části DSP i v situaci bude doplněn popis a rozsah opevnění koryta vodního toku pod mostem.
2. Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů a koryta toku nad rámec nezbytných stavebních prací, ke znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu vodního toku.
3. Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.), které budou předloženy vodohospodářskému dispečinku Povodí Moravy, s.p. k vyjádření. Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
4. Přímému správci (Povodí Moravy, s.p. provoz Náměšť nad Oslavou, provozní technik David Jura, DiS, tel. 568 620 417, 725705637, jura@pmo.cz) bude v min. týdenním časovém předstihu oznámeno zahájení a ukončení prací, správce bude přizván ke kontrolním dnům. Veškeré stavební práce v korytě toku a do 8 m od břehové hrany budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.
5. Kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a přímým správcem toku.
6. Po ukončení stavebních prací musí být odstraněn veškerý přebytečný materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích, dotčené pozemky uklizeny a upraveny.
7. Přímý správce bude dále přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení (ve výšk. systému Balt. po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

III. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů

Upozorňujeme, že navržený záměr se dotkne majetku ČR, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. („Jakubovský 67 A“ - číslo majetku HM 905839) , pro vydání rozhodnutí příslušného orgánu státní správy je nutné získat práva k dotčenému majetku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku závodu Dyje (Náměšť n/Osl, Husova 760, tel. 541637111, fax 541211404).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné podat písemnou žádost příslušnému závodu s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace,
- pozemky, kterých se akce dotýká, k.ú., případně další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p., (úpravy, apod.) – rozsah dotčení (zábor dočasný a trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky)
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p., k příslušnému stupni PD (kopie tohoto stanoviska).

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-13-


Ing. Pavel Biza
vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí : provoz Náměšť n/Osl
ZD – útvar správy majetku



-30-

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 23. 8. 2016
Č.j.: 1236/2016
Číslo zakázky: 10001
Vyřizuje: J. Lenc

strana 1/1

PRIS projekční kancelář spol. s r.o.

Osová 20

625 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

PM41716/2016-419/Ju

VYŘIZUJE

Ing. Michaela Juříčková

+420 541 637 562

jurickova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM

Brno

18. srpna 2016

Havarijní a Povodňový plán pro stavbu „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1“ – stanovisko

Povodí Moravy, s.p. byl předložen „slepý“ Havarijní a Povodňový plán pro stavbu „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1“ se žádostí o stanovisko.

Havarijní plán byl vypracován na základě ustanovení § 39, odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon), v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 450/2005 Sb. ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.

Povodňový plán stavby byl vypracován na základě ustanovení § 71, odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění (vodní zákon).

K předloženému havarijnímu plánu máme následující:

Do havarijního plánu je třeba doplnit zhotovitele stavby, osoby odpovědné za dodržování plnění havarijního plánu včetně tel. spojení, místně příslušný vodoprávní úřad, termín zahájení a ukončení stavby.

K předloženému povodňovému plánu máme následující:

Do povodňového plánu je třeba doplnit konkrétní stupně povodňové aktivity platné pro stavbu (odst. 6. Organizace povodňové služby).

Dále je třeba doplnit osoby odpovědné za dodržování plnění povodňového plánu včetně tel. spojení.


Zahájení prací požadujeme oznámit provozu Povodí Moravy, s.p. v Náměšti nad Oslavou.

S pozdravem


Ing. Marek Viskot

vedoucí vodohospodářského dispečinku


Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-23-



Příloha

1x HP a PP

KOORDINAČNÍ SITUACE 1:100



AKCE III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

OBJEDNATEL DOKUMENTACE: KRAJ VYSOČINA Žďárská 57/1882 587 55 JIHLAVA
Kraj Vysočina
OBEC JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC 155 675 44 LESONICE

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE: PRIS PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS s.r.o. ČESKÁ 26, 102 00 PRAHA
Hlavní inženýr projektu: Ing. J. Brůha

Při dodržení podmínek VY 5041/59/16 ze dne 7. 1. 2016 souhlasíme se stavbou. Za společnost CSP: Česká telekomunikační infrastruktura a.s.

Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3 DIČ: CZ04084063
B 158

DSP			
SOUBOR VÝSTĚH: SÚJTH		VÝŠOVÝ VÝSTĚH: EP	
VÝSLEDKOVÝ PROJEKTANT	Ing. J. Brůha	PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS s.r.o.	
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Ing. J. Brůha	ČESKÁ 26, 102 00 PRAHA	
VÝPRAVČOVNÍK	Ing. J. Brůha		
KONTROLA	Ing. J. Brůha		
DATA	2016		
FORMÁT	A4		
ČÍSLO	1		
ČÍSLO ZÁKAZY	1001		
ANOTACE	1001		
ČÍSLO SOUPRAVY	1001		
ČÍSLO VÝSTĚHU	1001		
NAZEV PRŮJEDY: KOORDINAČNÍ SITUACE		B2	



Došlo: 22.8.2016
Č.j.: 1250/2016
Číslo zakázky: 16001
Vyrizuje: ING. LERCH

E.ON Česká republika, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. David Lerch
Osová 717/20
62500 Brno

E.ON Česká republika, s.r.o.

Regionální správa Jihlava
Riegrova 348/78
674 01 Třebíč
www.eon.cz

Zdeněk Jelínek
T +420-54514-4468
zdenek.jelinek@eon.cz

Naše značka
Z0364-16135168

Třebíč, 16.08.2016

Souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s.

Toto vyjádření vydává společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR) jednající jako zástupce společnosti E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).

ECZR byla předložena žádost o vyjádření ke stavbě a činnosti v ochranném pásmu (dále jen OP):

Podzemní vedení NN
Nadzemní vedení NN

Jedná se o akci: „III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1“. K zásahům do OP dochází v místě stavby, katastrální území, parc. č.: KÚ Jakubov u Moravských Budějovic (656551),.

ECZR jako zástupce ECD souhlasí s provedením výše uvedené akce v OP zařízení distribuční soustavy při splnění těchto podmínek:

Kabelové vedení v prostupu opěrnou zídou bude uloženo do chráničky AROT a dále:

- 1) V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 15066
IČ: 257 33 591
DIČ: CZ25733591



- 2) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- 3) Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
- 4) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- 5) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhradujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- 6) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- 7) Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
- 8) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- 9) Po dokončení stavby a činnosti připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.



- 10) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 15.08.2016.
- 11) Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN.
Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
- 12) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN Regionální správa, Zdeněk Jelínek,
tel.: 54514-4468,
email: zdenek.jelinek@eon.cz

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Česká republika, s.r.o.

E.ON Česká republika, s.r.o.
Regionální správa
Jihlava

Došlo: 22. 8. 2016
Č.j.: 1227/2016
Číslo zakázky: 16.001
Vyřizuje: ING. LERCH

E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Ing. David Lerch
Osová 717/20
62500 Brno

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Jihlava

Havlíčková 62

Jihlava

www.eon.cz

Dana Hudečková

T +420-545144438

dana.hudeckova@eon.cz

Naše značka

D8626-16135139

Jihlava, 15.08.2016

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho
blízkosti.**

Investor stavby: Kraj Vysočina
Název stavby: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070 – 1
Místo stavby: KÚ Jakubov u Moravských Budějovic (656551),

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí připojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 800 77 33 22.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Nadzemní vedení NN

Ke stavbě a činnostem v ochranných pásmech (dále jen OP) nadzemního vedení, podzemního vedení nebo elektrických stanic je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.

Sídlo společnosti:

F.A. Gerstnera 2151/6

370 49 České Budějovice

Společnost je zapsána

v Obchodním rejstříku

vedeném Krajským soudem

v Českých Budějovicích,

oddíl C., vložka 15066

IČ: 257 33 591

DIČ: CZ25733591

Vaše žádost byla předána na Regionální správu technikovi RS p. Jelínkovi, která vydá souhlas se stavbou a činností v OP zařízení distribuční soustavy v provozování ECD.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
2. Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a musí odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
3. Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen provést v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu na určených místech podle pokynů zaměstnanců ECZR pro jednoznačné stanovení jeho polohy. **Vytýčení kabelů VN, NN zajistí Tomáš Chytka, tel.: 54 514-4459, email: tomas.chytka@eon.cz.**
4. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
5. Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
6. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
8. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
9. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 22 55 77**.

Kontakty správců zařízení:

VN+NN

Regionální správa, Zdeněk Jelínek,
tel.: 54514-4468,
email: zdenek.jelinek@eon.cz

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 15.08.2017.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:

- zeleně plně podzemní vedení NN
- zeleně čárkovaně nadzemní vedení NN

Při vytýčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.

E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČ: 25182213, DIČ: CZ25182213

110

Příloha: Orazítkováná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy


Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*





Projekční kancelář PRIS spol.
s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

naše značka
5001342976

vyřizuje
Oto Valehrach DiS.

datum
03.08.2016

Věc:

III/36070 Jakubov - most ev.č. 36070-1

K.ú. - p.č.: Jakubov u Moravských Budějovic

Stavebník: Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, 58601 Jihlava

Účel stanoviska: Povolení stavby - stavební režim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený RWE Distribuční služby, s.r.o., vydává toto stanovisko:

V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynovod PE dn 110 a STL přípojka PE dn 25 ve správě RWE GasNet, s.r.o. V místě přechodu přes Jakubovský potok uložen plynovod v ochranné trubce PE dn 160.

V ochranném pásmu plynárenského zařízení budou práce prováděny výhradně ručním způsobem.

Těleso mostu, sloupy NN, VO, svislé dopravní značení, základové patky oplocení situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu.

Požadujeme dodržení minimální vzdálenosti při souběhu kanalizace s plynárenským zařízením 1000 mm.

Nové kanalizační vpusti situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (minimální vzdálenost mezi povrchem plynovodu a vpusti 500 mm).

V rozsahu této stavby souhlasíme s povolením stavby dle zákona 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas platí pro územní řízení, řízení o územním souhlasu, veřejnoprávní smlouvy pro umístění stavby, zjednodušené územní řízení, ohlášení, stavební řízení, společné územní a stavební řízení, veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby nebo oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora.

V zájmovém území se mohou nacházet plynárenská zařízení jiných vlastníků či správců, případně i dlouhodobě nefunkční/neprovozovaná plynárenská zařízení bez dostupných informací o jejich poloze a vlastnictví.

Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost stavebníka za vzniklé škody.

Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:

1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. tržací práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).

2) Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.

RWE Distribuční služby, s.r.o.

Plynárenská 499/1
Zábrdovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
I www.rwe.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

3) Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebník nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.

5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.

6) Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

7) Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.

8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.

10) Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.

11) Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.

13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.

14) Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

Platí pouze pro území vyznačené v příloze tohoto stanoviska a to 24 měsíců ode dne jeho vydání.

V případě dotčení pozemku v majetku RWE kontaktujte prosím RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, činnost "Smluvní vztahy - pozemky a budovy plynárenských zařízení",



případně na Zákaznické lince 840 11 33 55.

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001342976 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zákaznická linka 840 11 33 55.

Oto Valehrach DiS.
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
RWE Distribuční služby, s.r.o.


oto.valehrach@rwe.cz

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele



Legenda:

linie plynovodu	NTL
	STL
nefunkční	VTL
	WTL
výstavba	
regulační stanice	
ochranné zařízení	33
	44
elektropřipojka	
kabel protikoroziční ochrany	
anodové uzemnění	
stanice katodové ochrany	



AKCE

III/36070 Jak

OBJEDNATEL DOKUMENTACE:

KRAJ VYSOČINA
ZIZKOVA 571882
587 33 JIHLAVA

OBEC JAKUBOV U MOR. BUD.
JAKUBOV U MOR. BUDĚJOVIC 155
675 44 LESONICE

ZHOTOVITEL DOKUMENTACE:

Hlavní inženýr projektu:
Ing. Jiří Šrubař

SOUBRAD SYSTÉM

S-ITSK

VEDOUcí PROJEKTANT

Ing. Jiří ŠRUBAŘ

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT

Ing. David LERCH

VYPRACOVAL

Ing. David LERCH

KONTROLOVAL

Ing. Martin ŘEPAKA

KRAJ VYSOČINA


K.U. JAKUBOV U MOR.

NÁZEV AKCE

III/36070 JAK
- MOST EV.Č.

NÁZEV PŘÍLOHY

KOORDINAČNÍ

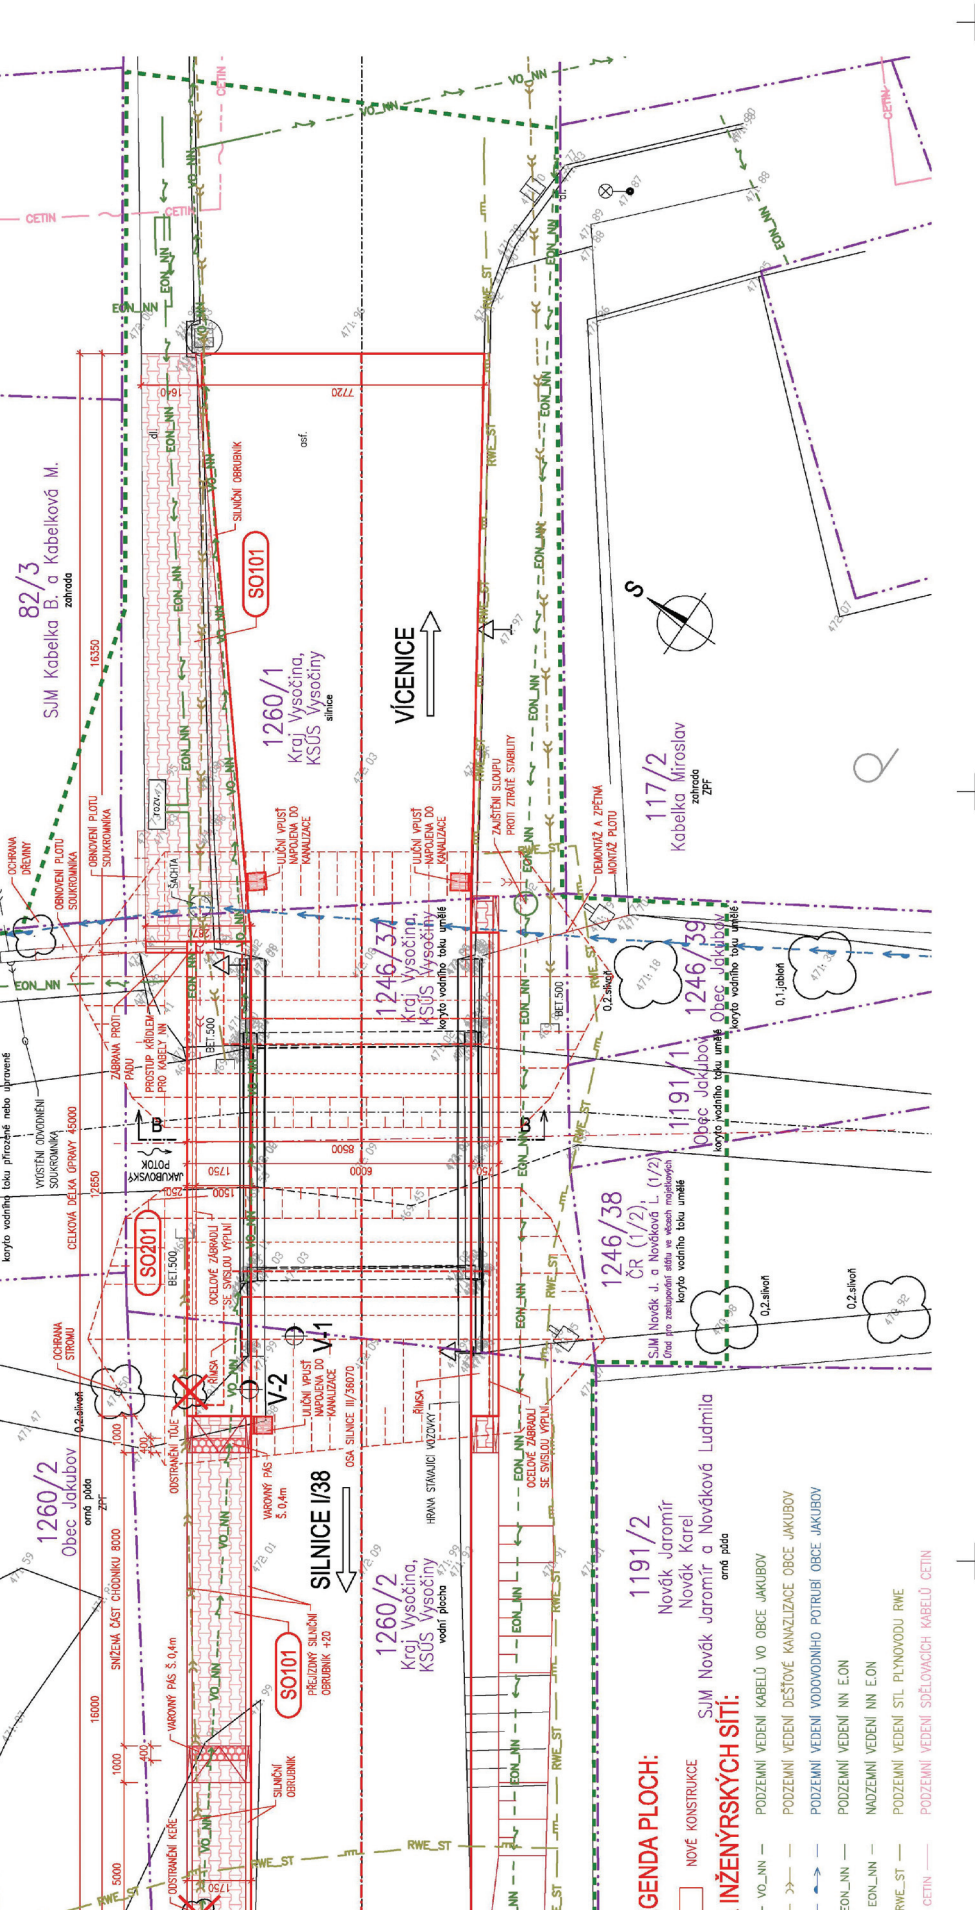

GENDA PLOCH:

NOVÉ KONSTRUKCE

INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- PODZEMNÍ VEDENÍ KABELŮ VO OBCE JAKUBOV
- PODZEMNÍ VEDENÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACE OBCE JAKUBOV
- PODZEMNÍ VEDENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ OBCE JAKUBOV
- PODZEMNÍ VEDENÍ NN EON
- NADZEMNÍ VEDENÍ NN EON
- PODZEMNÍ VEDENÍ STYL PLYNOVODU RWE
- PODZEMNÍ VEDENÍ SOĎLOVACÍCH KABELŮ ČETIN

1191/2

Novák Jaromír

Novák Karel

Novák Jaromír a Nováková Ludmila

orná páda

SJM Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1246/38

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1246/39

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1246/37

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1260/1

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1260/2

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1260/3

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

1260/4

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)

Novák Jaromír a Nováková L. (1/2)



-35-

projektční kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 26.7.2016

Č.j.: 1078/2016

Číslo zakázky: 16001

Vyřizuje: Ing. Lerech

Akce: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

Já, níže podepsaný, jako vlastník parcely č. 82/3 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem
- s dočasným zábořem pozemku č. 82/3 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746)

Podmínky souhlasu:

Bohuslav Kabelka, č. p. 138, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu: 203679035

Podpis: [signature]

Marie Kabelková, č. p. 138, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu: 109918861

Podpis: Marie Kabelková

V: [signature]

Dne: 22.7.2016

tel.: 547 212 053

602 756 176

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

č.ú. 95008-514 / 0600

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806



-36-

projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 25.7.2016

Č.j.: 1066/2016

Číslo zakázky: 16001

Vyřizuje: LERCH

Akce: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

Já, níže podepsaný, jako spoluvlastník parcely č. 117/2 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem

Podmínky souhlasu: _____

Ing. Miroslav Kabelka, č.p. 137, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu: 205200089

Podpis: _____

V: Jakubov _____

Dne: 21.7.2016

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806

ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH
RAŠÍNOVO NÁBŘEŽÍ 390/42, 128 00 PRAHA 2
ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ BRNO

ODBOR ODLOUČENÉ PRACOVIŠTĚ JIHLAVA,
TOLSTÉHO 15, 586 01 JIHLAVA

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 25. 7. 2016
Č.j.: 1069/2016 DAF
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Ing. Lerou
.....



6457/BJI/2016-BJIM

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 717/20
62500 Brno

VÁŠ DOPIS ZN.: D/S – 1260/2016 - Ler
PŘIJATO DNE: 20. 7. 2016
NAŠE Č.J.: UZSVM/BJI/6733/2016-BJIM

VYŘIZUJE: Brabencová Naďa
ÚTVAR: oddělení Hospodaření s majetkem
TELEFON: +420 567 551 207
E-MAIL: Nada.Brabencova@uzsvm.cz
DAT.SCHRÁNKA: rq6fs9a
DATUM: 22. července 2016

Sdělení – k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor Odloučené pracoviště Jihlava obdržel dne 20. 7. 2016 Vaši žádost o souhlas se záměrem a dočasným zábořem v rámci akce **III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1**, kterým bude dotčen pozemek **parc. č. 1246/38**, vodní plocha, koryto vodního toku umělé, v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic.

Sdělujeme Vám, že předmětný pozemek je v rozsahu id. ½ ve vlastnictví fyzických osob a v rozsahu id. ½ ve vlastnictví České republiky, přičemž právo hospodařit s majetkem státu přísluší státnímu podniku: **Povodí Moravy, s.p.**, Dřevařská 932/11, 602 00 Brno.

Z tohoto důvodu se, prosím, se svojí žádostí obraťte na výše uvedený státní subjekt.

S pozdravem

Ing. Bc. Ota Kovář, CSc.
ředitel odboru Odloučené pracoviště Jihlava

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545Projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 BrnoDošlo: 28.7.2016
Č.j.: 1058/2016
Číslo zakázky: 16001
Vyřizuje: Ing. Lerch
.....Akce: **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1**

Já, níže podepsaný, jako spoluvlastník parcely č. 82/6 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem

Podmínky souhlasu:

Karel Benáček, č. p. 140, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu: 112997225

Podpis: Karel Benáček

Marie Benáčková, č. p. 140, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu: 205116990

Podpis: Marie Benáčková

V: J. Jakubov

Dne: 27.7.2016

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545projektční kancelář PRIS spol. s r.o.
Osová 20, 625 00 Brno

29.7. 2016

11/13/2016

číslo zakázky:

16001

číslo:

Ing. Lerch

Akce: **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1**

Já, níže podepsaný, jako spovlastník parcel č. 1246/38 a 1191/2 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem
- s dočasným zábořem pozemku č. 1246/38 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746)

Podmínky souhlasu:

*udržet k poškození plotu ani
jeho základu***Jaromír Novák, č. p. 16, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic**Číslo občanského průkazu: *204584230*Podpis: *[signature]***Ludmila Nováková, č. p. 16, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic**Číslo občanského průkazu: *205260635*Podpis: *Nováková Ludmila*V: *Jakubov*Dne: *27.7.2016*

tel.:

547 212 053

602 756 176

web:

www.pris.cz

e-mail:

jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

č.ú. 95008-514 / 0600

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806



-40-

projektová kancelář spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Projektová kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Číslo: 28.7.2016
Objekt: 1191/2016
Číslo zakázky: 36070
Vytvořeno: Ing. Lerch

Akce: **III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1**

Já, níže podepsaný, jako spoluvlastník parcely č. 1191/2 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem

Podmínky souhlasu:

nedoje k poškození plotu ani jeho základu

Jaromír Novák, č.p. 16, 675 44 Jakubov u Moravských Budějovic

Číslo občanského průkazu:


Podpis:

V: Jakubov u 45

Dne: 27.7.2016

tel.: 547 212 053
602 756 176
web: www.pris.cz
e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank
č.ú. 95008-514 / 0600
IČ: 46974806
DIČ: CZ46974806



-41-

projekční kancelář spol. s r.o. LERCH

Projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Osová 20, 625 00 Brno

Došlo: 1.8.2016

Č.j.: 1123/2016

Číslo zakázky: 16001

Osová 20, 625 00 BRNO

Zapsána v OR, vedeným KS v Brně v oddíle C, vložka 7545
na základě usnesení KOS v Brně, č.j. C 7545

Akce: III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

Já, níže podepsaný, jako spoluvlastník parcely č. 1991/2 v k. ú. Jakubov u Moravských Budějovic (590746) souhlasím:

- s navrhovaným výše uvedeným záměrem

Podmínky souhlasu:

Karel Novák, Pod Strání 2155/9, Strašnice, 10000 Praha 10

Číslo občanského průkazu: 109 148 326

Podpis: [signature]

V: [signature]

Dne: 28.7.2016

tel.: 547 212 053

602 756 176

web: www.pris.cz

e-mail: jmeno.prijmeni@pris.cz

Bankovní spojení: MONETA Money Bank

č.ú. 95008-514 / 0600

IČ: 46974806

DIČ: CZ46974806

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/8844/2017/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 10040/2017
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 20.04.2017



OZNÁMENÍ
O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje PRIS spol. s r. o., IČO 46974806, Osová 20, 625 00 Brno

(dále jen "stavebník") dne 05.04.2017 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:

III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070 - 1

na pozemcích parc. č. 82/3, 117/3, 1191/1, 1246/4, 1246/37, 1246/38, 1246/39, 1260/1, 1260/2, 82/6, 117/2, 1191/2 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Úprava chodníku

- Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě a jeho úprava před a za mostem. Před mostem bude chodník upraven od ZÚ. V místech výjezdu z obslužné plochy, k obsluze kontejnerů na odpady, bude úroveň chodníku snížena na přejezdnou výšku +20 mm. Za mostem bude chodník plynule napojen na stávající stav v délce cca 15 m.
- Úprava chodníku bude obsahem samostatného objektu. Náklady na úpravu chodníku budou hrazeny obcí Jakubov u Moravských Budějovic.

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

SO 201 - Most v obci Jakubov přes Jakubovský potok

- Záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu novou mostní konstrukcí se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitický rám o rozpětí 6,9 m. Tloušťka stěn bude 0,7 m a mocnost příčle rámu v ose komunikace 0,4 m. Založení stavby je hlubinné, na mikropilotách.
- Vozovka na mostě bude dvouvrstvá, z asfaltového betonu v celkové tl. 90 mm.
- U kraje opěr na levé straně se nachází vústění kanalizace obce. V rámci demolice bude vyústění na délce cca 4 m nahrazeno a napřímeno. Vzhledem k poloze kanalizace bude opěra oproti příčli na levé straně užší a příčle s chodníkem vykonzolována. Ostatní vyústění obecní dešťové kanalizace, dotčené stavbou, se na minimální délku cca 4,0 m obnoví.
- Chodník za mostem bude ukončen plentovací zídou vetknutou do křídla. Na zídce bude osazena zábrana proti pádu osob. V zídce bude proveden prostup pro kabel NN spol. E.ON, který bude vložen do půlné chráničky.
- Nový mostní otvor převede bez rezervy hladinu Q_{20} .

- Tvar koryta potoka v místech mostu bude mírně upraven do miskovitého tvaru. U opěr budou vytvořeny lavičky napojené na navazující terén před a za mostem. Dle požadavku odboru životního prostředí je u opěry 1 zvýšená berma pro suchý průchod živočichů. Průběh a sklon potoka zůstane prakticky zachován. Před a za mostem se koryto plynule napojí na stávající stav.
- Koryto pod mostem a v jeho okolí bude zpevněno z kamene do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení stavebního řízení, ve kterém podle § 112 odst. 2 stavebního zákona upouští od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohou uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy do

15 dnů od doručení tohoto oznámení.

K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Moravské Budějovice, úřední dny Po, St 8:00 - 17:00, Út, Čt, Pá 8:00 - 14:00).

Poučení:

Účastník řízení může podle § 114 odst. 1 stavebního zákona uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které překračují uvedený rozsah, se nepřihlíží. K námitkám účastníků řízení, které byly nebo mohly být uplatněny při územním řízení, při pořizování regulačního plánu nebo při vydání územního opatření o stavební uzávěře anebo územního opatření o asanaci území, se podle § 114 odst. 2 stavebního zákona nepřihlíží.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Obdrží:

účastníci (dodejky)

PRIS spol. s r. o., IDDS: 64uu6mg

Karel Benáček, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 140, 675 44 Lesonice

Marie Benáčková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 140, 675 44 Lesonice

Bohuslav Kabelka, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 138, 675 44 Lesonice

Marie Kabelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 138, 675 44 Lesonice

Jaromír Novák, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 16, 675 44 Lesonice

Karel Novák, Pod strání č.p. 2155/9, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ludmila Nováková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 16, 675 44 Lesonice

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, IDDS: fdbdvfmf

GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ústředí Útvary generálního ředitele, IDDS: 96vaa2e

dotčené správní úřady

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru
č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské
Budějovice 2

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, IDDS: x9nhptc

ostatní

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS:
vzxuww8

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D, Odbor dopravy a silničního hospodářství
náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

SPIS. ZN.: ODSH/8844/2017/Hu
Č.J.: MUMB/ODSH/ 13592/2017
VYŘIZUJE: Bc. Jana Hutařová
TEL.: 568 408 356
E-MAIL: jhutarova@mbudejovice.cz
DATUM: 08.06.2017



ROZHODNUTÍ
STAVEBNÍ POVOLENÍ

Výroková část:

Městský úřad Moravské Budějovice, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů a § 15 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 109 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 05.04.2017 podal

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, IČO 00090450, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava,
kterého zastupuje PRIS spol. s r. o., IČO 46974806, Osová 20, 625 00 Brno

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070 - 1

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 82/3, 82/6, 117/2, 117/3, 1191/1, 1191/2, 1246/4, 1246/37, 1246/38, 1246/39, 1260/1, 1260/2 v katastrálním území Jakubov u Moravských Budějovic.

Stavba obsahuje:

SO 101 - Úprava chodníku

- Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě a jeho úprava před a za mostem. Před mostem bude chodník upraven od ZÚ. V místech výjezdu z obslužné plochy, k obsluze kontejnerů na odpady, bude úroveň chodníku snížena na přejezdnou výšku +20 mm. Za mostem bude chodník plynule napojen na stávající stav v délce cca 15 m.
- Úprava chodníku bude obsahem samostatného objektu. Náklady na úpravu chodníku budou hrazeny obcí Jakubov u Moravských Budějovic.

SO 182 - Dopravně inženýrská opatření

SO 201 - Most v obci Jakubov přes Jakubovský potok

- Záměrem stavby je náhrada stávajícího mostu novou mostní konstrukcí se zavěšenými křídly. Nosnou konstrukci tvoří ŽB monolitický rám o rozpětí 6,9 m. Tloušťka stěn bude 0,7 m a mocnost příčle rámu v ose komunikace 0,4 m. Založení stavby je hlubinné, na mikropilotách.
- Vozovka na mostě bude dvouvrstvá, z asfaltového betonu v celkové tl. 90 mm.
- U kraje opěr na levé straně se nachází výústění kanalizace obce. V rámci demolice bude vyústění na délce cca 4 m nahrazeno a napřímeno. Vzhledem k poloze kanalizace bude opěra oproti příčli na levé straně užší a příčel s chodníkem vykonzolována. Ostatní vyústění obecní dešťové kanalizace, dotčené stavbou, se na minimální délku cca 4,0 m obnoví.
- Chodník za mostem bude ukončen plentovací zídka vetknutou do křídla. Na zídce bude osazena zábrana proti pádu osob. V zídce bude proveden prostup pro kabel NN spol. E.ON, který bude vložen do půlené chráničky.
- Nový mostní otvor převede bez rezervy hladinu Q_{20} .
- Tvar koryta potoka v místech mostu bude mírně upraven do miskovitého tvaru. U opěr budou vytvořeny lavičky napojené na navazující terén před a za mostem. Dle požadavku odboru životního prostředí je u opěry 1 zvýšená berma pro suchý průchod živočichů. Průběh a sklon potoka zůstane prakticky zachován. Před a za mostem se koryto plynule napojí na stávající stav.
- Koryto pod mostem a v jeho okolí bude zpevněno z kamene do betonu. Zpevnění bude ukončeno betonovými prahy.

II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené stavebním úřadem ověřenou autoriz. inženýrem pro mosty a inž. konstrukce Ing. Jiří Šrubař ČKAIT 1000884. Případné změny musí být předem projednány a povoleny podle příslušného ustanovení stavebního zákona.
2. Stavebník bude stavbu realizovat pouze na pozemcích, ke kterým mu vzniklo vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu.
3. Při provádění stavby je stavebník podle § 152 odst. 3 stavebního zákona povinen zejména:
 - **Oznámit speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, jméno stavbyvedoucího (zodpovědné osoby).**
 - Zajistit, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popř. jejich kopie.
 - Ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
4. Stavba bude realizována odbornou firmou s oprávněním k provádění dopravních staveb.
5. Stavebník je povinen dosažení dané etapy výstavby stavebnímu úřadu předem oznámit.
6. Před zahájením zemních prací budou vytyčeny všechny dotčené inženýrské sítě a zajištěna jejich ochrana v souladu s ČSN 763005. Vytýčení bude provedeno za účasti příslušných vlastníků (správců) těchto sítí a budou respektovány podmínky jejich vyjádření. S tímto vytýčením musí být seznámeni pracovníci stavebního podnikatele, kteří budou provádět stavební práce. Případné přeložky budou povoleny příslušnými stavebními úřady a provedeny před zahájením prací. Rovněž nesmí být poškozena vzdušná vedení.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména příslušná ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., tj. zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a jeho prováděcího předpisu, tj. nař. vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích) a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi.
8. Stavebník zajistí prostorové vytýčení stavby odborně způsobilou osobou.
9. Stavební práce budou probíhat tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost silničního provozu. Při stavbě nebude výkopek ukládán na silnici.
10. Stavebník zajistí vzájemnou věcnou a časovou koordinaci realizace jednotlivých stavebních objektů předmětné stavby. Po dobu realizace stavby stavebník zajistí možnost příjezdu a přístupu ke všem pozemkům i objektům, které se nacházejí v blízkosti staveniště. Případné omezení příjezdu stavebník včas projedná s vlastníky, příp. uživateli, těchto pozemků; příjezd pro sanitní a hasičské vozy musí

být zajištěn trvale. Je rovněž třeba zajistit trvalý přístup správců sítí (zařízení) do prostoru jejich umístění v případě havárie.

11. Po dokončení stavby stavebník zajistí uvedení pozemních komunikací poškozených prokazatelně vlivem staveništní dopravy do odpovídajícího stavebně technického stavu, a to v dohodě s jednotlivými vlastníky (správcí) dotčených pozemních komunikací. Následně stavebník předmětné pozemní komunikace protokolárně předá jejich vlastníkům (správcům).
12. Stavba musí respektovat příslušné normy, zejména ČSN 736201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 752130 „Křížení a souběhy vodních toků s drahami, pozemními komunikacemi a vedením“.
13. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb. - o technických požadavcích na výstavbu, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb, a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a předpisů na stavbu se vztahujících.
14. Provedení stavby musí vyhovovat ustanovením vyhlášky č. 398/2009 Sb., která stanoví obecné tech. požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb.
15. Na stavbě nebo na staveništi musí být k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady, týkající se provádění stavby nebo její změny (popřípadě jejich kopie) a musí být veden stavební deník.
16. Při provádění stavby nesmí být narušeny nadzemní a podzemní stávající sdělovací kabely, zařízení, vedení a potrubí. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen vlastník tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
17. Při provádění prací je třeba si počínat tak, aby bylo co nejméně omezeno a rušeno užívání sousedních pozemků nebo staveb a aby nebyla způsobena škoda vlastníkům sousedních pozemků nebo staveb - zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení práv vlastníků sousedních pozemků nebo staveb, k ohrožení zdraví a života osob, k poškozování majetku a ničení zeleně, k nepořádku na staveništi,...apod.
18. Při provádění stavby nesmí být také nad přípustnou míru znečišťováno životní prostředí a přilehlé komunikace, okolní zástavba nesmí být nad přípustnou míru obtěžována hlukem, prachem a vibracemi. Zároveň také nesmí dojít ke znečišťování terénu, povrchových a podzemních vod ropnými a jinými škodlivými látkami. Po skončení prací je stavebník povinen uvést okolí stavby (sousední pozemek nebo stavbu) do původního nebo náležitého stavu.
19. S odpadem, vznikajícím při stavební činnosti, bude nakládáno v souladu se zákonem č.185/2001 Sb., o odpadech a ostatními souvisejícími předpisy v odpadovém hospodářství (obaly od stavebních materiálů nesmí být likvidovány spalováním na místě).
20. V průběhu stavby budou jednotlivé stavební práce prováděny tak, aby byl zajištěn bezpečný přístup a příjezd k jednotlivým pozemkům anebo stavbám dotčených shora uvedenou stavbou.
21. Terén pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou, bude po provedení stavebních prací uveden zhotovitelem stavby do původního nebo náležitého stavu.
22. V blízkosti vodních toků nebudou volně skladovány závadné látky a lehce odplavitelný materiál.
23. Dokončenou stavbu lze podle ustanovení § 122 stavebního zákona užívat na základě vydaného kolaudačního souhlasu, který vydá speciální stavební úřad na žádost stavebníka. Stavebník je povinen oznámit dokončení stavby podle § 120 stavební zákon a doložit potřebné doklady:
 - Stanovisko Policie ČR, DI Třebíč
 - atesty výrobků, certifikáty, posudky atd.
 - geometrický plán,
 - živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku firmy, která stavbu prováděla,
 - evidenci s nakládáním s odpady,
 - skutečné provedení stavby a předávací protokol,
24. Stavba, na kterou se toto stavební povolení vztahuje, bude dokončena do **31.12.2019**.
25. Pokud bude použito přechodné dopravní značení, musí být v dostatečném předstihu požádán příslušný silniční úřad o vydání souhlasu o přechodné stanovení úpravy provozu na pozemní komunikaci.
26. Před uvedením stavby do provozu musí stavebník požádat příslušný úřad o **stanovení místní úpravy provozu** dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve shodě s projektovou

dokumentací, případně jeho doplnění při místním šetření před vydáním rozhodnutí o předčasném užívání stavby, případně kolaudačního souhlasu.

27. Budou dodrženy podmínky stanoviska Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 18.1.2017 č. j. KRPJ-6991-1/ČJ-2016-161006:

- *Napojení opravované komunikace na stávající silniční těleso, musí být plynulé (nelze šířku komunikace měnit skokově.)*
- *Celá stavba musí být realizována v souladu s vyhl. 398/20009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb osobami s omezenou schopností orientace a pohybu*
- *Bezpečnostní zařízení (zábradlí) musí být umístěno a realizováno v souladu s ČSN 736110 čl. 15.2.4 a násl.*
- *Práce v blízkosti komunikací při realizaci je nutno koncipovat takovým způsobem, aby byl v co nejmenší míře omezen silniční provoz. V případě omezení silničního provozu pohybem stavebních mechanismů, pracovní činností apod., je nutno zdejšímu DI nejméně 30 dní před plánovanou realizací přeložit návrh přechodného dopravního značení..*

28. Budou dodrženy podmínky vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 18.7.2017, č.j. MUMB/OŽP/16762/2016, které stanoví:

Odpadové hospodářství:

- *S odpady, které vzniknou při realizaci projektu, bude nakládáno v souladu s povinnostmi původců odpadů dle § 16 zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.*
- *Nebudou-li odpady Vámi využity, budou předány k využití popř. odstranění pouze oprávněné osobě k jejich převzetí podle § 12 odst. 3 zákona o odpadech - např. skládka v Petrůvkách, skládka Borek u Dačic, sběrný dvůr v Moravských Budějovicích.*
- *Odpadem se nestává nekontaminovaná zemina a jiný přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud bude použit v přirozeném stavu pro účely stavby v místě, kde byl vytěžen, např. k terénním úpravám. Doklady o zákonném využití nebo odstranění odpadů budou předloženy na odbor ŽP před podáním žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, případně před oznámením o užívání stavby. Z dokladů musí být patrné, jaký odpad a v jakém množství byl předán oprávněné osobě, identifikační údaje této osoby (název, sídlo, IČ) a datum předání odpadů. Tato evidence bude předložena při kolaudaci včetně dokladů o předání odpadů k využití popř. odstranění.*

29. Budou respektovány podmínky závazného stanoviska Městského úřadu Moravské Budějovice, odboru životního prostředí ze dne 19.7.2016 pod č. j. MUMB/OŽP/16860/2016, které stanoví:

- *Při stavebních činnostech je nutno respektovat ČSN 83 9061 „Sadovnictví a krajinářství, Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech“.*

30. Budou splněny podmínky Povodí Moravy ze dne 18.8.2016 vydané pod značkou PM41716/2016-419/Ju.

31. Budou splněny podmínky Povodí Moravy ze dne 7.9.2016 pod zn. PM41716/2016-203/Fi:

- *Upozornění:*
- *Lávka se nachází v záplavovém území, ne v zátopném (viz. průvodní zpráva, kap. 10.1.3)*
- *Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v korytě a v blízkosti vodního toku a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody (§ 52 – povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 85 – odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s. p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích a nebude se na jejich odstranění podílet.*
- *Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.*
- *Provádění prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.*
- *Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém techn. stavu a budou dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.*
- *V testové části DSP i v situaci bude doplněn popis a rozsah opevnění koryta vodního toku pod mostem.*
- *Případné kácení břehového porostu je nutno odsouhlasit příslušným orgánem ochrany přírody a projednat s přímým správcem vodního toku.*
- *Během výstavby nesmí dojít k poškození břehů nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám nad rámec nezbytných stavebních prací. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu.*
- *Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový Plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou v jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. V plánech bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.*

- *Přímému správci drobného toku (Povodí Moravy, s. p. provoz Náměšť nad Oslavou, provozní technik David Jura, DiS., tel.: 568 620 417, 725 705 637 provoz.dacice@pmo.cz) bude v dostatečném předstihu, min. 5 dní oznámeno zahájení a ukončení prací na demolici mostu i stavbě propustku, správce bude přizván ke kontrolním dnům.*
- *Po ukončení stavebních prací musí být dotčené pozemky uvedeny do původního stavu a veškerý přebytečný materiál a stavební odpad odstraněn, což bude potvrzeno ve stavebním deníku.*
- *Přímí správce bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce stavby, kde mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. Systému Balt. Po vyrovnání s navázáním na JTSK) v tištěné i digitální formě podobě.*
- *Dotčené pozemky budou po ukončení prací uvedeny do původního stavu a veškerý materiál bude odklizen.*
- *Povodí Moravy, s. p. nebude přebírat žádný objekt do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s. p.)*

32. Stavebník zajistí splnění podmínek RWE Distribuční služby, s.r.o. pod 3.8.2016 pod zn. 5001342976.

33. Stavebník zajistí splnění požadavků E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 25.1.2016 vydané pod zn. D8626-16096205; ze dne 15.8.2016 pod zn. D8626-16135139 a ze dne 16.8.2015 pod zn. Z0364-16135168.

34. Stavebník zajistí splnění požadavků vyjádření CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne 7.1.2016 pod č.j. 50419/16 a ze dne 20.12.2016 pod zn. POS-77903/16-Pyr.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122, 586 01 Jihlava

Odůvodnění:

Dne 16.2.2016 bylo k navrhované stavbě vydán souhlas Městským úřadem Moravské Budějovice, odborem výstavby, pod č. j. MUMB/OVUP/3739/2016.

Dne 5.4.2017 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na stavbu „III/36070 Jakubov - most ev. č. 36070 - 1“. Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků řízení podle § 109 odst. 1 písm. e) a písm. d) stavebního zákona. Účastníky stavebního řízení byli stanoveni vlastníci sousedního pozemku nebo stavby na něm, může-li být jeho vlastnické právo navrhovanou stavbou přímo dotčeno a vlastníci stavby na pozemku, na kterém má být stavba prováděna, a ten, kdo má k tomuto pozemku nebo stavbě právo odpovídající věcnému břemenu, mohou-li být jejich práva navrhovanou stavbou přímo dotčena.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Karel Benáček, Marie Benáčková, Bohuslav Kabelka, Marie Kabelková, Jaromír Novák, Karel Novák, Ludmila Nováková, CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., E.ON Česká republika, s. r. o., E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, GridServices s.r.o., Obec Jakubov u Moravských Budějovic, Povodí Moravy, s. p., Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, ústředí Útvary generálního ředitele

Speciální stavební úřad oznámil dne 20.4.2017 pod č. j. MUMB/ODSH/10040/2017 zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a současně podle § 112 odst. 1 stavební zákon upustil od ohledání na místě a ústního jednání. Dotčené orgány mohly uplatnit závazná stanoviska a účastníci řízení své námítky, popřípadě důkazy do 15 dnů od doručení oznámení.

Správní poplatek o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. e) ve výši 10.000,- Kč byl uhrazen dne 2.6.2017 – bankovním převodem.

Speciální stavební úřad posoudil projektovou dokumentaci a připojené podklady podle § 111 stavebního zákona a zjistil, že stavbu lze podle předložené projektové dokumentace provést, je úplná, a že je vypracována oprávněnou osobou a jsou v ní v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad zkoumáním podkladů rozhodnutí zjistil, že uskutečněním nebo užíváním stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Podmínky vyjádření správců sítí technické infrastruktury a dotčených orgánů zahrnul do

podmínek pro provedení stavby. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Silniční správní úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených. O námitkách řízení, uplatněných účastníky řízení, speciální stavební úřad rozhodl na základě posouzení podle stavebního zákona, obecných požadavků na výstavbu a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Žádost o stavební povolení doložil stavebník doklady, rozhodnutími a souhlasy dotčených orgánů státní.

- Souhlas - Městský úřad Moravské Budějovice, odbore výstavby a územního plánování, pod č. j. MUMB/OVUP/3739/2016,
- Vyjádření Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 18.7.2016 pod č. j. OŽP/16762/2016,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 15.10.2016 pod č.j. MUMB/OŽP/23127/2016,
- Závazné stanovisko - Městského úřadu Moravské Budějovice, odbor životního prostředí ze dne 19.7.2016 pod č.j. MUMB/OŽP/16860/2016,
- Vyjádření – Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 8.2.2016 pod č. j. KUJI 12587/2016 OZPZ/ 206/2016 MI,
- Vyjádření – Krajský úřad kraje Vysočina, Odbor životního prostředí a zemědělství ze dne 28.1.2016 pod č. j. KUJI 7729/2016 OZPZ/52/2016 Ku,
- Stanovisko - Povodí Moravy ze dne 7.9.2016 vydané pod značkou PM041716/2016-203/Fi,
- Stanovisko - Povodí Moravy ze dne 18.8.2016 vydané pod značkou PM417/2016-419/Ju,
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie kraje Vysočina DI, Bráfova tř., Třebíč ze dne 18.1.2017 po č. j. KRPJ-6991-1/ČJ-2017-161006,
- Vyjádření - CETIN a. s. ze dne 7.1.2016 pod č. j. 504159/16,
- Vyjádření - KSÚSV, p.o. ze dne 7.1.2016 pod zn. TSU/Dp-001085/2017,
- Vyjádření - E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 25.1.2016 pod zn. D8626-16096205,
- Vyjádření - E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 16.8.2016 pod zn. Z0364-16135168,
- Vyjádření - E. ON Servisní, s.r.o., RDSC Jihlava ze dne 15.8.2016 pod zn. D8626-16135139,
- Vyjádření - itself s.r.o.,ze dne 21.1.2016 pod č. 16/000095,
- Vyjádření - NET4GAS, s.r.o. ze dne 8.1.2016 pod zn. 177/16/OVP/N,
- Vyjádření – OPTOKON, a.s. ze dne 11.6.2016,
- Vyjádření - RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 19.1.2016 pod zn. 5001239967,
- Vyjádření - RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 27.1.2016 pod zn. 5001233739,
- Vyjádření - RWE Distribuční služby, s.r.o. ze dne 3.8.2016 pod zn. 5001342976,
- Vyjádření - Vodafone Czech Republic a. s., ze dne 5.2.2016 pod číslem žádosti 0000163531,
- Vyjádření - České radiokomunikace a. s. ze dne 27.12.2016 pod zn. UPTS/OS/160824/2016,
- Vyjádření - T- mobile Czech Republic a.s. ze dne 7.1.2016 pod značkou E00554/16,
- Vyjádření obce Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 12.6.2016,
- Souhlas se záměrem – KSÚSV, p. o. ze dne 27.7.2016 pod zn. TSU/Dp007686/2016,
- Souhlas se stavbou - Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany, ze dne 23.1.2017 pod č. j. 498/6/336/2015-8201,

- Závazné stanovisko - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina ze dne 22.7.2016 pod ev. č. HSJI-4208-2/TR-2016,
- Závazné stanovisko - Krajská Hygienická stanice Kraje Vysočina, územní pracoviště Třebíč ze dne 21.7.2016 vydané pod značkou KHSV/16361/2016/TR/HOK/Štěp,
- Sdělení – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, ze dne 20.7.2016 pod č. j. UZSVM/BJI/6733/2016-BJIM
- Sdělení – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, ze dne 20.7.2016 pod č. j. UZSVM/BJI/6733/2016-BJIM
- Sdělení – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Územní pracoviště Brno, ze dne 24.4.2017 pod č. j. UZSVM/BJI/4395/2017-BJIM
- Smlouva o postoupení práv a povinností mezi Krajem Vysočina a KSÚSV, p.o. ze dne 11.1.2017,
- Nájemní smlouva mezi Krajem Vysočina a Jaromírem Novákem a Ludmilou Novákovou ze dne 7.11.2016,
- Nájemní smlouva mezi Krajem Vysočina a Bohuslavem Kabelkou a Marii Kabelkovou ze dne 7.11.2016,
- Nájemní smlouva mezi Krajem Vysočina a Povodí Moravy ze dne 20.12.2016,
- Smlouva o výpůjčce mezi Krajem Vysočina a obcí Jakubov u Moravských Budějovic ze dne 3.1.2017,
- projektová dokumentace, 2 paré.
- plná moc 2 x

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Podmínky účastníků řízení byly zapracovány do podmínek ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu kraje Vysočina Jihlava podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Silniční správní úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

otisk úředního razítka,

Ing. Jaromír Mafek v. r.
vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství

Za správnost vyhotovení: Bc. Jana Hutařová

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 odst. 1 písm. f) ve výši 10 000 Kč byl zaplacen dne 2.6.2017.

Obdrží:

PRIS spol. s r. o., IDDS: 64uu6mg

Karel Benáček, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 140, 675 44 Lesonice

Marie Benáčková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 140, 675 44 Lesonice

Bohuslav Kabelka, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 138, 675 44 Lesonice

Marie Kabelková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 138, 675 44 Lesonice

Jaromír Novák, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 16, 675 44 Lesonice

Karel Novák, Pod strání č.p. 2155/9, Strašnice, 100 00 Praha 10

Ludmila Nováková, Jakubov u Moravských Budějovic č.p. 16, 675 44 Lesonice

CETIN, Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Jihlava, IDDS: fdbdvmf

(RWE DS) GridServices s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Obec Jakubov u Moravských Budějovic, IDDS: 9gha9yc

Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IDDS: 96vaa2e

dotčené správní úřady

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství, IDDS: ksab3eu

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor výstavby a územního plánování, památková péče, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice

Městský úřad Moravské Budějovice, odbor životního prostředí, nám. Míru č.p. 31, 676 02 Moravské Budějovice 2

Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Kraje Vysočina, Odbor služby dopravní policie, IDDS: x9nhptc

ostatní

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Třebíč, IDDS: nttaa7v

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, územní pracoviště Třebíč, IDDS: vzxuww8

-Z1.1-

Záznam ze vstupního výrobního výboru

konaného dne 8. února 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Předmětem vstupního výrobního výboru (VVV) bylo seznámení přítomných s dosavadním průběhem prací a projednání návrhu řešení výše uvedeného záměru.

Pro potřeby záměru bylo provedeno zaměření stávajícího stavu, včetně informací z KN a v běhu je identifikace inženýrských sítí v území dotčeném záměrem. Dále je v běhu provedení IGP a byly objednány údaje n-letých vod ČHMÚ.

Dle HMP ze 7/2014 je stávající most klasifikován ve stavebním stavu - spodní stavba V - špatný, - nosná konstrukce VI - velmi špatný. Nosná konstrukce byla stavěna z nekvalitního betonu s malým krytím. Ze spodního líce desky i trámů je opadaná krycí vrstva a odhalená výztuž silně koroduje. Římsy jsou téměř rozpadlé s odhalenou korodující výztuží. V současnosti je na mostě provoz omezen dopravním značením.

Předmětem zadání záměru je proto úplná demolice stávajícího mostu a výstavba nového.

Na VVV byly předloženy a projednávány základní parametry navrhovaného řešení.

- Stávající šířka zpevněné vozovky na mostě je 5,30m a volná šířka mezi zábradlím je 5,80m. Most se nachází v intravilánu. Na mostě není chodník. V současnosti je chodník zřízen pouze vlevo za mostem. Zpevněná šířka vozovky před mostem je 5,60m za mostem se rozšiřuje až na 7,70m. S ohledem na předchozí, bylo při jednání dohodnuto:
 - Nové uspořádání na mostě bude odpovídat minimálně kategorii S 6,5, s šířkou mezi obrubami 6,00 - 6,50m. Na levé straně bude umístěn chodník v šířce 1,50m. Na pravé straně bude zřízena římsa s odrazným pruhem šířky 0,50m. Na obou římsách bude osazeno ocelové mostní zábradlí se svislou výplní.
 - Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě. Za mostem bude chodník plynule napojen na stávající stav v délce cca 15m. Úprava chodníku bude obsahem samostatného objektu SO 101 - Úprava stávajícího chodníku a bude hrazena obcí Jakubov u Moravských Budějovic.
 - Směrové řešení silnice nebude měněno, silnice i most se nachází v přímé. Výškově bude úsek plynule napojen na stávající stav. Příčný sklon zůstává střešovitý.
 - Předpokládaná celková délka úpravy silnice cca 40m.
- Po mostě není vedena žádná linka veřejné hromadné dopravy. Rekonstrukce mostu bude prováděna za úplné uzavírky s délkou trvání cca 3-4 měsíce. Doprava bude vedena po objízdě trase s využitím stávajících komunikací, přes obce Horní Lažany a Lesonice. Pro přechod přes Jakubovský potok bude využit vedlejší most v obci.
- Pozemkově bude záměr realizován na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina. Dočasným záborem budou dotčeny pouze nejbližší přilehlé pozemky. 4 pozemky ve vlastnictví obce a 2 pozemky soukromých vlastníků.
- V místě záměru se nacházejí inženýrské sítě různých vlastníků.
 - Obecní kanalizace, podzemní kabel VO a obecní vodovodní potrubí
 - Nadzemní a podzemní vedení NN - E.ON
 - Podzemní plynovod STL 110 – RWE, v místě přechodu Jakubovského potoka v chráničce PE 160

-Z1.2-

- Záměr bude koncipován tak, aby bylo minimalizováno dotčení inženýrských sítí. Tyto budou přednostně chráněny proti případnému poškození. Z dotčených sítí je předběžně nutno uvažovat s dotčením obecní kanalizace, která se nachází v těsné blízkosti mostu. V rámci dotčení dojde pouze k opravám krátkých úseků (cca 3x 5,00m), které budou opraveny, včetně vyústění.
- Předpokládaný termín realizace – 2017, v délce trvání 3-4 měsíce.

Zapsal:

Ing. David Lerch
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

-Z1.3-

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

dne 8.2.2016 – pondělí 9:00 hod

v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, č. z .m. C2.26

[illegible]

Záznam z 2. výrobního výboru

konaného dne 14. dubna 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

III/36070 Jakubov – most ev.č. 36070-1

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

- 1) Předmětem výrobního výboru bylo seznámení přítomných s dosavadním průběhem prací a projednání návrhu řešení výše uvedeného záměru.
- 2) Byl doplněn inženýrsko-geologický průzkum. Zatížení bude v daném místě vhodné spustit až do úrovně vysoce únosného a málo stlačitelného skalního podloží, které se nachází v dosažitelné hloubce (cca 9,0 m pod ÚT) pomocí mikropilot.
- 3) Byly získány údaje n-letých vod ČHMÚ a obdržen evidovaný profil PMO. Spodní hrana stávajícího mostního otvoru je na úrovni Q₂₀.
- 4) Byla projednaná stanoviska u následujících institucí:
 - Krajský úřad Kraje Vysočina, ožp - souhlasné stanovisko ohledně EIA + NATURA 2000
 - MěÚ Mor. Budějovice, odbor výstavby - souhlasné stanovisko o souladu akce s územním plánem
 - MěÚ Mor. Budějovice, odbor výstavby vydal souhlas s postupem dle §15 SZ - pro stavbu není třeba územní rozhodnutí
- 5) Nové uspořádání na mostě bude s šířkou mezi obrubami 6,0 m. Na levé straně římsa s chodníkem š. 1,5 m. Na pravé straně římsa úzká římsa s odrazným pruhem 0,5m. Na římsy bude osazeno ocelové zábradlí se svislou výplní. Most se nachází v intravilánu.
- 6) Součástí stavby bude zřízení chodníku na mostě a jeho úprava před a za mostem. Před mostem bude chodník upraven od ZÚ. V místech výjezdu z obslužné plochy, k obsluze kontejnerů na odpady, bude úroveň chodníku snížena na přejezdnou výšku +20 mm. Za mostem bude chodník plynule napojen na stávající stav v délce cca 15m.
- 7) Úprava chodníku bude obsahem samostatného objektu SO 101 - Úprava chodníku před a za mostem. Náklady na úpravu chodníku bude hrazeny obcí Jakubov u Moravských Budějovic.
- 8) Úprava komunikace bude přibližně v následujícím rozsahu: před mostem 16,00 m, na mostě 12,65 m, za mostem 16,35 m. Celková délka úpravy úseku včetně mostu bude 45 m.
- 9) Niveleta komunikace klesá za most v sklonu 0,5 % do údolnicového oblouku s nejnižším místem cca 4 m za mostem. Dále se stoupajícím sklonem 0,5 % napojuje na stávající stav.
- 10) Příčný sklon je navržen vzhledem k odvodnění vozovky střechovitý 2,5% s plynulým navázáním na stávající stav.
- 11) Pro odvodnění komunikace budou před i za mostem zřízeny UV s napojením do stávající obecní dešťové kanalizace. Její vyústění zůstává zachováno.
- 12) Tvar koryta potoka v místech mostu bude mírně upraven do miskovitého tvaru. U opěr budou vytvořeny lavičky napojené na navazující terén před a za mostem. Průběh a sklon potoka zůstane prakticky zachován. Před a za mostem se koryto plynule napojí na stávající stav.
- 13) Nový mostní otvor je oproti stávajícímu mírně zvětšen a zlepšuje odtokové poměry oproti stávajícímu stavu. Další zvětšování otvoru není možné z důvodu okolních vazeb a plynulého průběhu komunikace.
- 14) Nový mostní a převede bez rezervy hladinu Q₂₀.
- 15) Úprava koryta a odtokové poměry toku byly předběžně projednány se zástupci Povodí Moravy, s. p.
- 16) Nový most je navržen jako žb. rámová konstrukce s náběhy u opěr. Most bude založen na mikropilotách do skalního podloží.
- 17) U kraje opěr na levé straně se nachází vyústění kanalizace obce. V rámci demolice bude vyústění na délce cca 4 m nahrazeno a napřímáno. Vzhledem k poloze kanalizace bude opěra oproti příčli na levé straně užší a příčel s chodníkem vykonzolována. Ostatní vyústění obecní dešťové kanalizace, dotčené stavbou, se na minimální délku cca 4,0 m obnoví.
- 18) Chodník za mostem bude ukončen plentovací zídou vetknutou do křídla. Na zídce bude osazena zábrana proti pádu osob.

-Z2.2-

- 19) Vpravo od mostu se nachází podzemní vedení plynovodu. Toto nebude v rámci stavby dotčeno a v průběhu výstavby bude ochráněno proti poškození.
- 20) Na levé straně se nachází podzemní vedení VO obce. Dále pokračuje přes most na druhý břeh. V rámci stavby bude na mostě rozpojeno a v rámci dokončení stavby přesunuto do chráničky v nové chodníkové římse. Sloup VO se odsune ze stávající polohy o cca 0,7 m příčně směrem vně komunikace, tj. mimo úpravu výše zmiňovaného chodníku.
- 21) Záměr je realizován na pozemcích ve vlastnictví Kraje Vysočina.
- 22) Dočasným záborem budou dotčeny i okolní pozemky ve vlastnictví obce Jakubov a soukromníků. Po dokončení stavby budou pozemky navraceny do původního stavu. Pozemek vlevo za mostem je v těsné blízkosti opěry mostu. Demolice a výstavba nového mostu si vyžádá demontáž plotu soukromníka a částečný minimální zásah do pozemku, zejména pracemi při výstavbě mostu a rekonstrukci přilehlého chodníku. Pro minimalizaci je nutno uvažovat příložené pažení. Výše zmíněnými místy vede i podzemní dešťový svod vyústěný do břehu potoka. Tento bude zachován, v případě porušení bude v dotčených místech nahrazen novým. Plot bude včetně podezdívky zpětně obnoven.

Zapsal:

Ing. David Lerch
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

Záznam z jednání technické dokumentační komise (TDK)

konaného dne 28. července 2016 v budově krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57

na akci

III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1

Přítomni: Viz přiložená prezenční listina

Předmětem jednání bylo projednání předloženého konceptu ve stupni DSP.

Investor předložil a projednal s přítomnými následující připomínky k dokumentaci:

- 1) Dokumentace bude doplněna, opravena a zkompletována do 30. 7. 2016 v souladu se SOD.
- 2) Formulace a přepisy v průvodní zprávě budou opraveny dle předložených připomínek. Dále budou opraveny nebo doplněny informace, především tyto:
 - a. Specifikace vlastníka a správce mostu
 - b. Upřesnit objektovou skladbu a dělení stavby na části
 - c. Upřesnění předání stavby jako celku
 - d. Specifikace zpevnění koryta u objektu SO 201
 - e. Upřesnění úpravy sloupu VO
 - f. Ochrana sítí při práci v jejich ochranném pásmu
 - g. Kácení keřových porostů a dřevin
- 3) Ložné vrstvy vozovek před mostem a na mostě jsou rozdílné (na mostě ACO 11+ 45mm, v předpolích ACL 16+ 60m). Zástupce investora navrhl z důvodu lepší proveditelnosti prověřit možnost sjednocení ložných vrstev na mostě a v úsecích komunikace mimo most.
Sjednocení vrstev není možné. Dle předepsaných norem je dána pro ložné vrstvy na mostě a mimo most rozdílná směs asfaltu.
Vozovka na mostě je navržena dle ČSN 73 6242 (Navrhování a provádění vozovek na mostech pozemních komunikací) a ČSN EN 13108-1 (Asfaltové směsi – část 1). Vozovka před a za mostem je navržena dle TP 170 - dodatek 1 a příslušných intenzit dopravy na komunikaci.
Obrusná vrstva je na mostě i v předpolí mostu navržena shodně.
- 4) Vozovka v předpolích bude zazubena a vrstvy odstupňovány po delších vzdálenostech než bylo navrženo v konceptu.
- 5) Dno koryta bude vyspádováno směrem ke středu toku.
- 6) V příloze plánu kontrolních prohlídek stavby budou kontrolní prohlídky redukovány na rozhodující fáze:
 - a. Po demolici stávajícího mostu
 - b. Po dokončení spodní stavby
 - c. Po dokončení nosné konstrukce
 - d. Před uvedením stavby do předčasného užívání

Zapsal:

Ing. David Lerch
projekční kancelář PRIS spol. s r.o.

PREZENČNÍ LISTINA

Jednání ve věci: III/36070 Jakubov – most ev. č. 36070-1, TDK – projednání projektové dokumentace DSP

konané dne: 28. 7. 2016

[illegible]