

Dopravoprojekt Ostrava a.s.
Masarykovo náměstí 5/5
70200 Ostrava

naše značka
5001378107

vyřizuje
Martina Pýchová

datum
06.10.2016

Věc:

III/4051křiž.II/405 - Puklice

K.ú. - p.č.: Studénky , Puklice , Sasov

Stavebník: Dopravoprojekt Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava

Účel stanoviska: Předprojektová příprava

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribuční soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupený GridServices, s.r.o., vydává toto stanovisko:

Toto stanovisko je pouze informativní a nelze jej použít pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb.!

V zájmovém území se v současné době nachází STL podzemní vedení a zařízení v majetku nebo ve správě GasNet, s. r.o.

Před vydáním stanoviska pro účely povolení stavby (územní rozhodnutí, stavební povolení apod.) dle zákona 183/2006 Sb., nebo realizace stavby, požadujeme předložit kompletní projektovou dokumentaci celé stavby odpovídající zákonu č. 183/2006 Sb., vyhlášce č. 499/2006 a platných předpisů (koordinační situaci se zákresem umístění stavby a s rozlišením stávajících a nových inž. sítí, zákresem stávajícího plynovodního vedení a zařízení, Souhrnné a Technické zprávy, příčných řezů atd.) navrženou s ohledem na zákon č. 458/2000 Sb. a ČSN 736005 k odsouhlasení.

O vedení sítí ve správě GasNet, s.r.o. v digitální podobě můžete požádat na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data-pro-odbornou-verejnost/prihlaseni/>

Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje případná další stanoviska k jiným částem stavby.

V případě další korespondence nebo jednání (např. změna stavby) uvádějte naši značku - 5001378107 a datum tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55.



GasNet, s.r.o.
zastoupená společnost GridServices, s.r.o., IČ 279 35 311
Martina Pýchová
technik externích požadavků
odbor zpracování externích požadavků
+420532228294
martina.pychova@innogy.com

Přílohy: Orientační zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Detailní zakres plynárenského zařízení, Ověřená příloha žadatele

GridServices, s.r.o.


Plynárenská 499/1
Zábřovice
602 00 Brno
T +420532221111
F +420545578571
E info@gridservices.cz
I www.gridservices.cz
IČ: 27935311
DIČ: CZ27935311

Zapsán do obchodního rejstříku:
Krajský soud v Brně
oddíl C, vložka 57165
26.07.2007

Bankovní spojení:
Československá obchodní banka,
a.s.
Číslo účtu: 17837923
Kód banky: 0300

Příloha: Orientační zakres plynárenského zařízení. Tato příloha je nedílnou součástí stanoviska č. 5001378107 ze dne 06.10.2016.


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Dopravoprojekt Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava. K.ú.: Studénky , Puklice , Sasov.

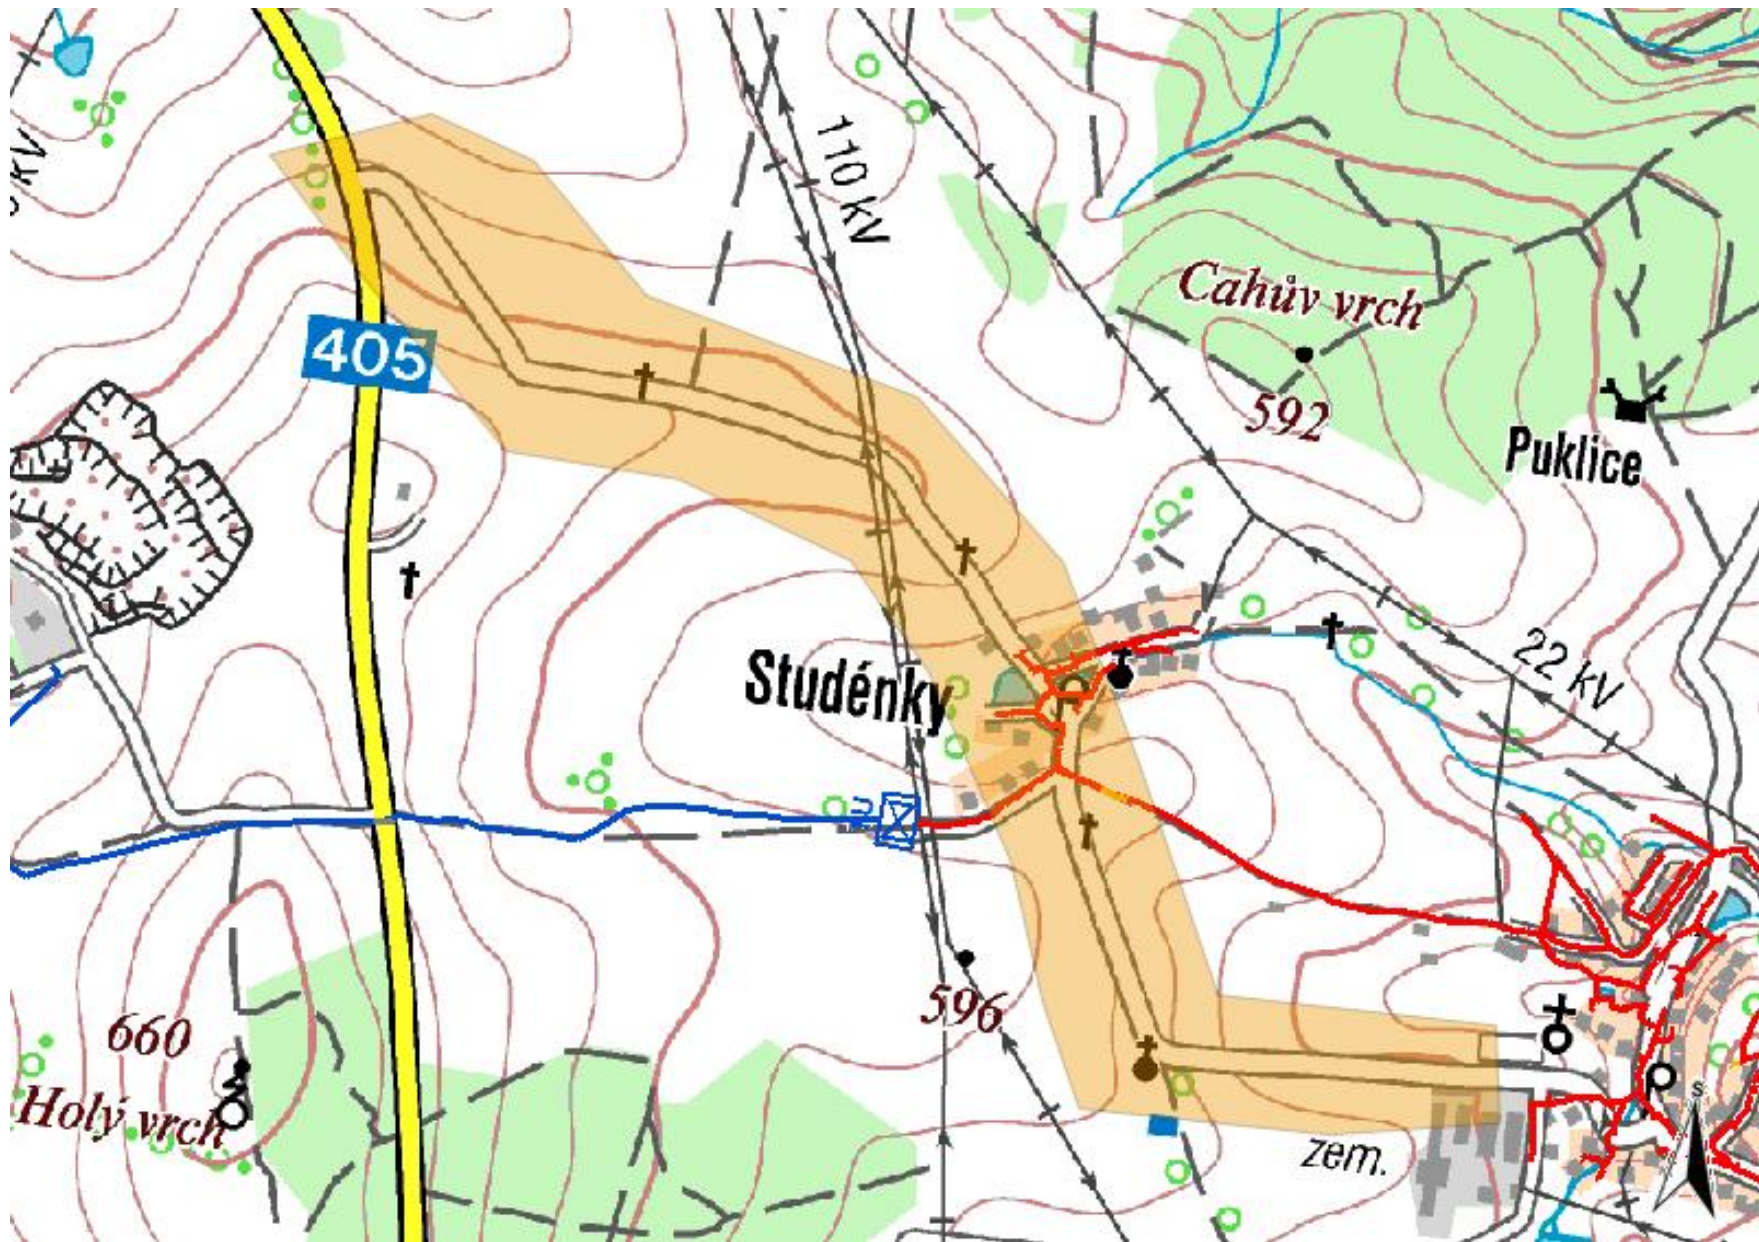

Legenda:

linie plynovodu	
	NTL
	STL
	VTL
	WTL
	nefunkční
	výstavba
	regulační stanice
	ochranné zařízení
	kabel
	elektropřípojka
	kabel protikoroziční ochrany
	anodové uzemnění
	stanice katodové ochrany


Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Dopravoprojekt Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava. K.ú.: Studénky , Puklice , Sasov.

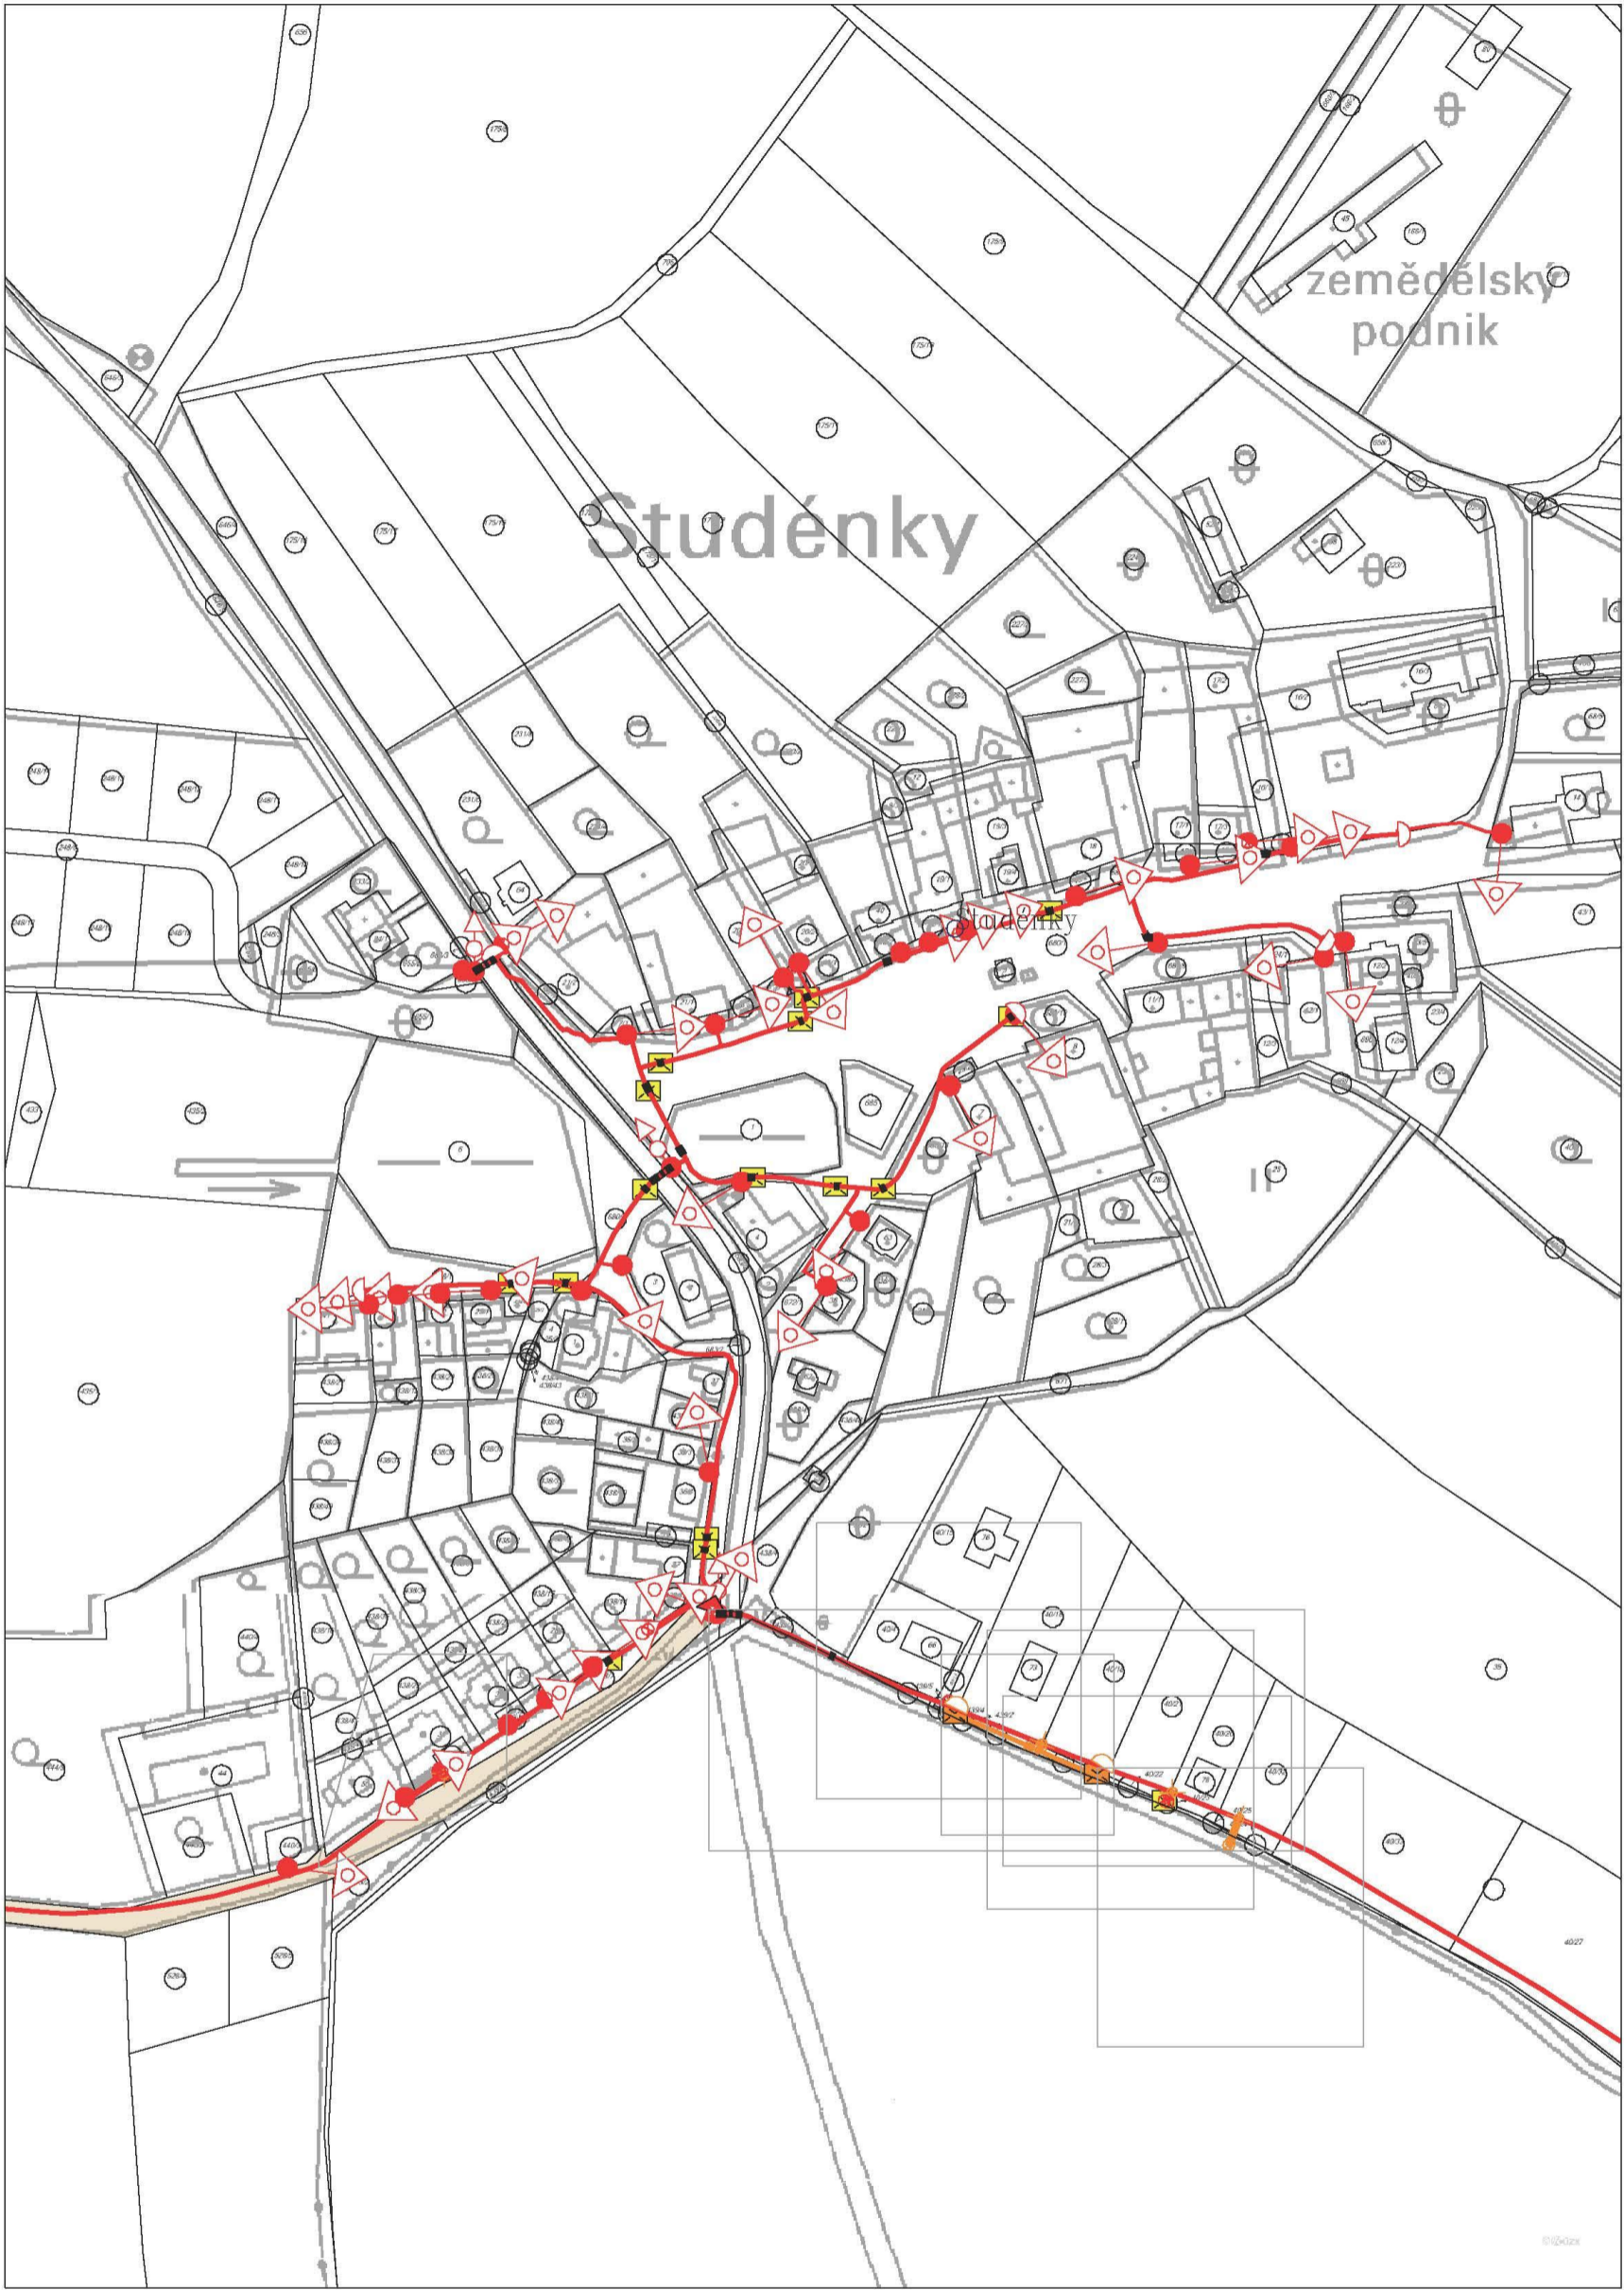

Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	WTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

Provozovatel DS: GasNet, s.r.o.; Stavebník: Dopravoprojekt Ostrava a.s. , Masarykovo náměstí 5/5 , 70200 Ostrava. K.ú.: Studénky , Puklice , Sasov.

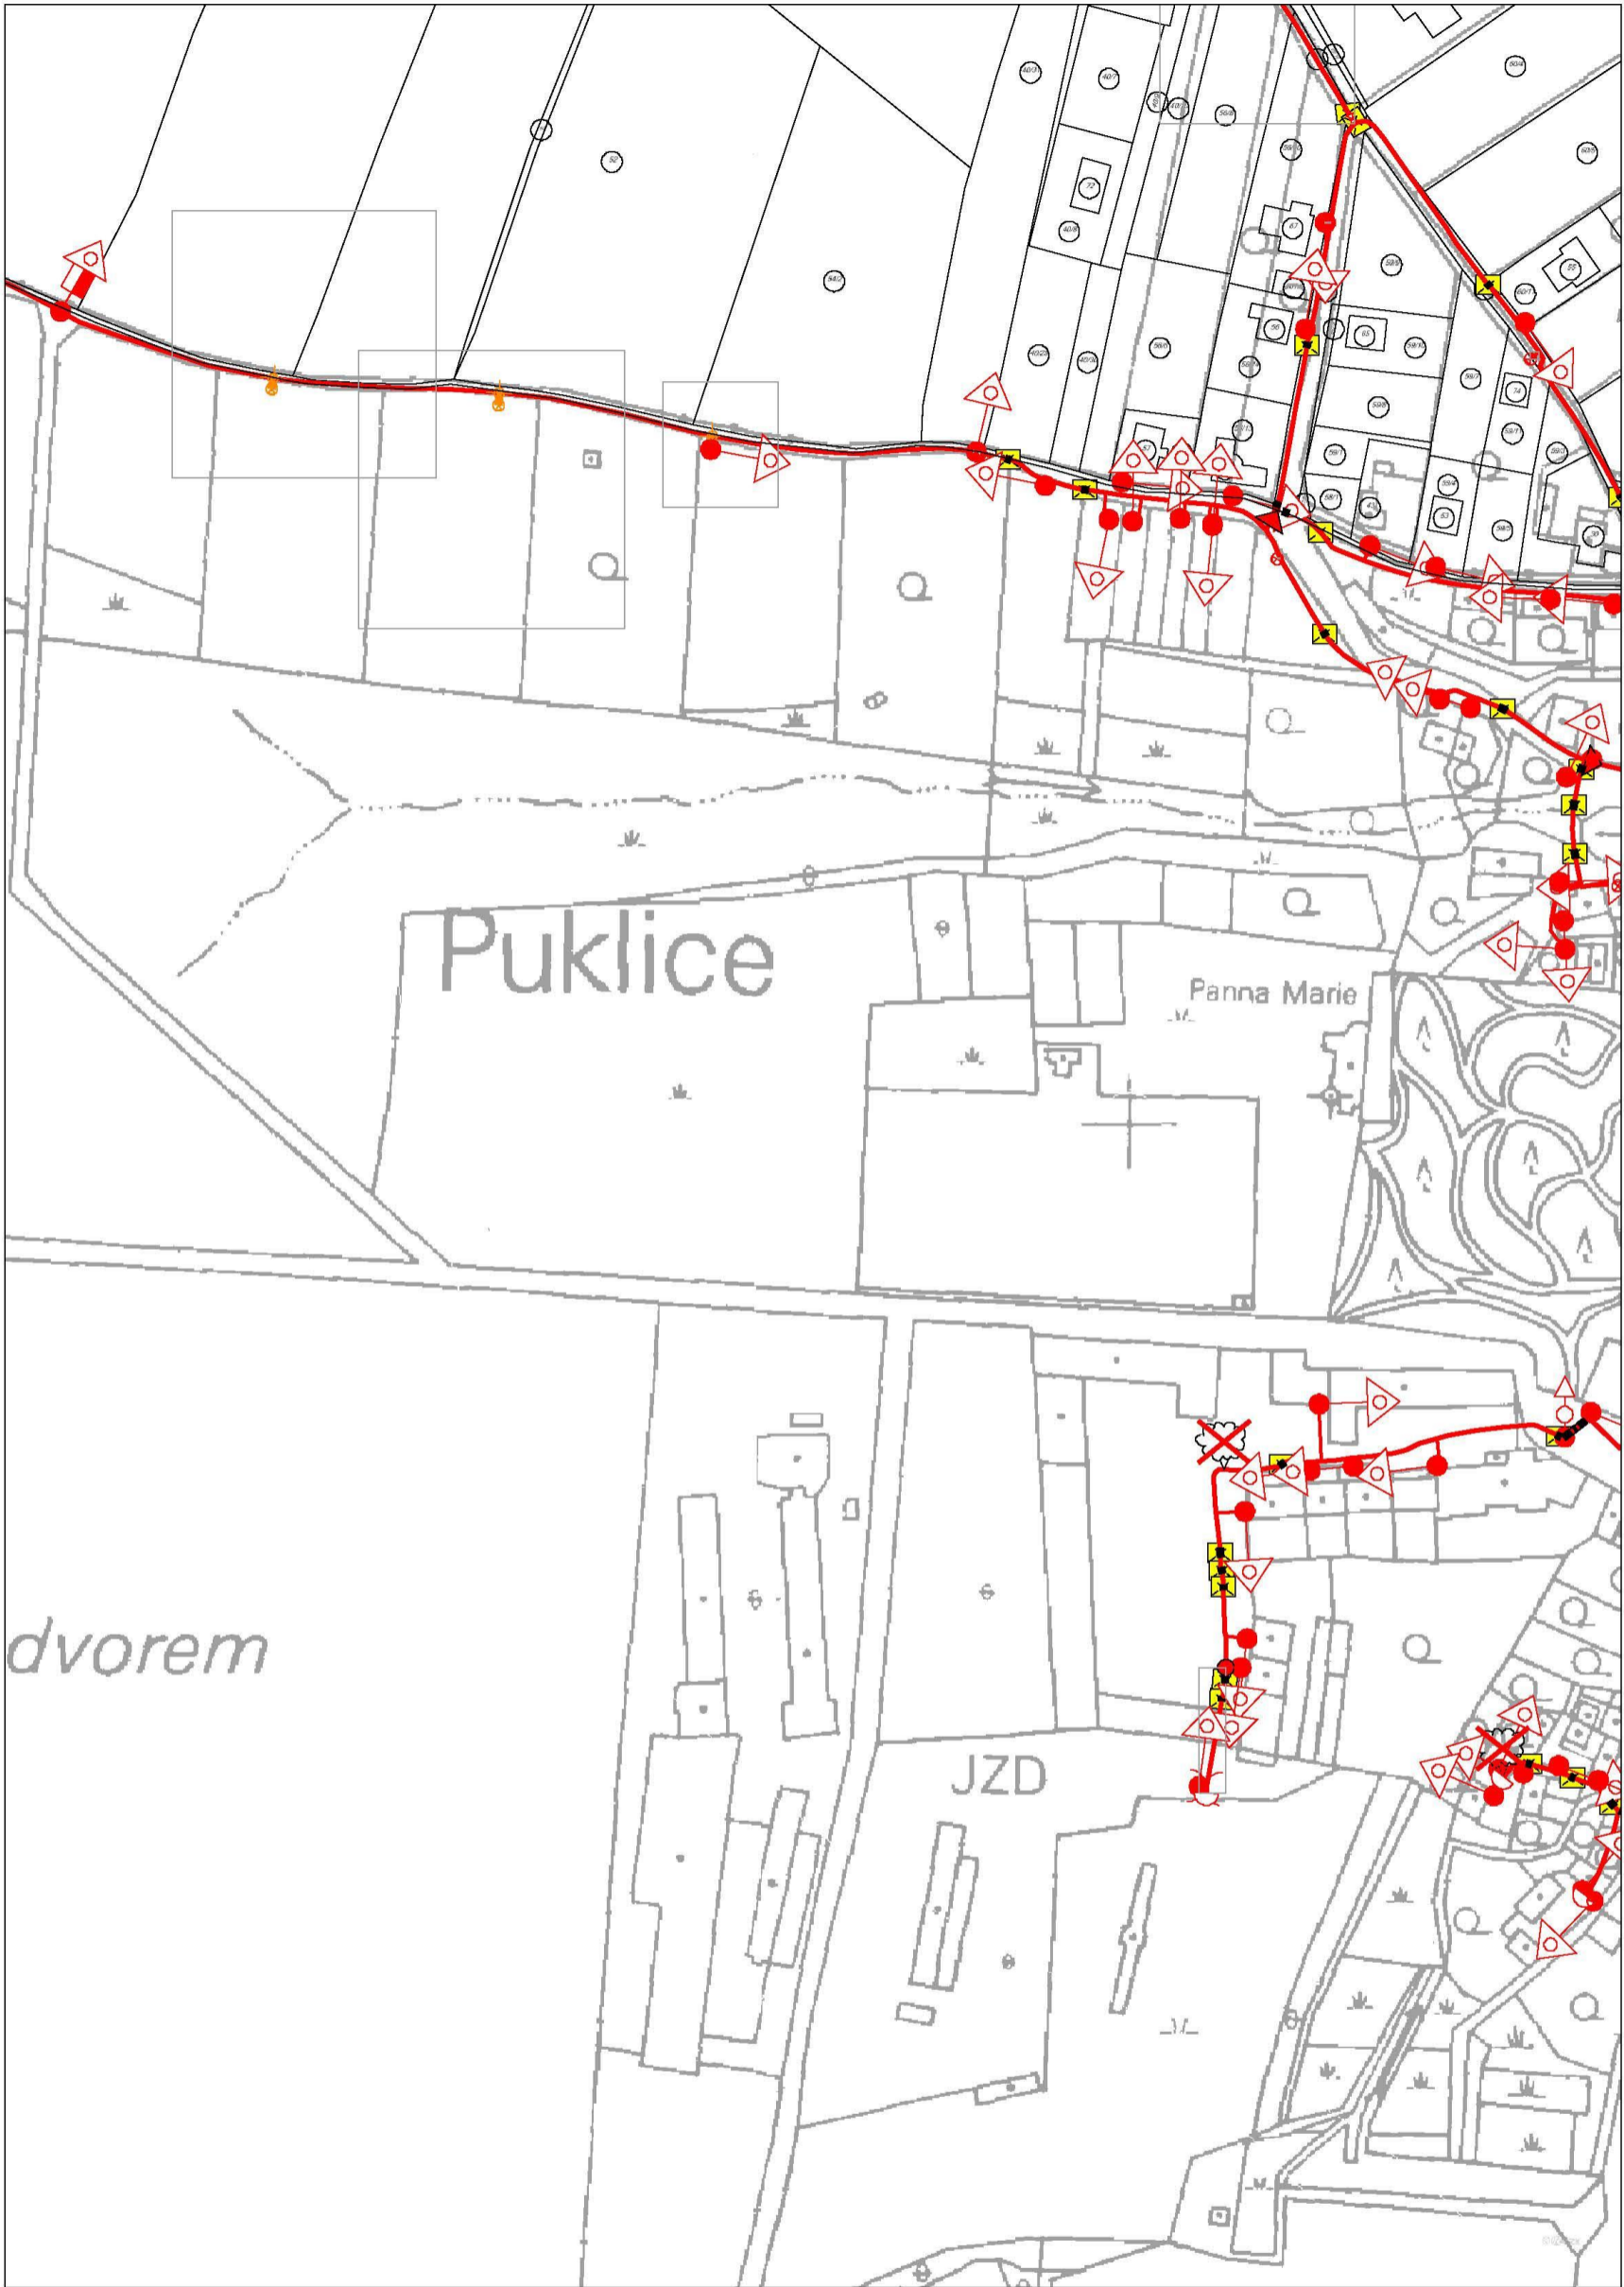


Legenda:

	linie		ochranné zařízení		kabel protikoroziční ochrany
	NTL/ STL/ VTL/				
	VVTL				
	plynovodu				
	nefunkční		kabel		anodové uzemnění
	výstavba		elektropřipojka		stanice katodové ochrany
	regulační stanice				

III/4051 křiž. II/405 - Puklice

4.

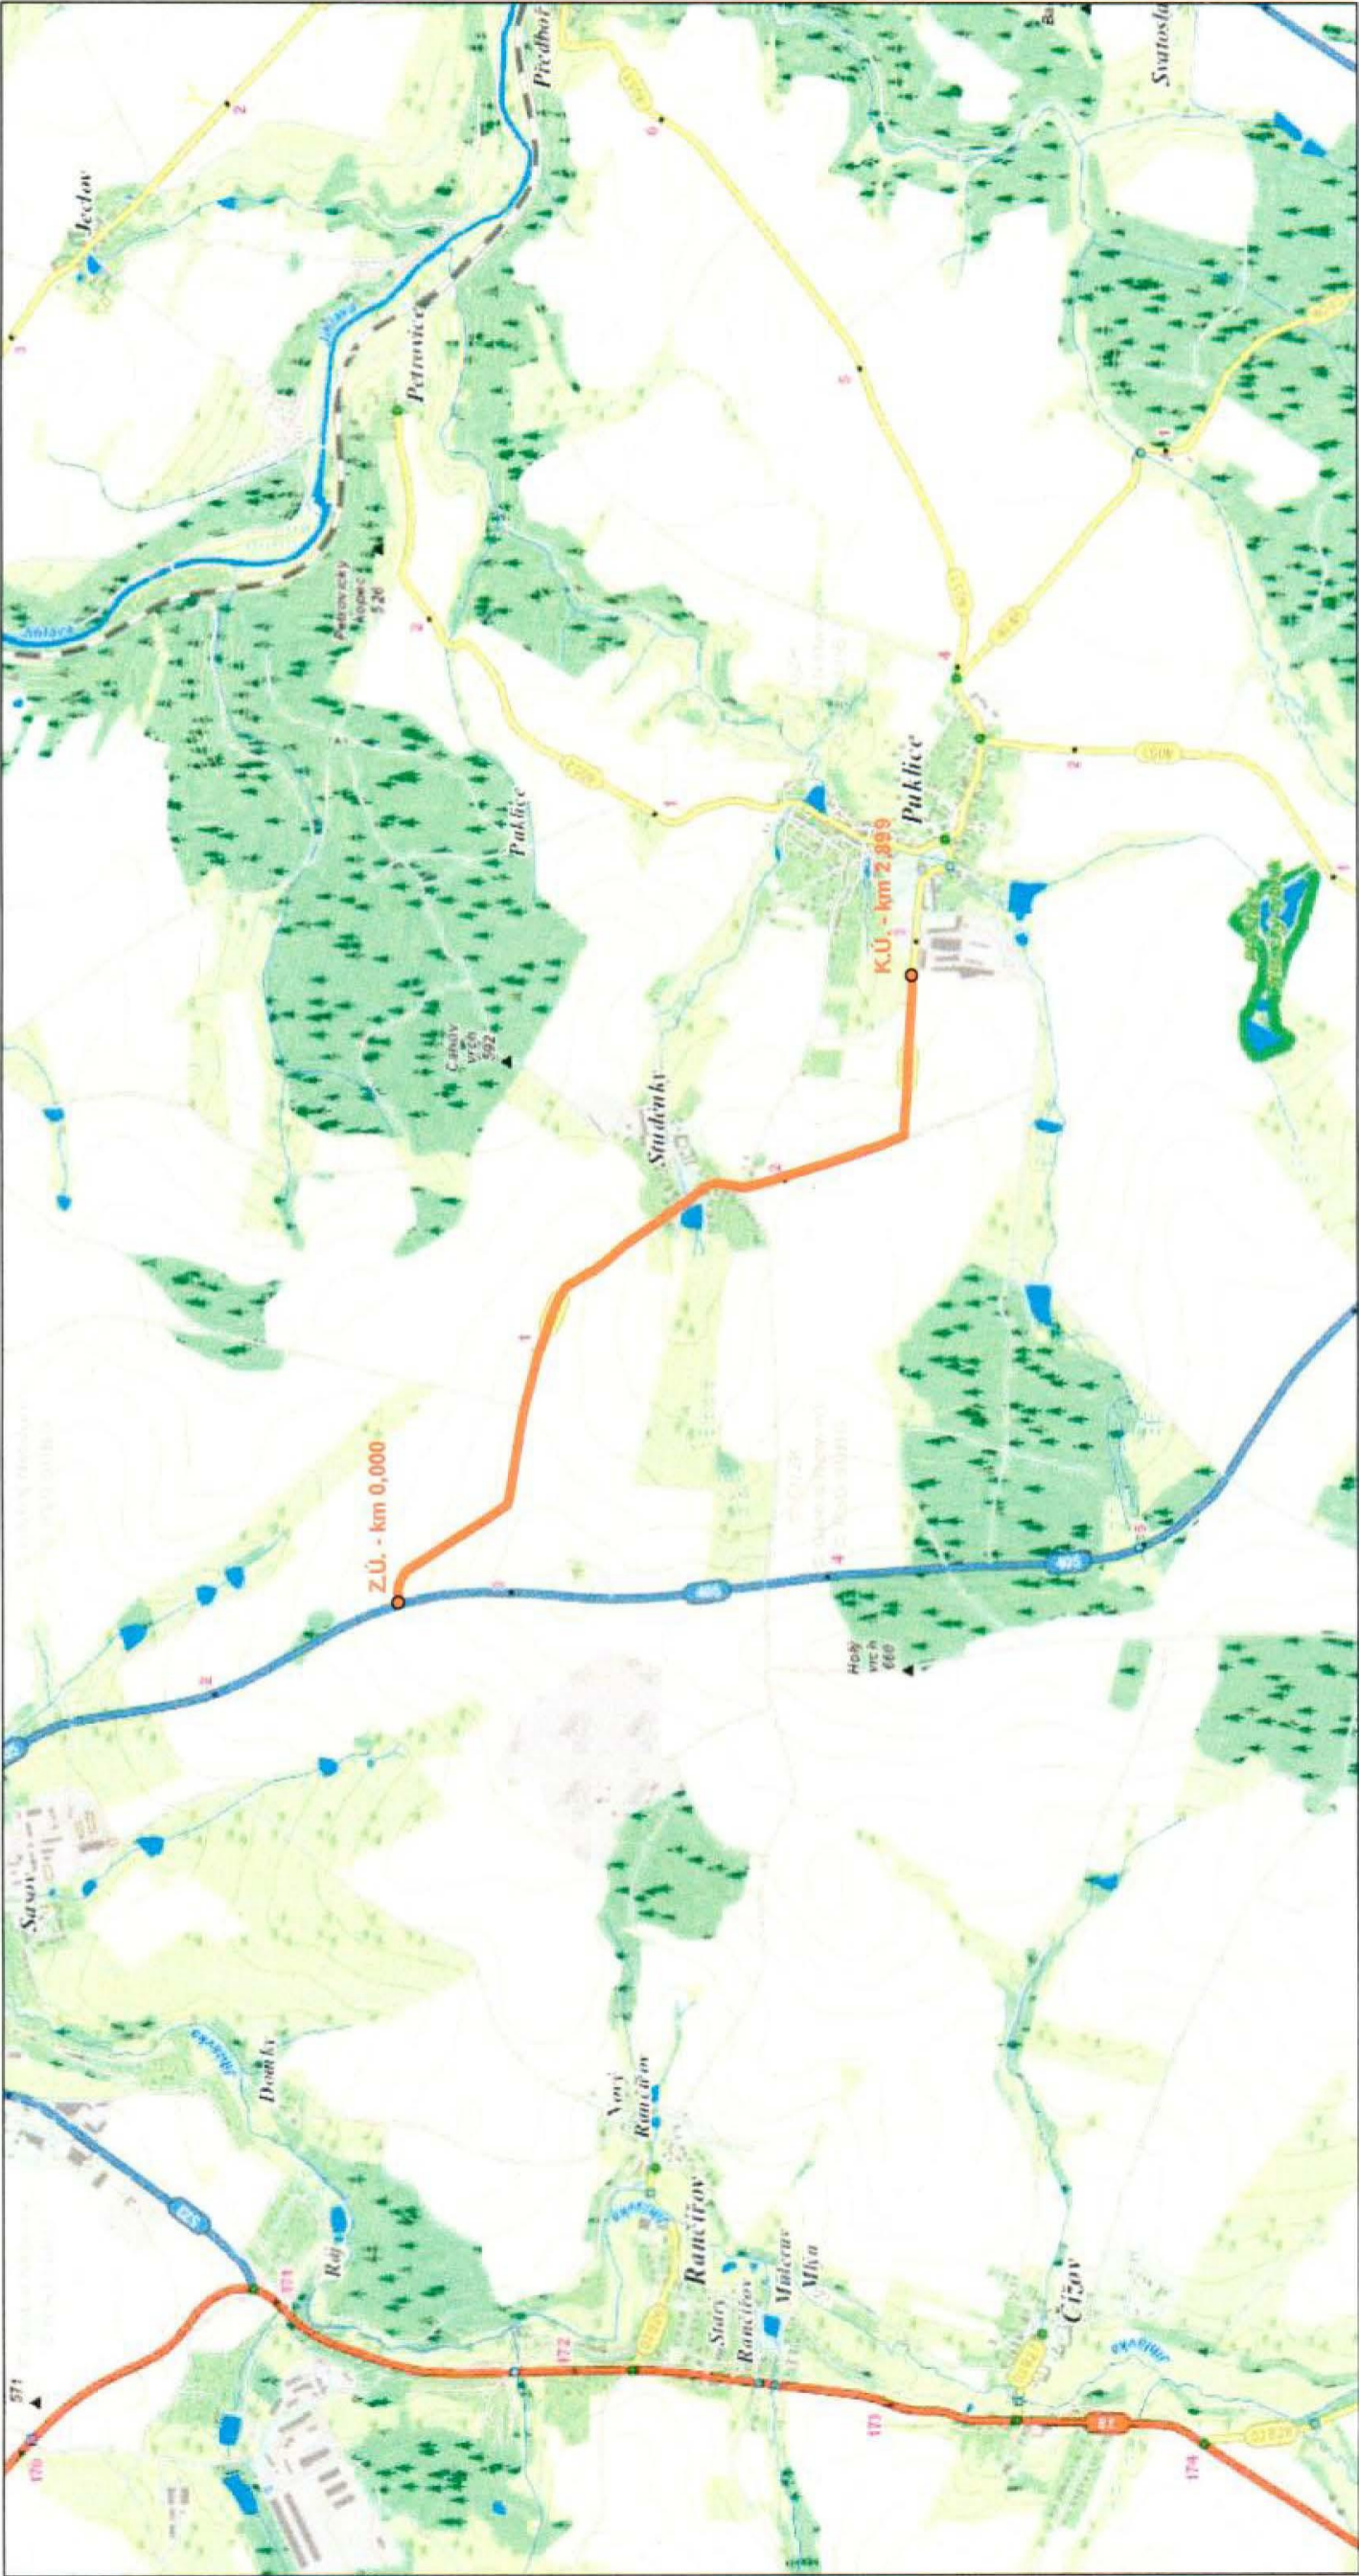

prosinec 11, 2015